


消火栓標準断面図

S=1/20

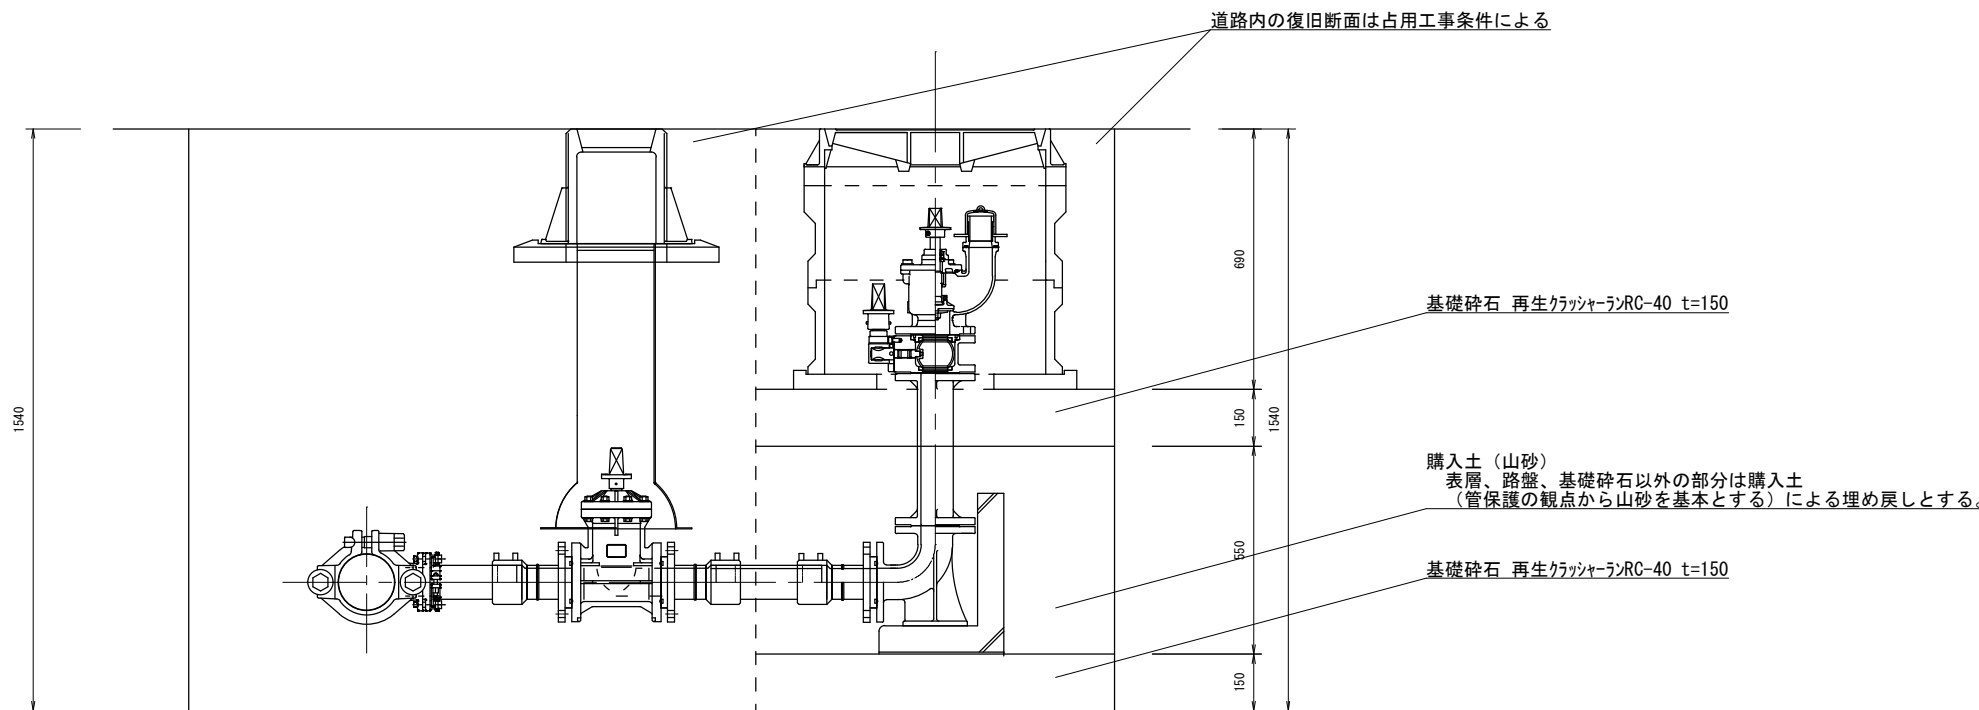


当初設計図

令和7年度工事番号 7消総施工第12号				
魚沼市		伊勢島		地内
伊勢島地内消火栓（03-231-2）更新工事				
消火栓標準断面図				
縮尺	S = 1 : 2 0			
測量	令和	年	月 日	図番
設計	令和	年	月 日	1 / 3
魚 沼 市 消 防 本 部				


掘削復旧平面図・断面図

S=図示


【掘削平面図】 S=1/50

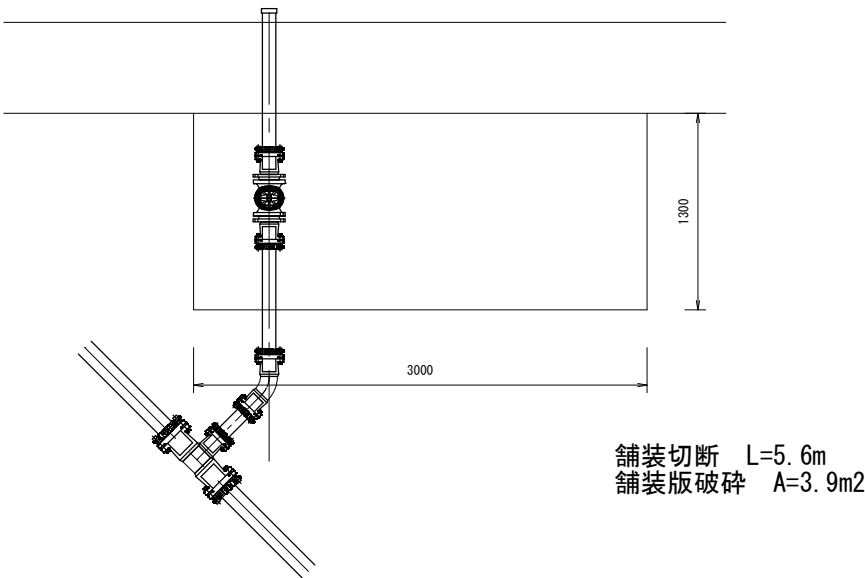


【掘削断面図】 S=1/50

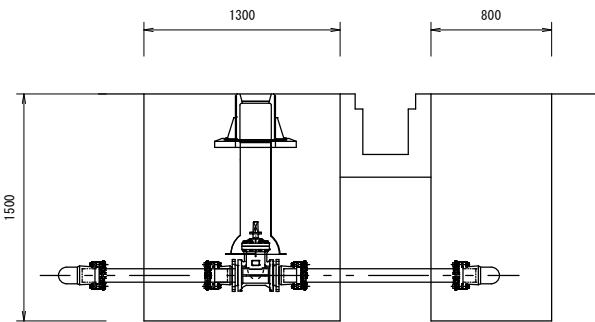



掘削範囲分割

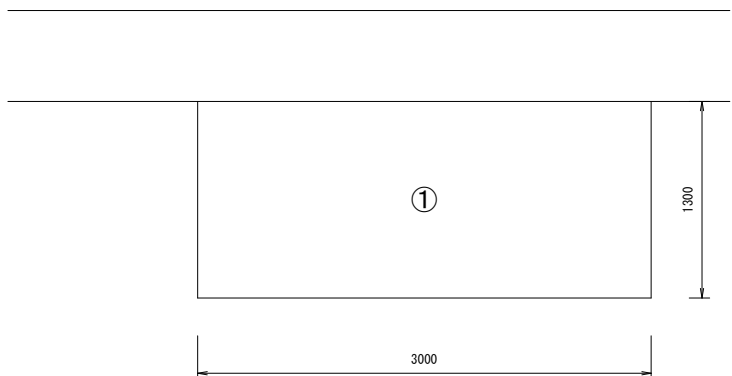

【復旧平面図】 S=1/50

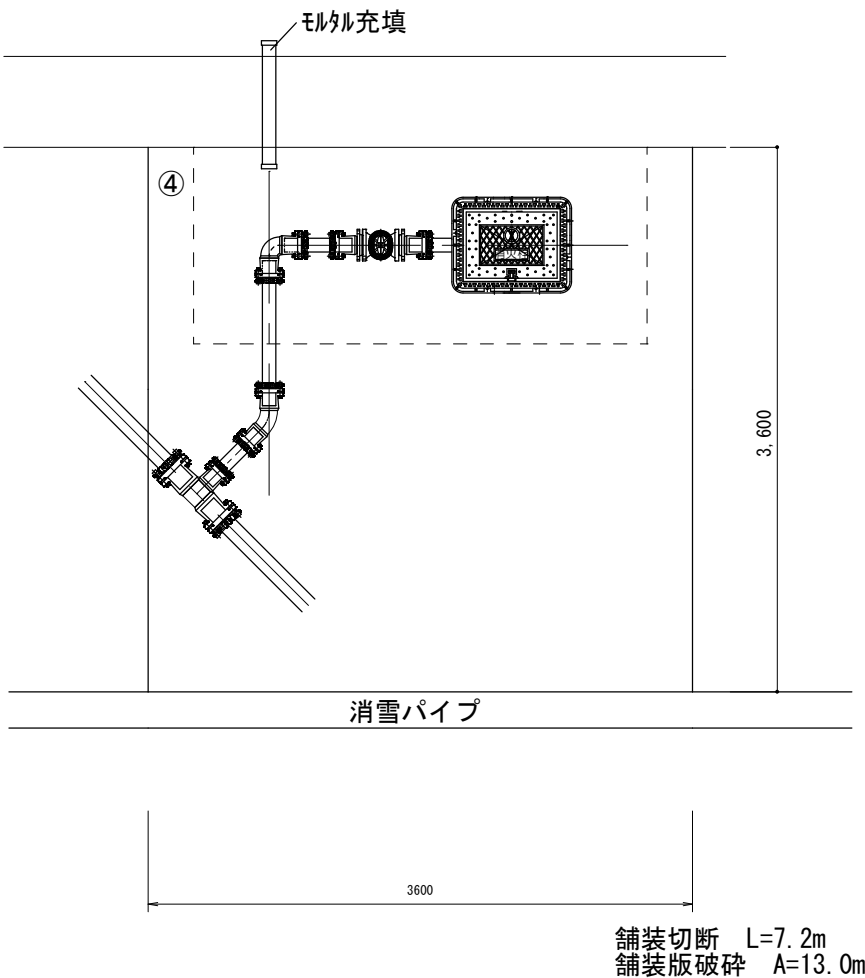

【復旧断面図】 S=1/50

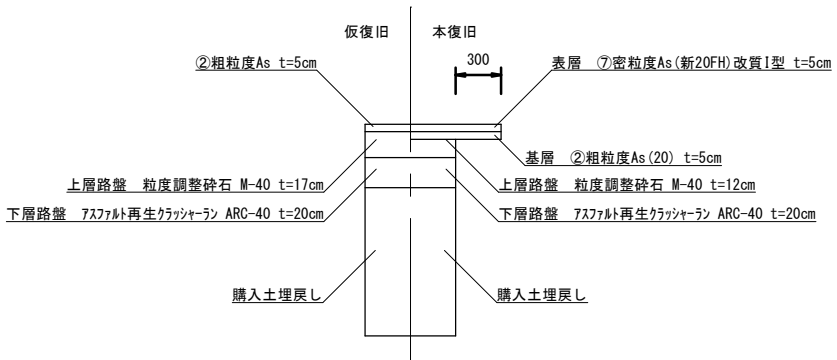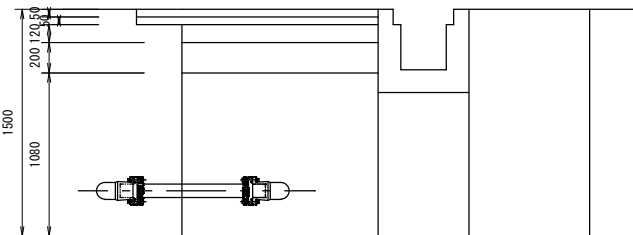


実施設計図

令和7年度工事番号 7消総施工第12号				
魚沼市		伊勢島		地内
伊勢島地内消火栓（03-231-2）更新工事				
掘削復旧平面図・断面図				
縮尺	S=図示			
測量	年 月 日			図番
設計	年 月 日			2 / 3
魚沼市消防本部				

配管図

S=F

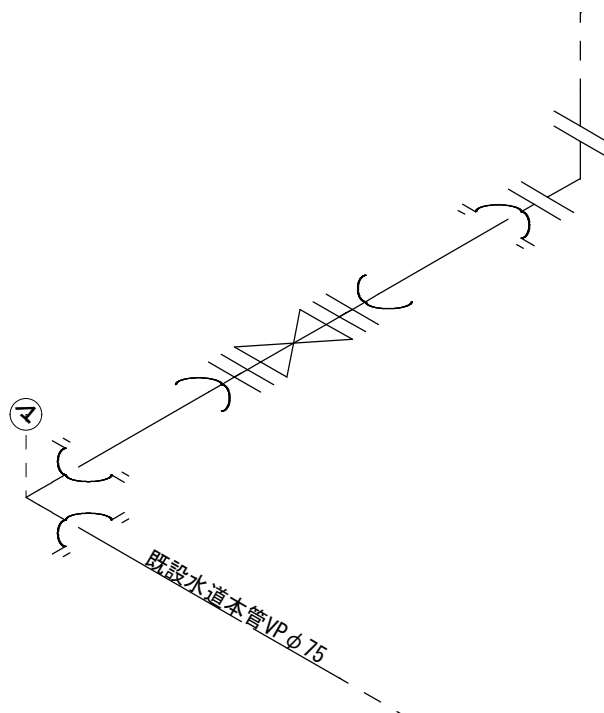

- 鑄鉄製肘型トレッサ-90° L φ75 N=1個
硬質ポリ塩化ビニル管 L=1.0m
鑄鉄製肘型フランジ φ75 N=3個
ビニ弁HI製F型 φ75mm N=1個
弁筐LJV2TD N=1個
座台THP11 N=1個
FRP筒B-1000 N=1個
ホルナットφ75 N=5組
鑄鉄製消火栓乙管 φ75 N=1個
鑄鉄製両フランジ短管φ75 L=0.4m
ステンレス製地下式単口消火栓(補修弁付) N=1個
鉄蓋(車道用、黄色塗装、消火栓表示) N=1式
レジンコンクリート上部壁 MJ (250) N=1基
レジンコンクリート下部壁 MJ (250) N=1基
コンクリート底板 H=6cm N=1基
フランジパッキン φ75 N=5枚
管明示テープ L=1.0m
保安シート L=1.0m
マーカ N=1個

実施設計図

令和7年度工事番号 7消総施工第12号				
魚沼市		伊勢島		地内
伊勢島地内消火栓（03-231-2）更新工事				
配管図				
縮尺		S=F		
測量	年	月	日	図番
				3 / 3
設計	年	月	日	
魚沼市消防本部				