


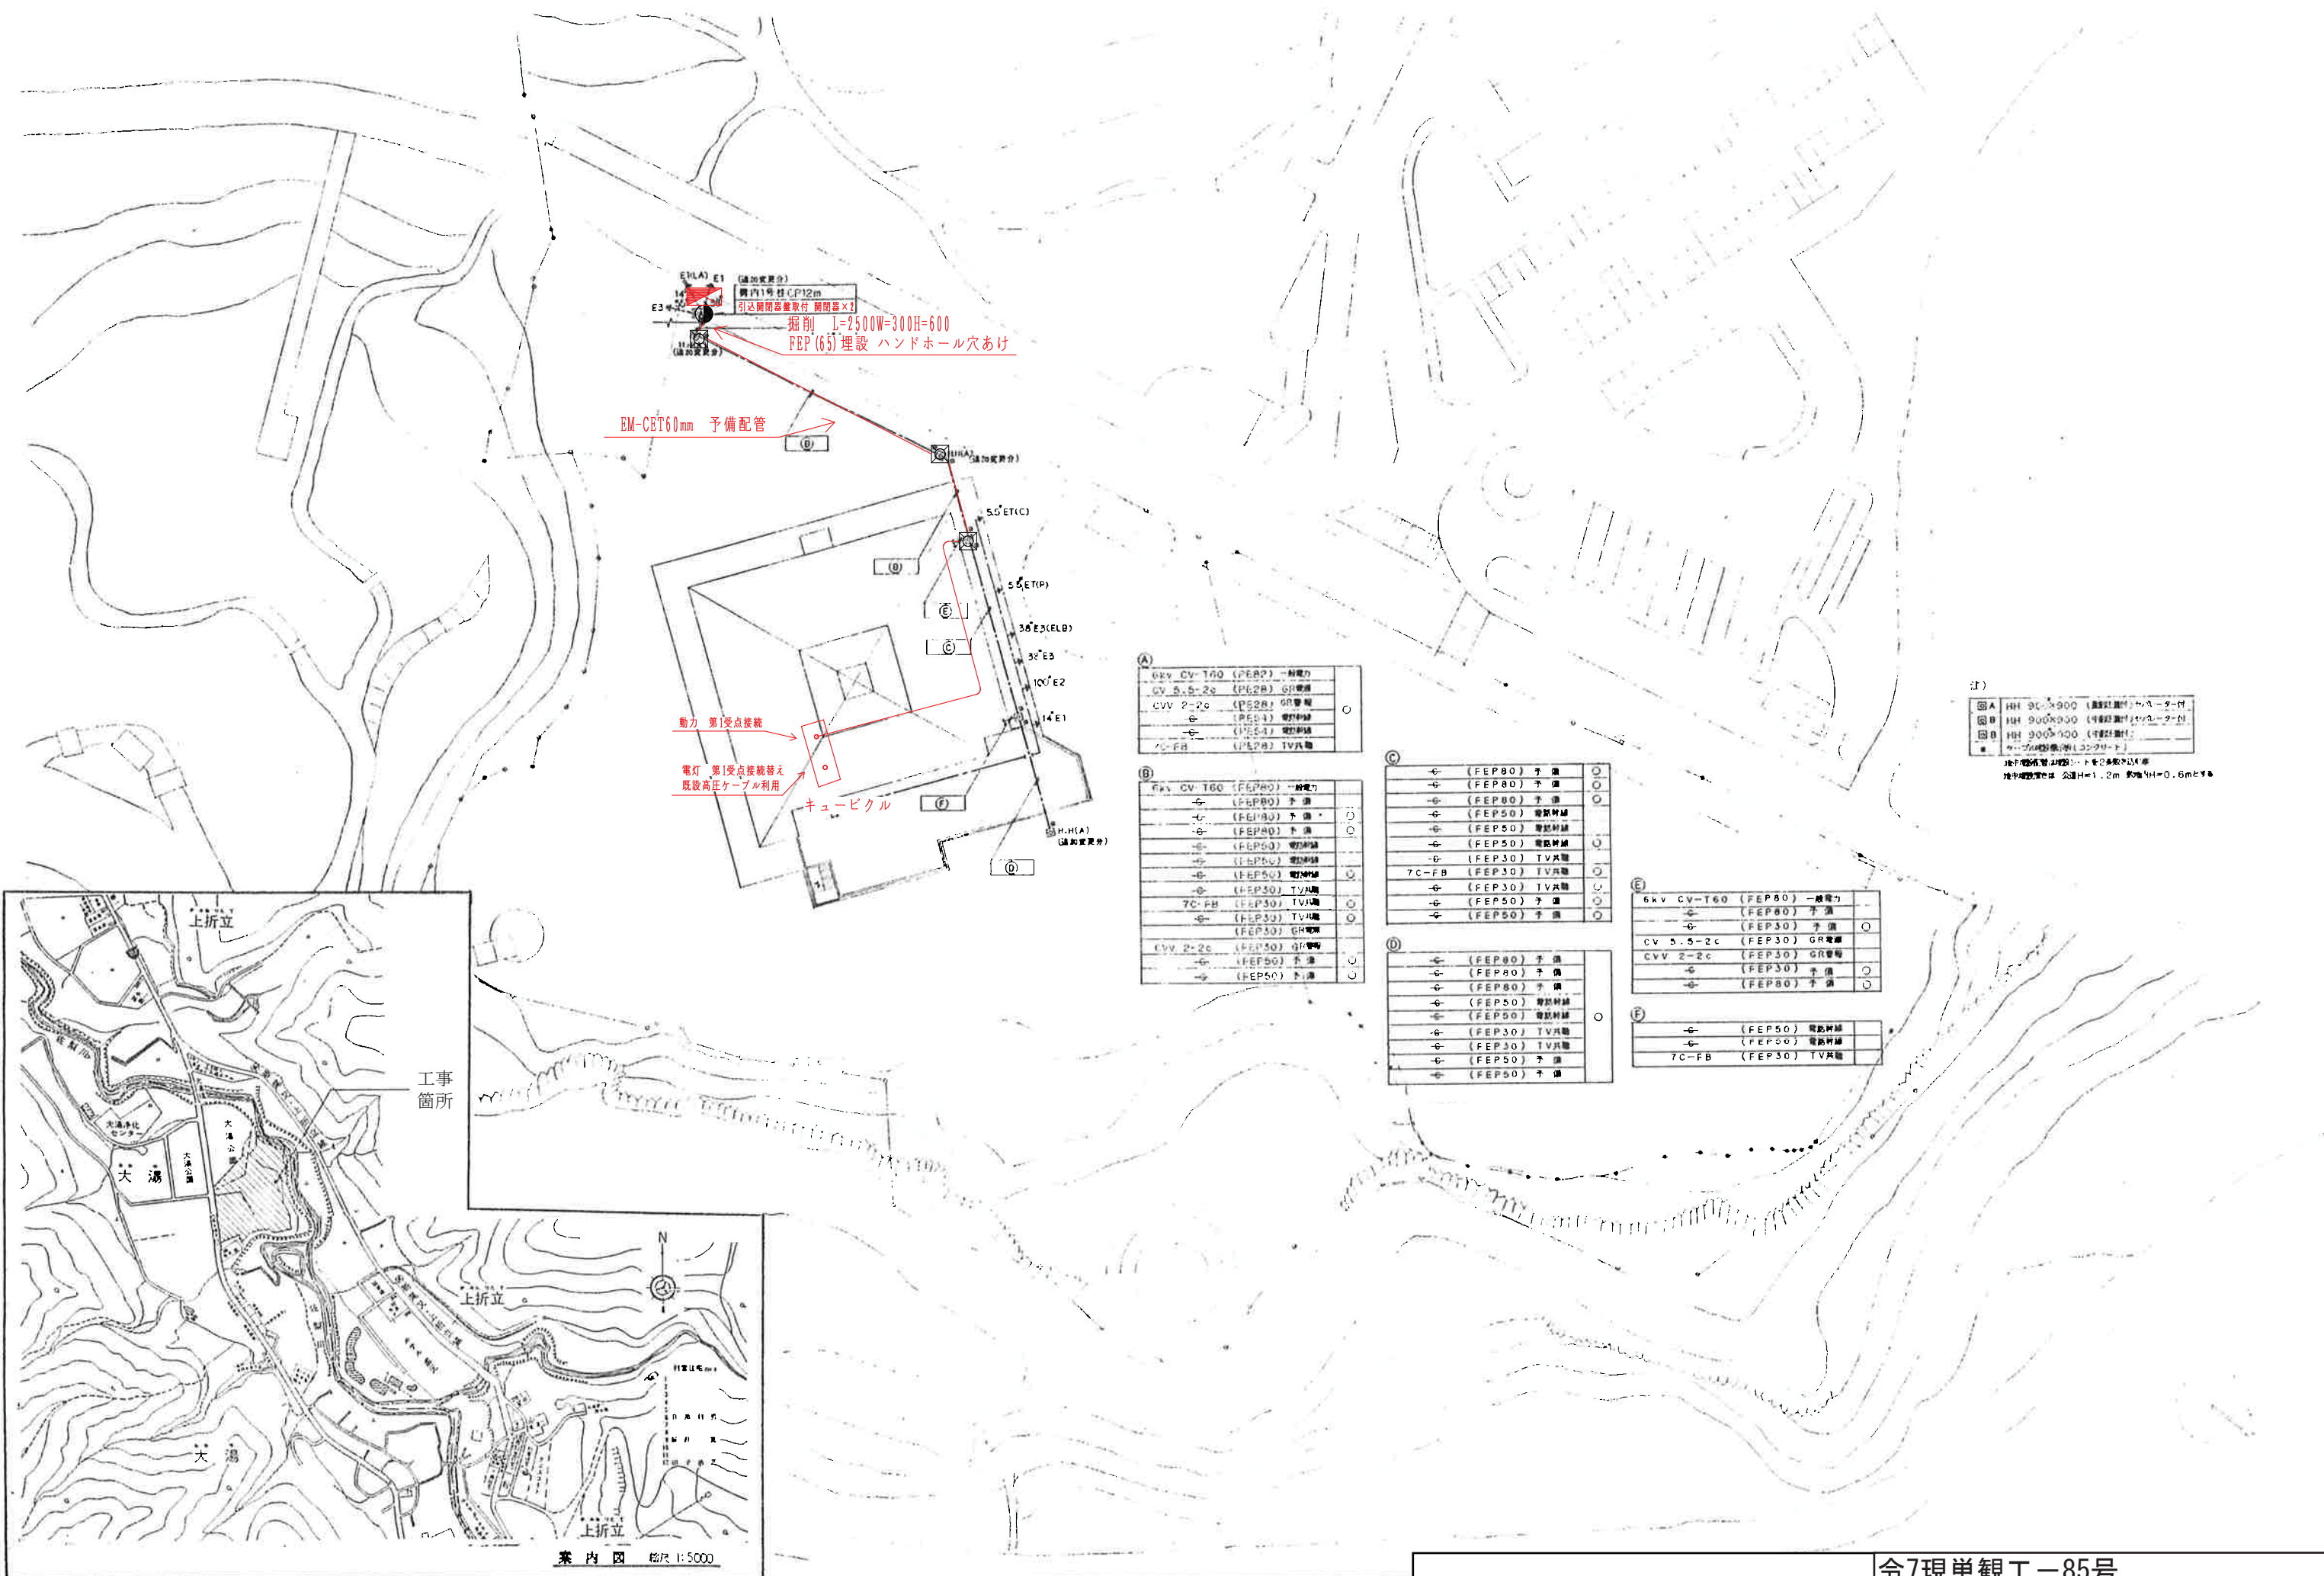

(A)

6kV CV-T60 (FEP80) 一般電力	
CV 5.5-2c (FEP28) GR電線	
CVV 2-2c (FEP51) GR電線	
7C-FB (FEP28) TV共融	

(B)

6kV CV-T60 (FEP80) 一般電力	
CV 5.5-2c (FEP80) 下流	
CVV 2-2c (FEP80) 下流	
7C-FB (FEP50) 電路時線	
CV 5.5-2c (FEP50) 電路時線	
CVV 2-2c (FEP50) 電路時線	
7C-FB (FEP30) TV共融	
CV 5.5-2c (FEP30) TV共融	
CVV 2-2c (FEP30) TV共融	
7C-FB (FEP50) 下流	

(C)

6kV CV-T60 (FEP80) 一般電力	
CV 5.5-2c (FEP80) 下流	
CVV 2-2c (FEP80) 下流	
7C-FB (FEP50) 電路時線	
CV 5.5-2c (FEP50) 電路時線	
CVV 2-2c (FEP50) 電路時線	
7C-FB (FEP30) TV共融	
CV 5.5-2c (FEP30) TV共融	
CVV 2-2c (FEP30) TV共融	
7C-FB (FEP50) 下流	

(D)

6kV CV-T60 (FEP80) 一般電力	
CV 5.5-2c (FEP80) 下流	
CVV 2-2c (FEP80) 下流	
7C-FB (FEP50) 電路時線	
CV 5.5-2c (FEP50) 電路時線	
CVV 2-2c (FEP50) 電路時線	
7C-FB (FEP30) TV共融	
CV 5.5-2c (FEP30) TV共融	
CVV 2-2c (FEP30) TV共融	
7C-FB (FEP50) 下流	

(E)

6kV CV-T60 (FEP80) 一般電力	
CV 5.5-2c (FEP80) 下流	
CVV 2-2c (FEP80) 下流	
7C-FB (FEP50) 電路時線	
CV 5.5-2c (FEP50) 電路時線	
CVV 2-2c (FEP50) 電路時線	
7C-FB (FEP30) TV共融	
CV 5.5-2c (FEP30) TV共融	
CVV 2-2c (FEP30) TV共融	
7C-FB (FEP50) 下流	

(F)

6kV CV-T60 (FEP80) 一般電力	
CV 5.5-2c (FEP80) 下流	
CVV 2-2c (FEP80) 下流	
7C-FB (FEP50) 電路時線	
CV 5.5-2c (FEP50) 電路時線	
CVV 2-2c (FEP50) 電路時線	
7C-FB (FEP30) TV共融	
CV 5.5-2c (FEP30) TV共融	
CVV 2-2c (FEP30) TV共融	
7C-FB (FEP50) 下流	

(注)

図A	HH 300×300 (直埋設置) ハンドホール付
図B	HH 300×300 (直埋設置) ハンドホール付
図C	HH 300×300 (直埋設置) ハンドホール付
図D	HH 300×300 (直埋設置) ハンドホール付
図E	HH 300×300 (直埋設置) ハンドホール付
図F	HH 300×300 (直埋設置) ハンドホール付

※本図は、設計図に準拠し、施工の際は、必ず設計図を参照すること。

