


工事名	
図面名	水中ポンプ設置図
摘要	F=S
施工	

既設井戸φ500A
二重ケーシング設置 φ400A
L=48.78mm

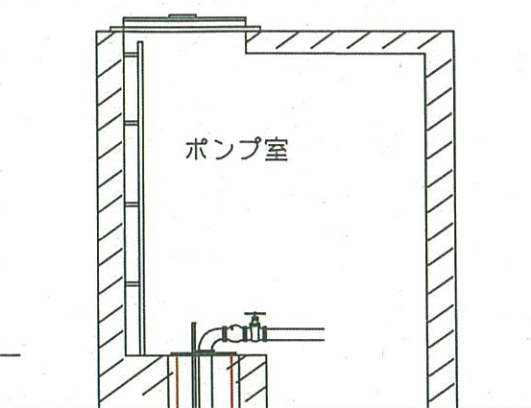

水位測定管
30A VP L=40.0m

揚水管
150A F付 L=41.25m
(2.75m×1本、5.5m×7本)

-48.78m
-41.25m

既設

水中ポンプ
φ150A×2段×30kw

使用水中ポンプ

水中ポンプ	φ150A×30kw 2段	1基
揚水管	150A SGP F付 L=2.75m×1本 150A SGP F付 L=5.5m×7本	41.25m
水位測定管	30A VP L=4.0m×10本	40 m

さく井柱状図

工 事 名										No.	
所 有 者										工 期	
施工位置										緯度・経度	
魚沼市古新田地内										北緯 ° ' " 東経 ° ' "	
深 度		48.78 m		管 種		SGP管		自然水位		GL- 3.75 m (≡)	
管 径		φ 400 mm		ストレーナー種類		巻線型(SSスクリーン)		適正揚水量		地 盤 高	
掘さく径				ストレーナー長		16.50 m		適正揚水位		限界揚水量	
備 考										限界揚水位	
										最大揚水量	
										最大揚水位	
										施 工 者	
標 尺 (m)										孔 内 検 層	
比 抵 抗										ρ (Ω-m)	
5										50 500	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

既設

41.25m 水中ポンプ
φ150.0mm×30.00kw