


塔屋平面図 (改修) S = 1 / 5 0

CT-1 : CV8.0sq-4C (G36) AC・E 5.5Kw 新設
電動機結線

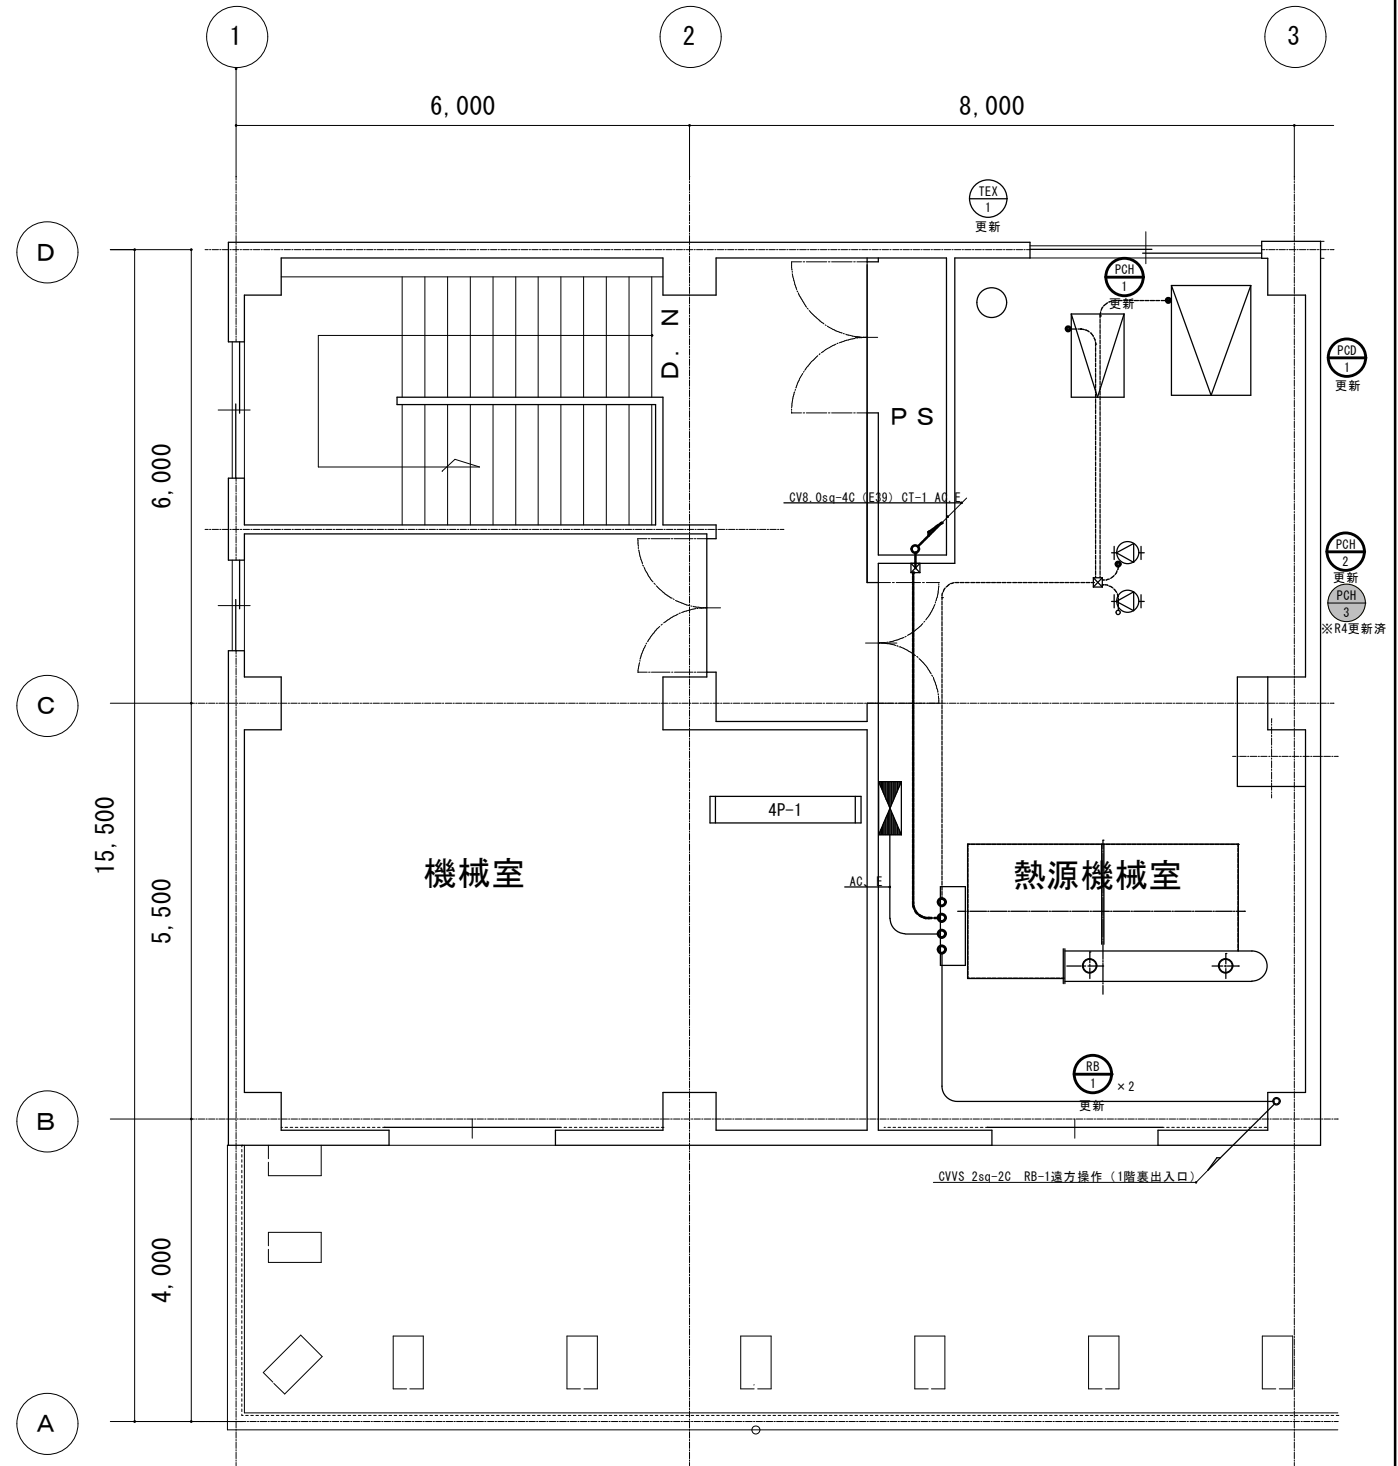

機械室天井平面図 (改修) S = 1 / 5 0

CT-1 : CV8.0sq-4C (39) AC・E 5.5Kw 新設
PCH-1・2 : 3.5sq×3 E3.5sq (25) AC・E 3.7Kw 再結線 再配管 (2m程度)
PCD-1 : 38sq×6 E14sq (63) AC・E 15Kw 再結線 再配管 (2m程度)
RB-1 : CVT60sq E22sq (75) AC・E 再結線 再配管 (2m程度)
捕機動力盤加工共
遠方操作盤取付