


塔屋平面図 (撤去) S = 1 / 5 0

CT-1 : CV3.5sq-4C (G42) AC・E 3.7Kw 撤去
: CVV2sq-2C TW-1 撤去

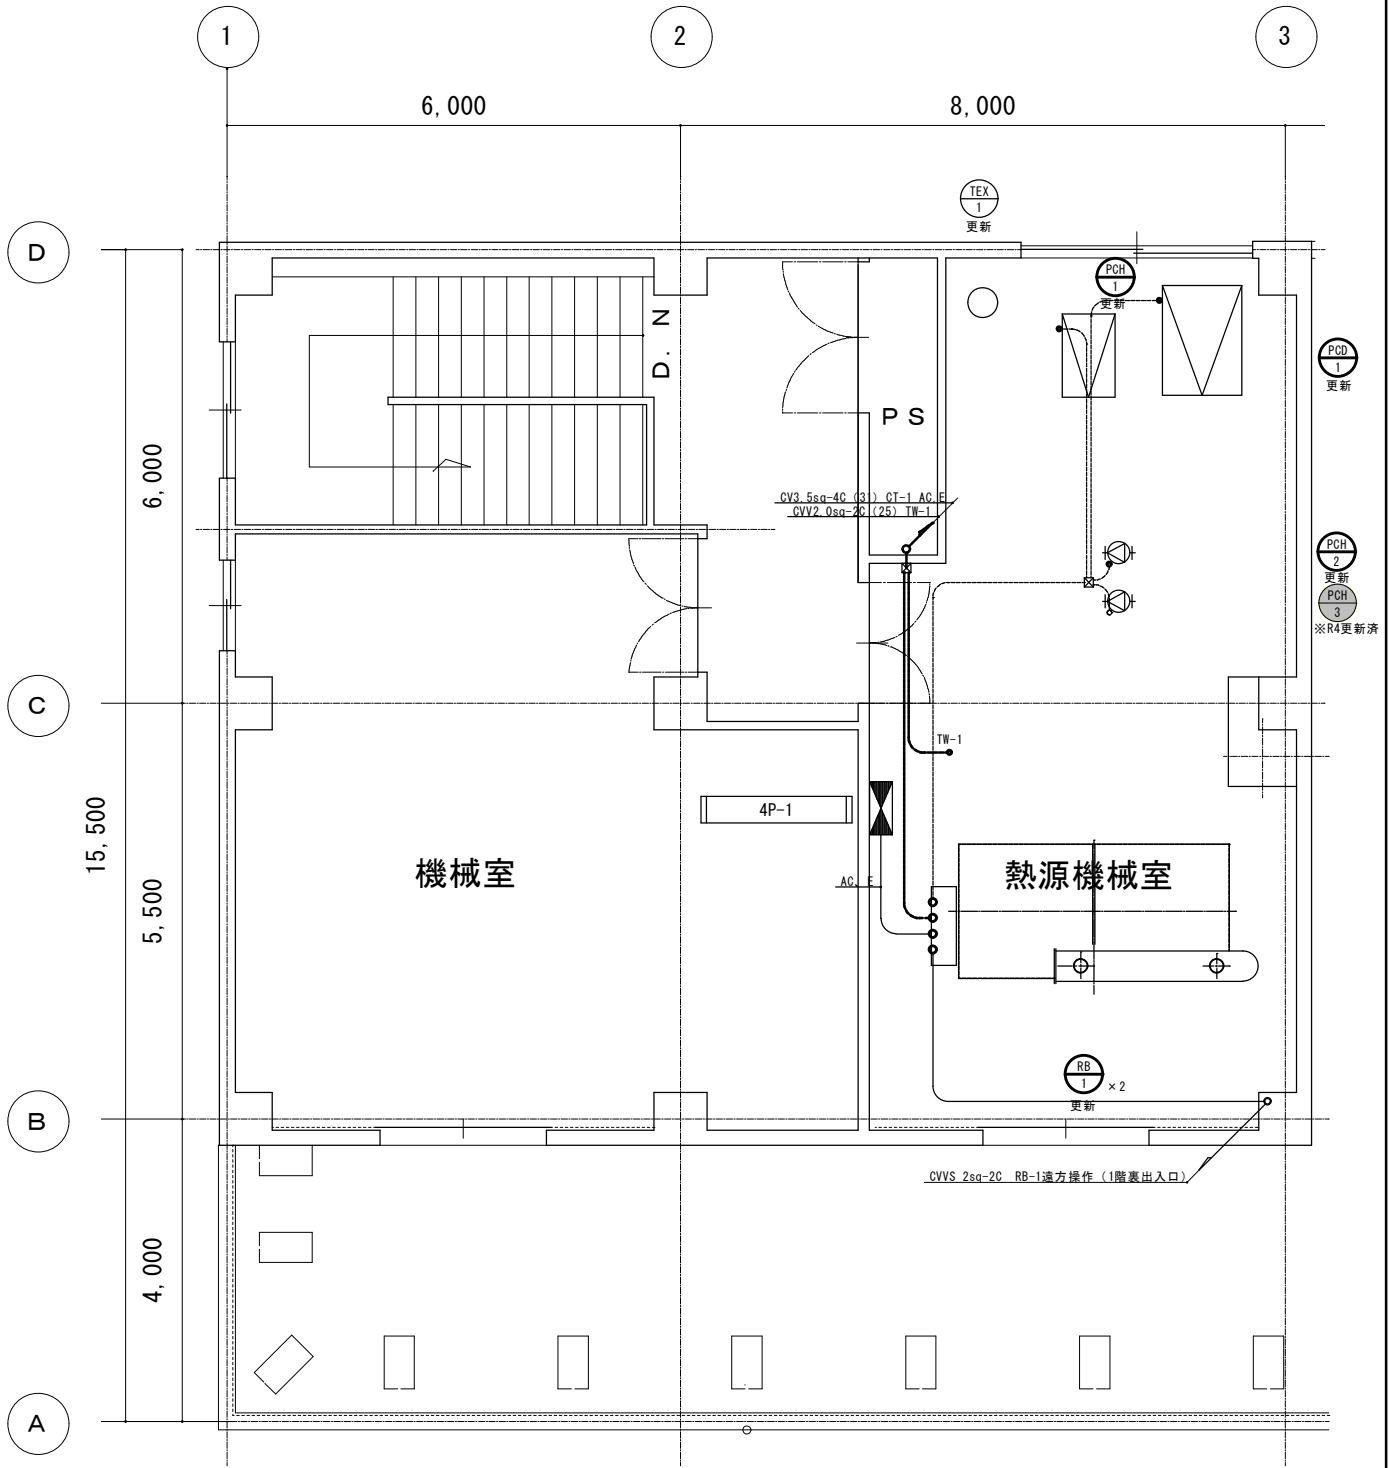

機械室天井平面図 (撤去) S = 1 / 5 0

CT-1 : CV3.5sq-4C (28) AC・E 3.7Kw 撤去
: CVV2sq-2C (22) TW-1 撤去
PCH-1・2 : 3.5sq×3 E3.5sq (25) AC・E 3.7Kw 結線取外し 配管取外し (2m程度)
PCD-1 : 38sq×6 E14sq (63) AC・E 15Kw 結線取外し 配管取外し (2m程度)
RB-1 : CVT60sq E22sq (75) AC・E 結線取外し 配管取外し (2m程度)