

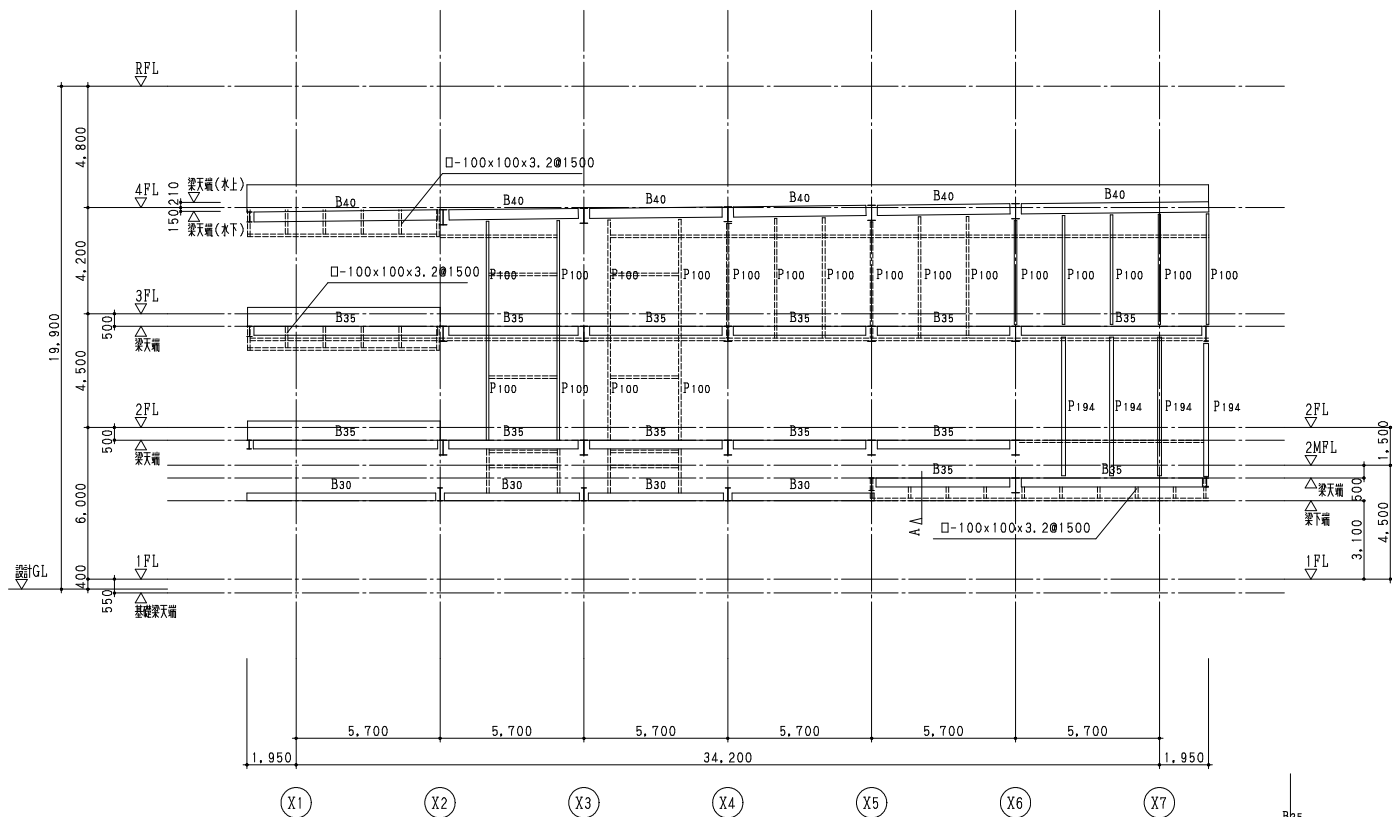


Y 4 通り 軸組図 1 / 150





Y 4 通り + 1. 950 軸組図 1 / 150



Y 1 + 3. 400 通り 軸組図  
階段 1 軸組図 ( 1 ) 1 / 150

Y 1 + 2. 400 通り 軸組図  
階段 1 軸組図 ( 1 ) 1 / 150



Y 1 + 9. 865 通り 軸組図  
階段 1 軸組図 ( 2 ) 1 / 150

Y 3 通り + 4. 200 軸組図 1 / 150  
Y 3 通り + 5. 700 軸組図 1 / 150

記 事

- 特記なき限り、継手位置は柱心よりL=1,250とする。
- ==== は開口補強1：□-100×100×3.2を1500とする。