


端 子 盤 詳 細

端 子 盤 名	電 話 設 備	情 報 設 備	拡 声 設 備	電 気 時 計 設 備	呼 出 表 示 設 備	テ レ ビ 共 聴 設 備	ド ア ホ ン ・ 電 気 錠 制 設 備	I T V 設 備	防 犯 配 管 設 備	照 明 制 御 設 備	そ の 他
1T-1	E1-20P	機器スペース（別途工事）	B-20P	―――	B-10P	系統図参照	―――	機器スペース（別途工事）	機器スペース（別途工事） （参考220×1300以上）	―――	AC100V露出ツバサ（28P）：2個
1T-2	E1-20P	機器スペース（別途工事）	B-20P	B-10P	―――	系統図参照	―――	機器スペース（別途工事）	機器スペース（別途工事）	ルータースペース HUB スペース	AC100V露出ツバサ（28P）：2個
2T-1	E1-20P	機器スペース（別途工事）	B-10P	B-10P	B-10P	系統図参照	―――	機器スペース（別途工事）	機器スペース（別途工事） （参考220×600以上）	―――	AC100V露出ツバサ（28P）：2個
2T-2	E1-10P	機器スペース（別途工事）	B-10P	―――	―――	―――	―――	―――	―――	―――	AC100V露出ツバサ（28P）：2個
3T-1	E1-10P	機器スペース（別途工事）	B-10P	B-10P	B-10P	系統図参照	―――	機器スペース（別途工事）	機器スペース（別途工事） （参考220×1500以上）	―――	AC100V露出ツバサ（28P）：2個
4T-1	―――	―――	B-10P	―――	―――	系統図参照	―――	機器スペース（別途工事）	機器スペース（別途工事）	―――	AC100V露出ツバサ（28P）：2個
1T-A	E1-10P	―――	―――	―――	―――	―――	―――	機器スペース（別途工事）	機器スペース（別途工事）	―――	AC100V露出ツバサ（28P）：2個

1. 特記無き図記号は、下記による。		
シンボル	名 称	適 用
	端子盤	端子盤表による。
	構内交換機	（別途工事）
	保安器	（別途工事）
	接地端子盤	
	電話用受口	ノズルプレート 壁用
	コンセント共用フロア受口	通線口 床用
	情報用受口	ノズルプレート 壁用
	コンセント共用フロア受口	通線口 床用
	情報用分岐分配器	（別途工事）
	アクセスポイント	OB中浅44C （別途工事）
	EV制御盤	（建築工事）
	防火区画貫通処理材	ケーブルラック用
	プルボックス	300×300×200-C
2. 特記無き配管配線仕様は、下記による。		
	予備線	（PF22）
	予備線	（PF28）
	予備線	（PF22） 床下こがし
	予備線	（PF28） 床下こがし
	予備線	（PF22）×2 床下こがし
	予備線	（PF28）×2 床下こがし

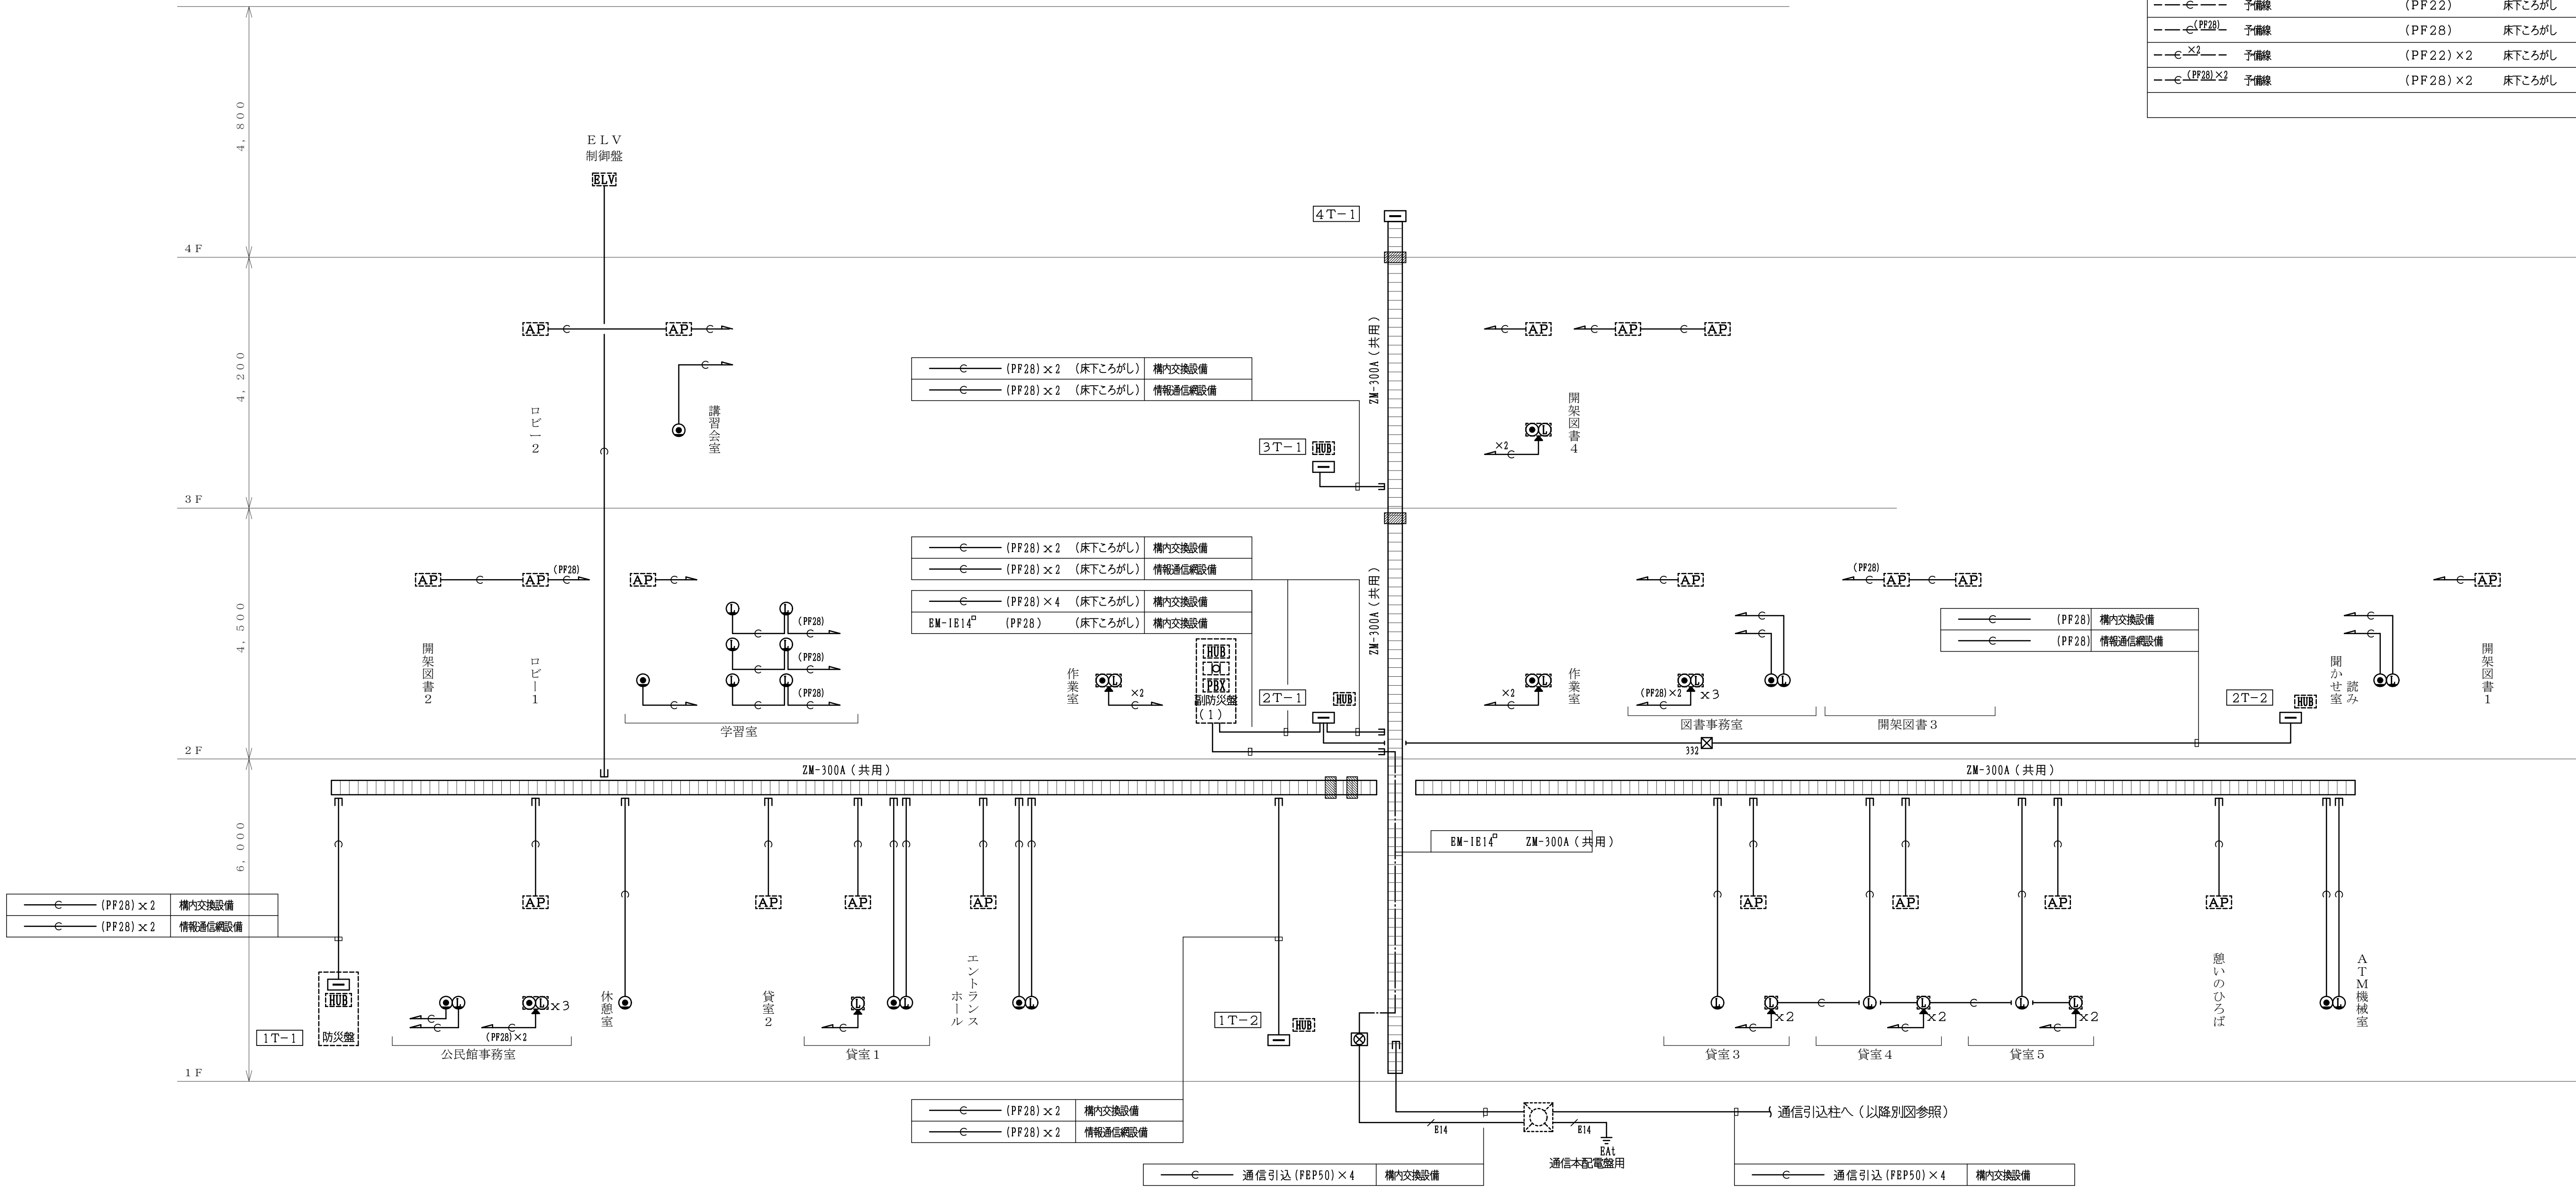

構内交換・情報通信網設備 系統図