



1 階平面図 S=1:100




2 階平面図 S=1:100

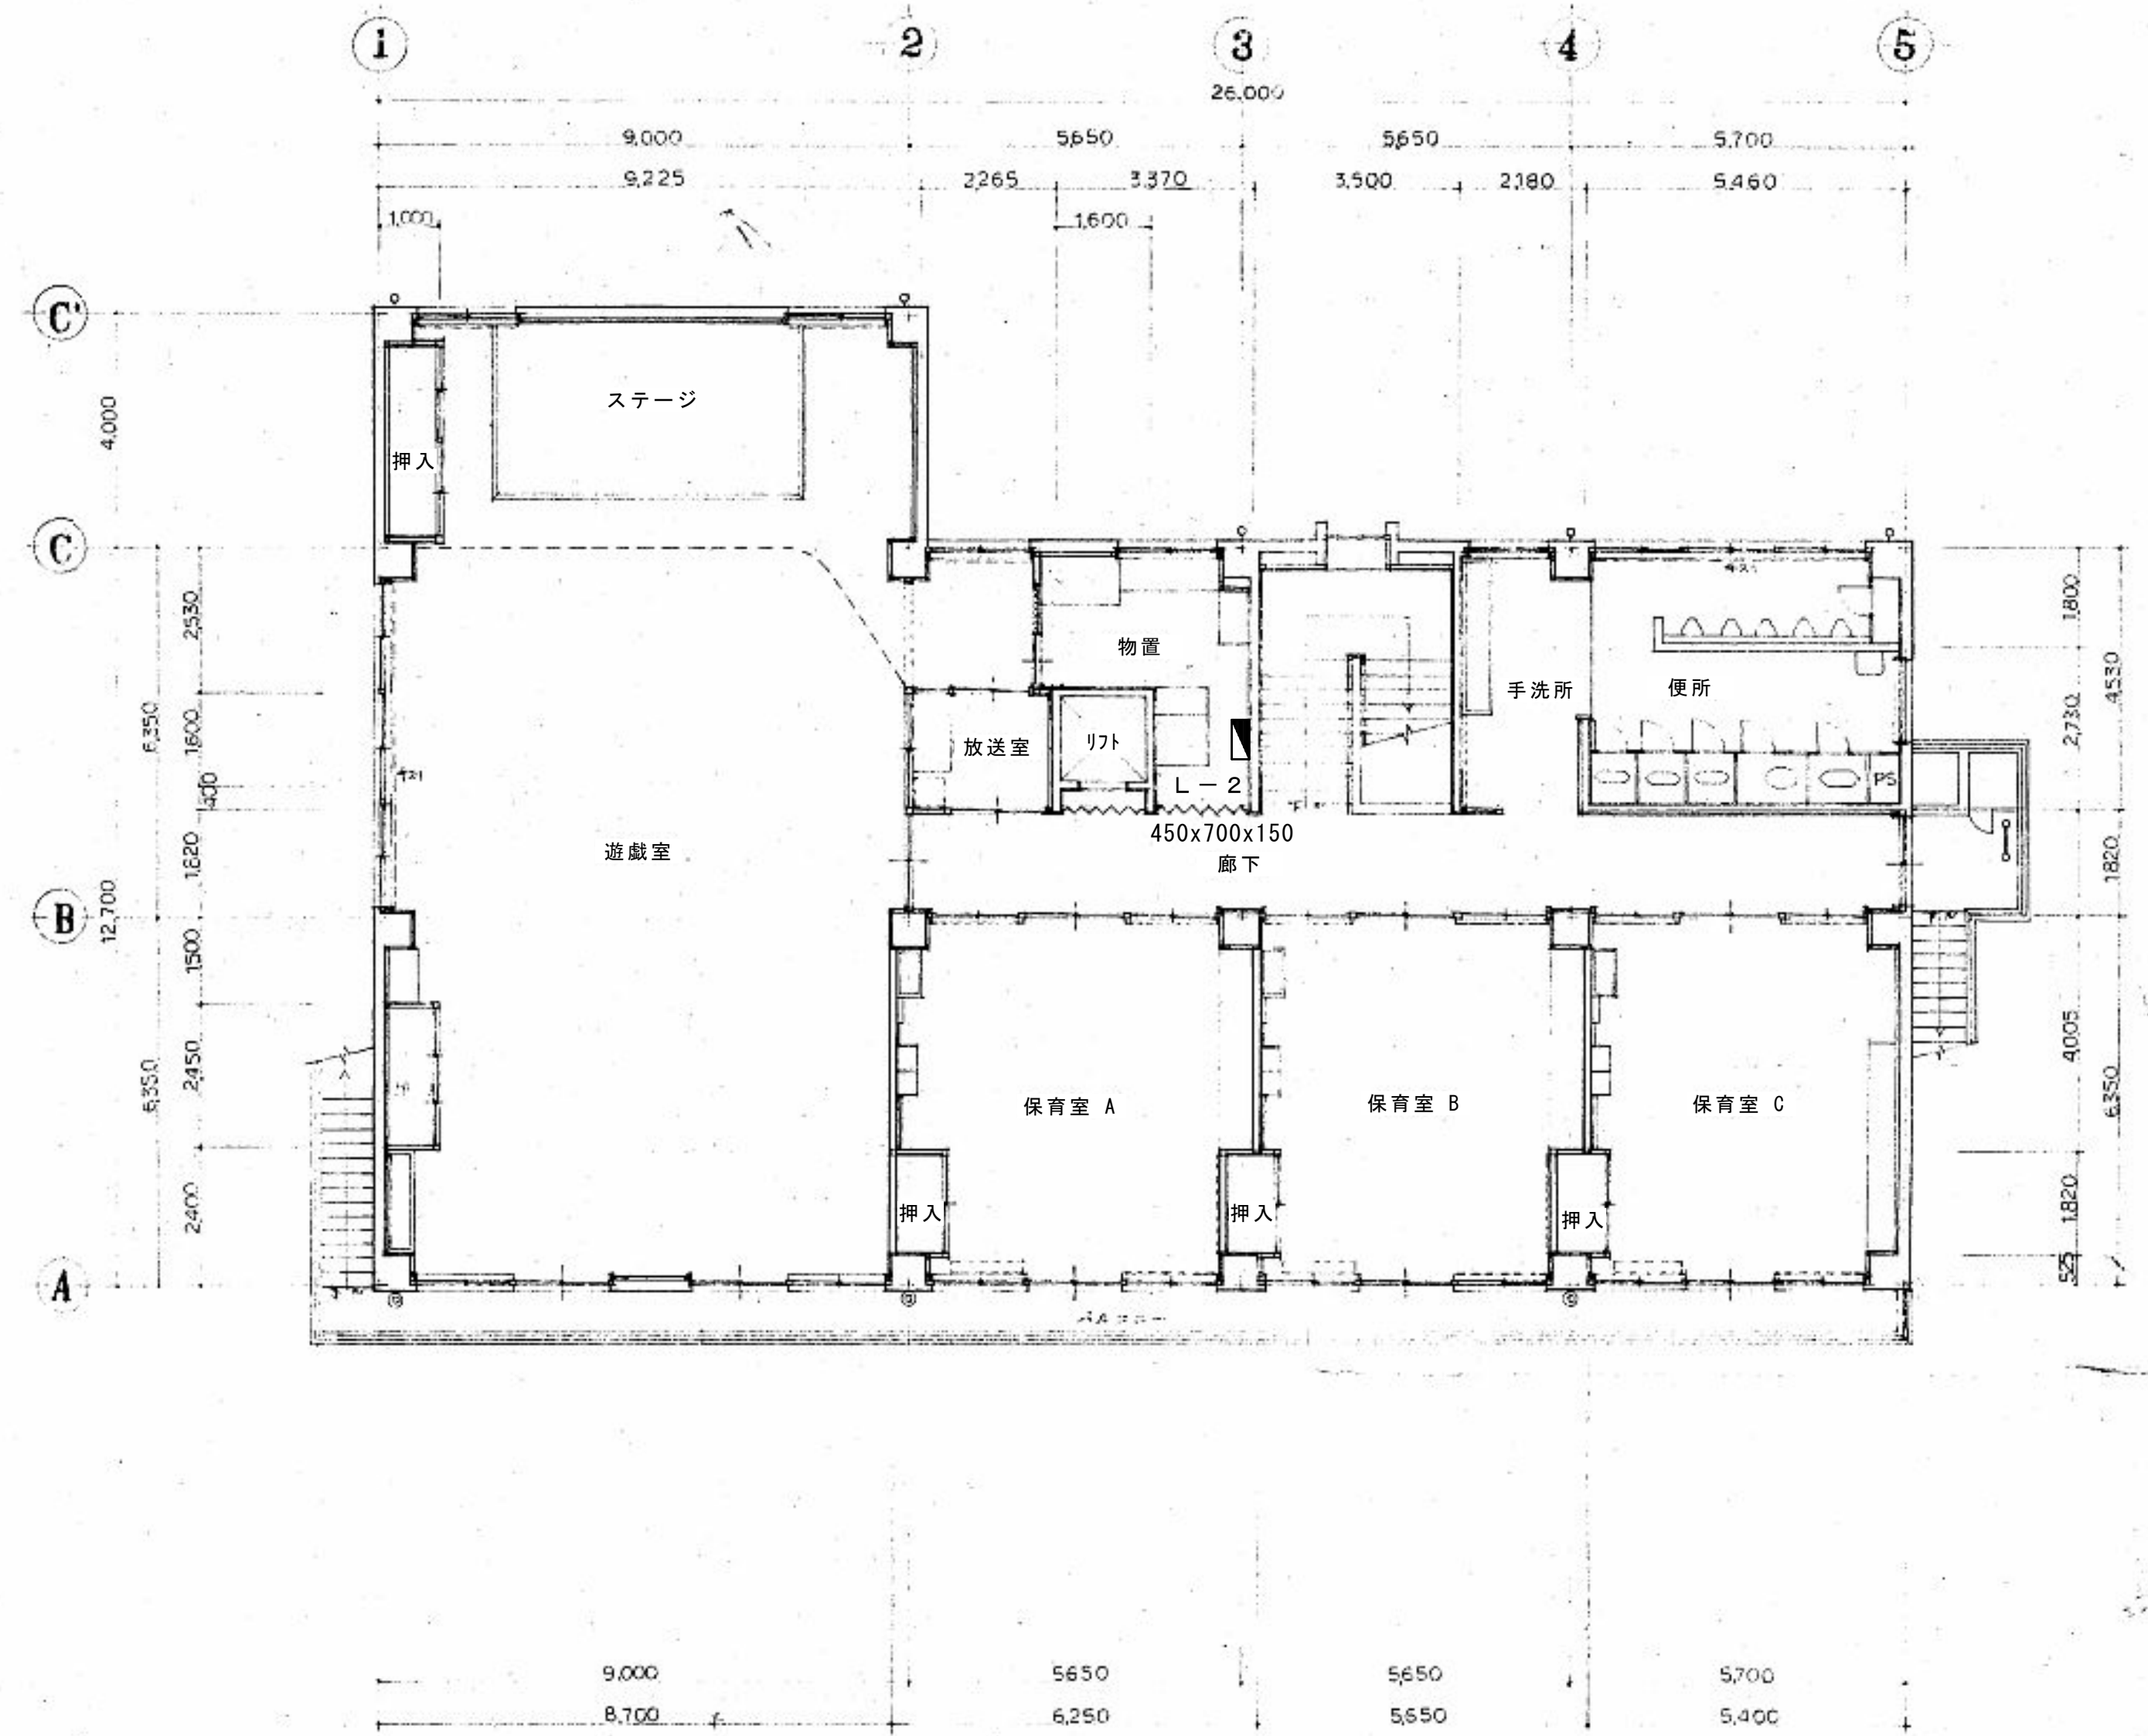

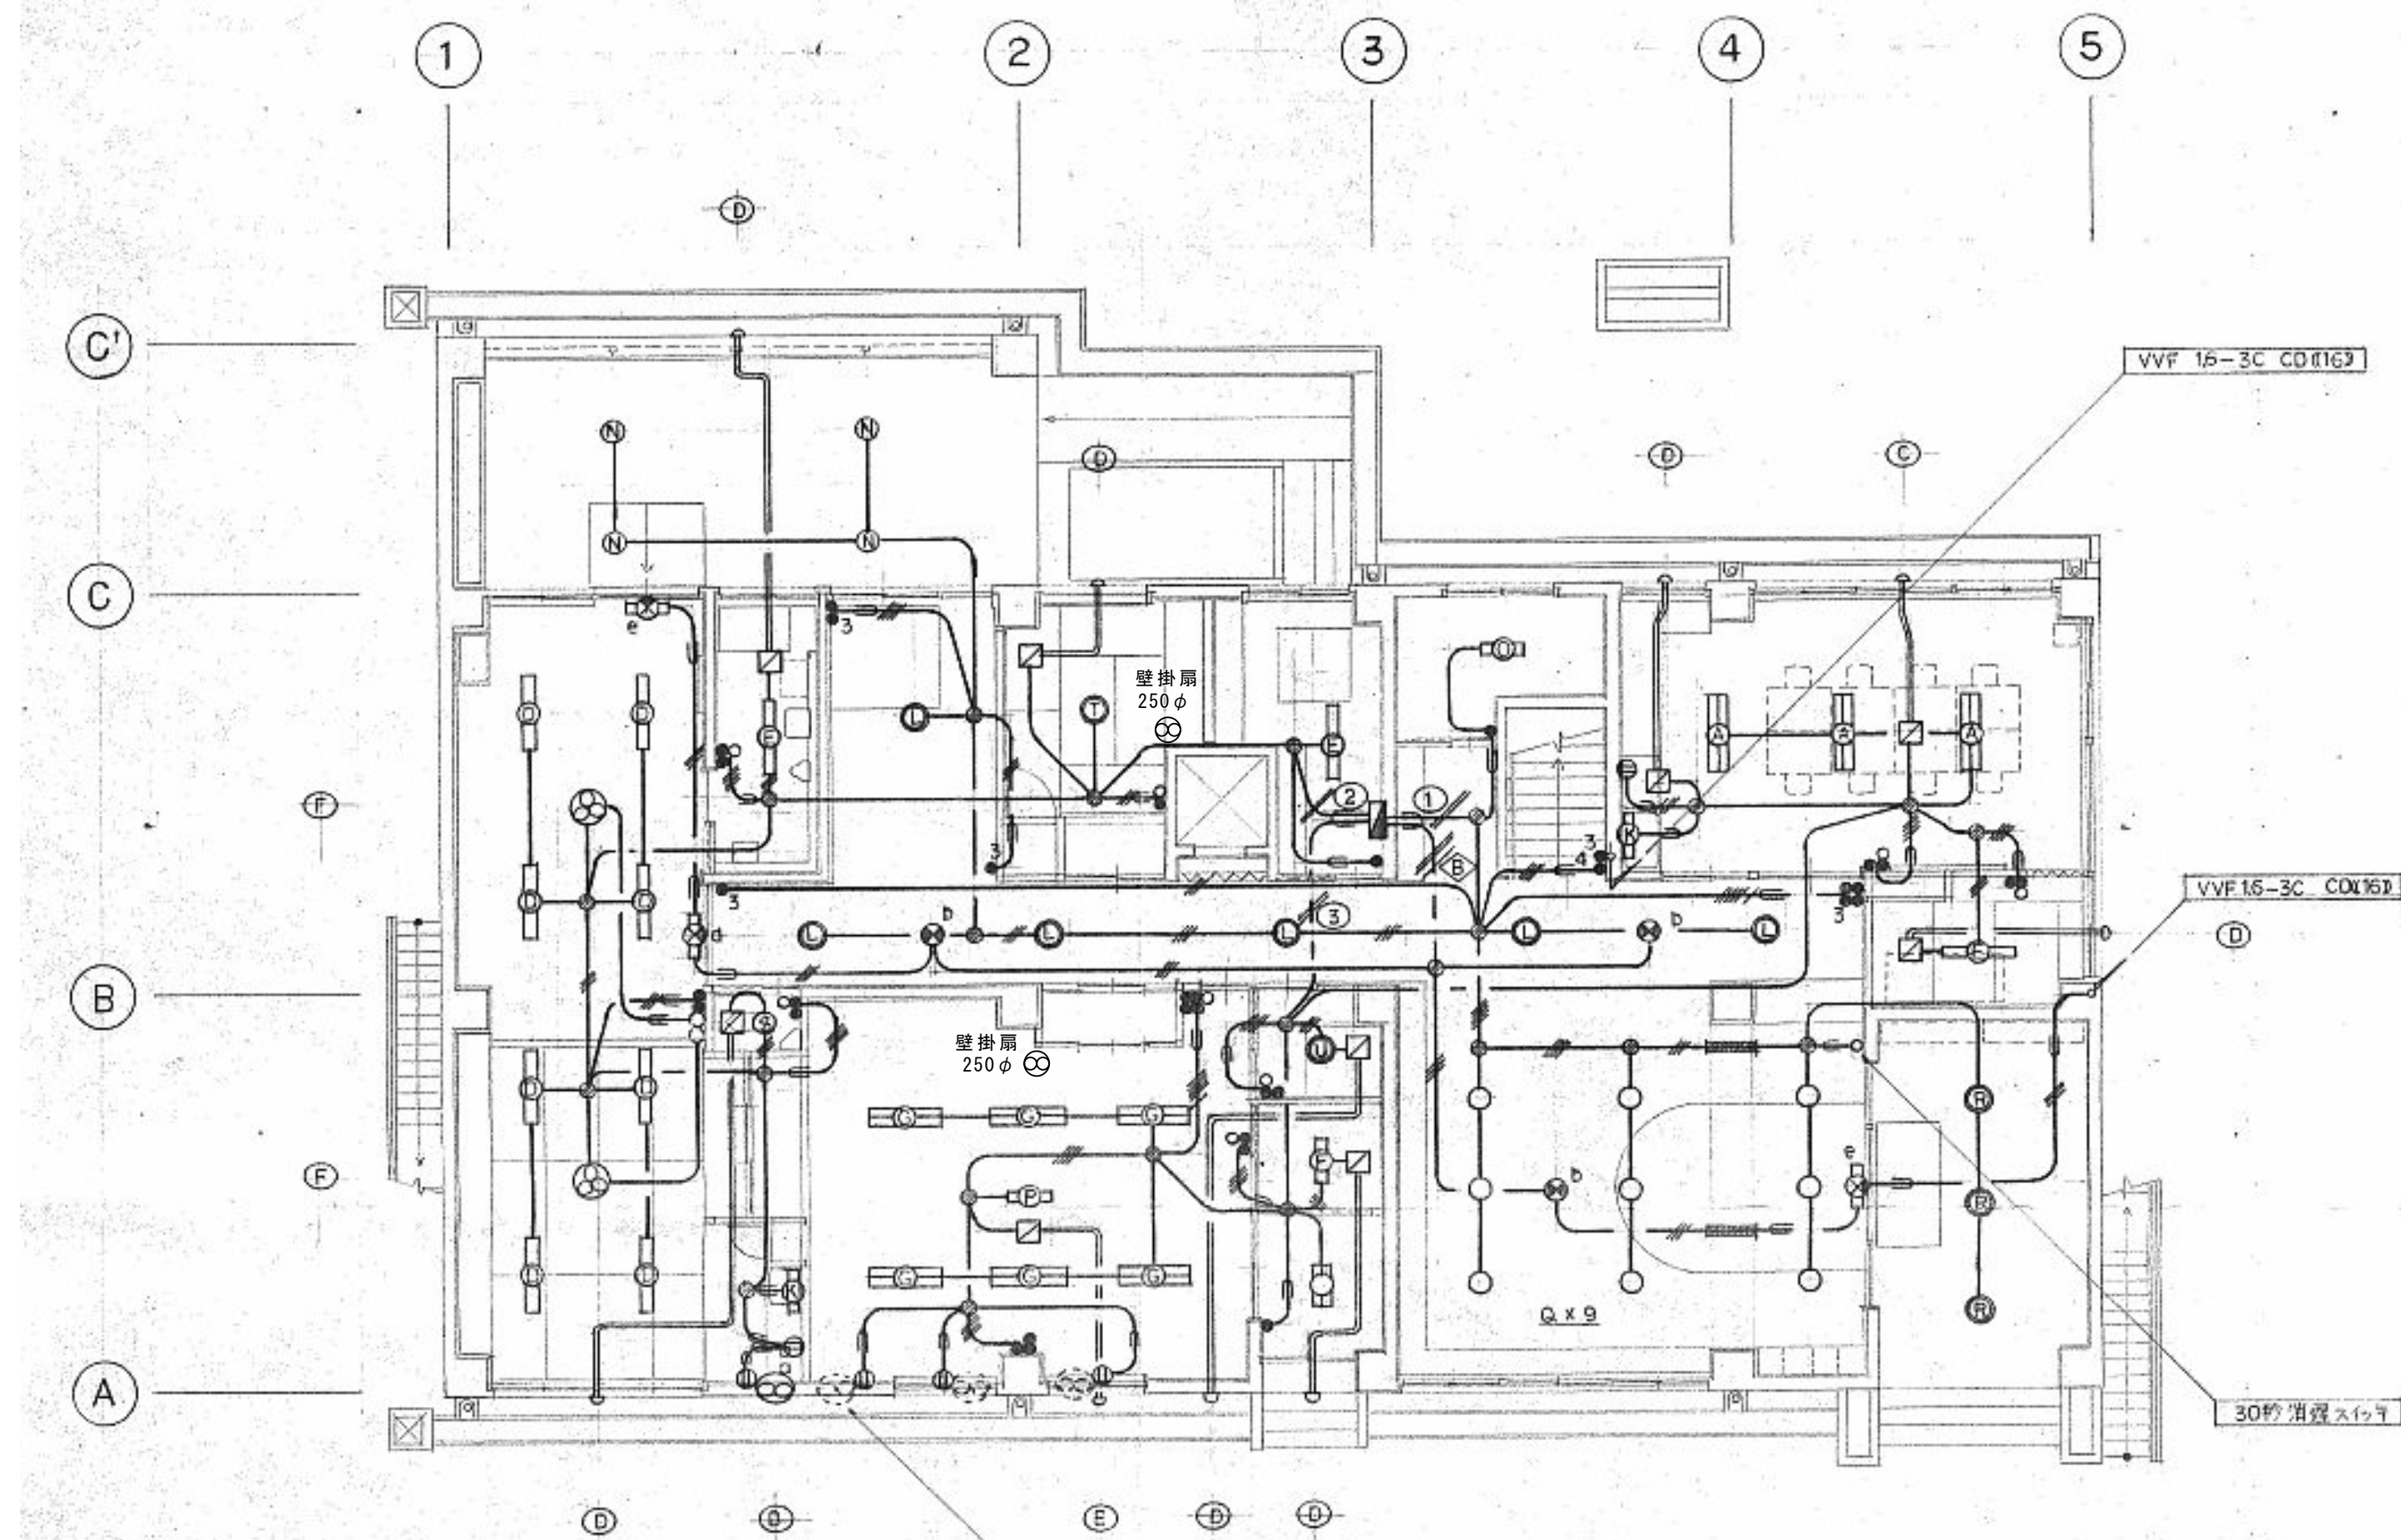




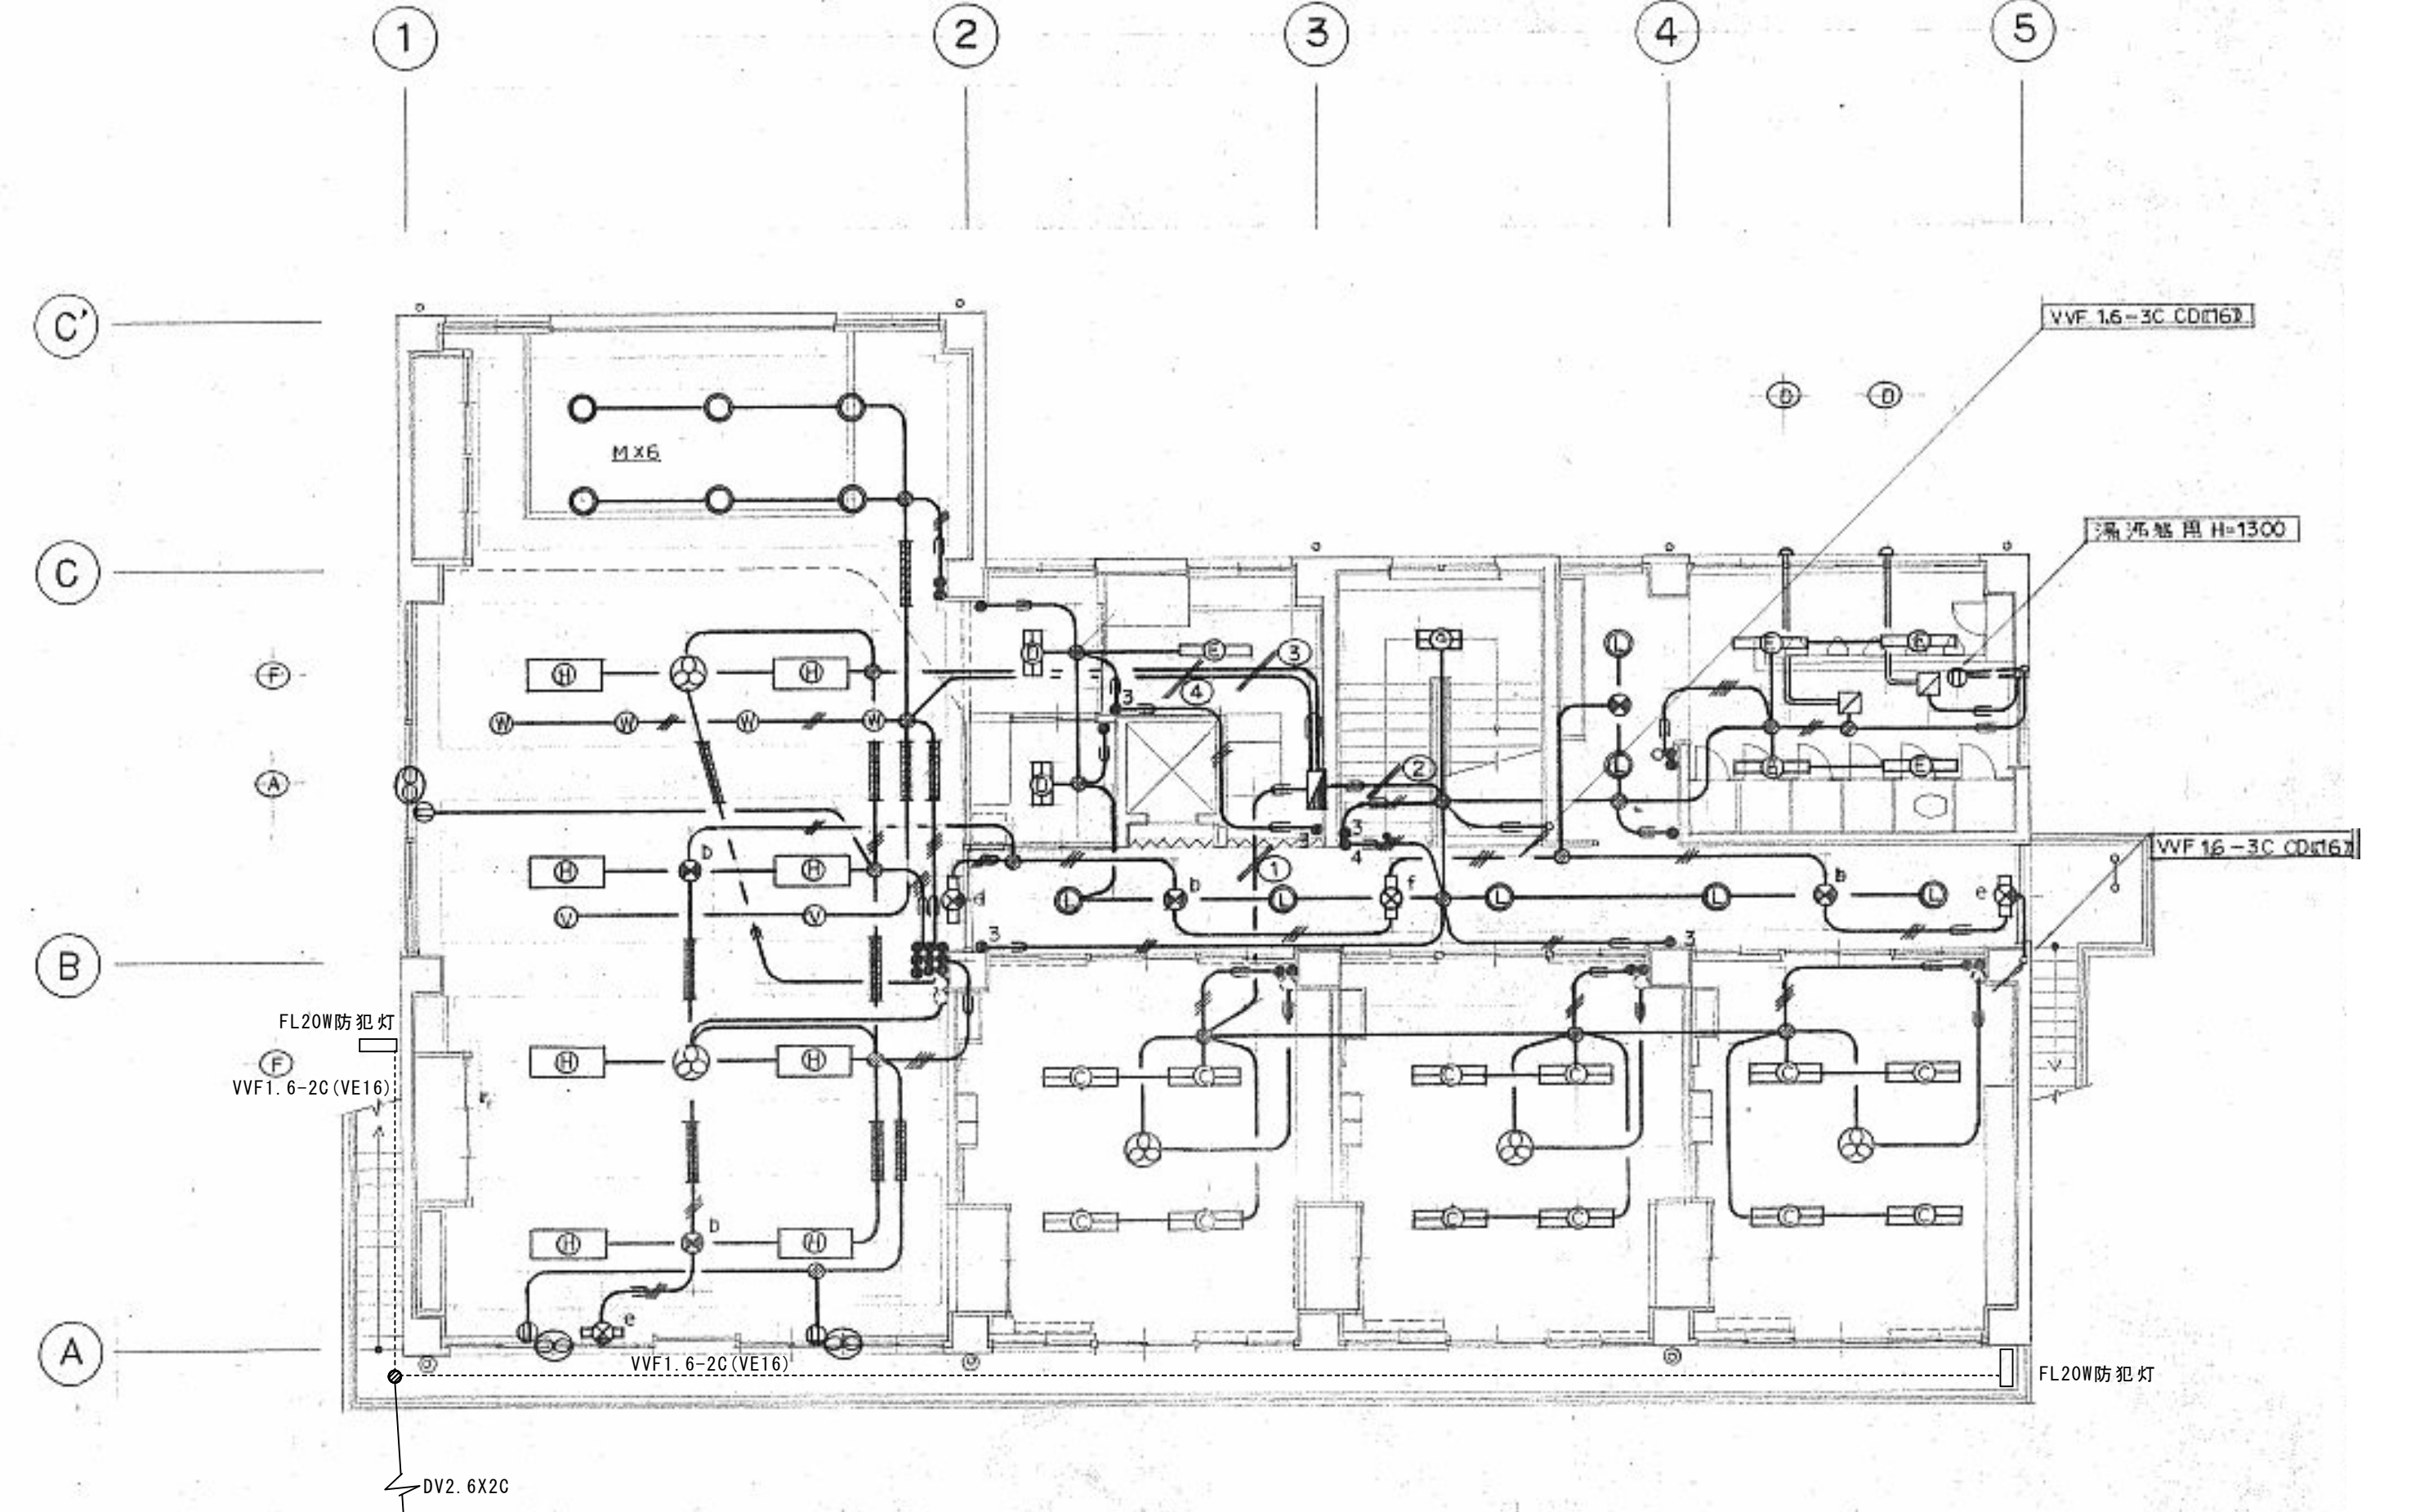







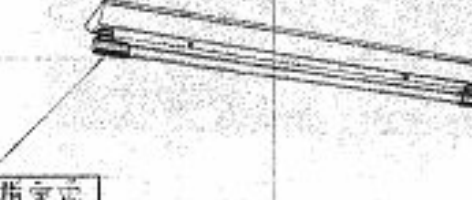








記入なき配線は下記による


	VVF 2D-2C
	2D-3C
	VVF 16-2C
	16-3C
	16-4C
	16-5C
	16-6C
	16-7C
	スリ-7φ 50φ
	ケーブル配管に注意

1 階平面図 S=1:100




2 階平面図 S=1:100

Ⓐ FL 40W x 2 高効率 ラビット式 3	Ⓒ FL 40W x 2 高効率 ラビット式 12	Ⓓ FL 40W x 1 高効率 ラビット式 8	Ⓔ FL 40W x 1 高効率 ラビット式 8	Ⓖ FL 40W x 2 高効率 ラビット式 6	Ⓗ FL 40W x 3 高効率 ラビット式 8	Ⓚ FL 20W x 1 低効率 グロー式 2
Ⓑ FL 20W x 2 低効率 グロー式 3			Ⓕ FL 20W x 1 低効率 グロー式			
						
Ⓛ FCL 30W x 1 低効率 グロー式 13	Ⓜ FCL 40W + 30W 低効率 グロー式 6	Ⓝ WD 60W 4	Ⓞ FL 20W x 1 低効率 グロー式 1	Ⓟ FL 15W x 1 低効率 グロー式 1	Ⓠ IL 50W 9	Ⓡ FCL 30W x 1 低効率 グロー式 3
						
Ⓢ IL 40W 1	Ⓣ FCL 32W + 30W 低効率 グロー式 1	Ⓥ ML 100W 2	Ⓦ ML 75W 4			
	Ⓤ FCL 30W x 1 低効率 グロー式 1					
						
ⓐ FL 20W x 2 バッテリー付 低効率 グロー式 1	ⓑ ML 20W バッテリー付 7	Ⓓ FL 10W x 1 バッテリー付 低効率 グロー式 2	ⓔ FL 20W x 1 バッテリー付 低効率 グロー式 4			
			Ⓣ FL 20W x 1 バッテリー付 低効率 グロー式 1			
						


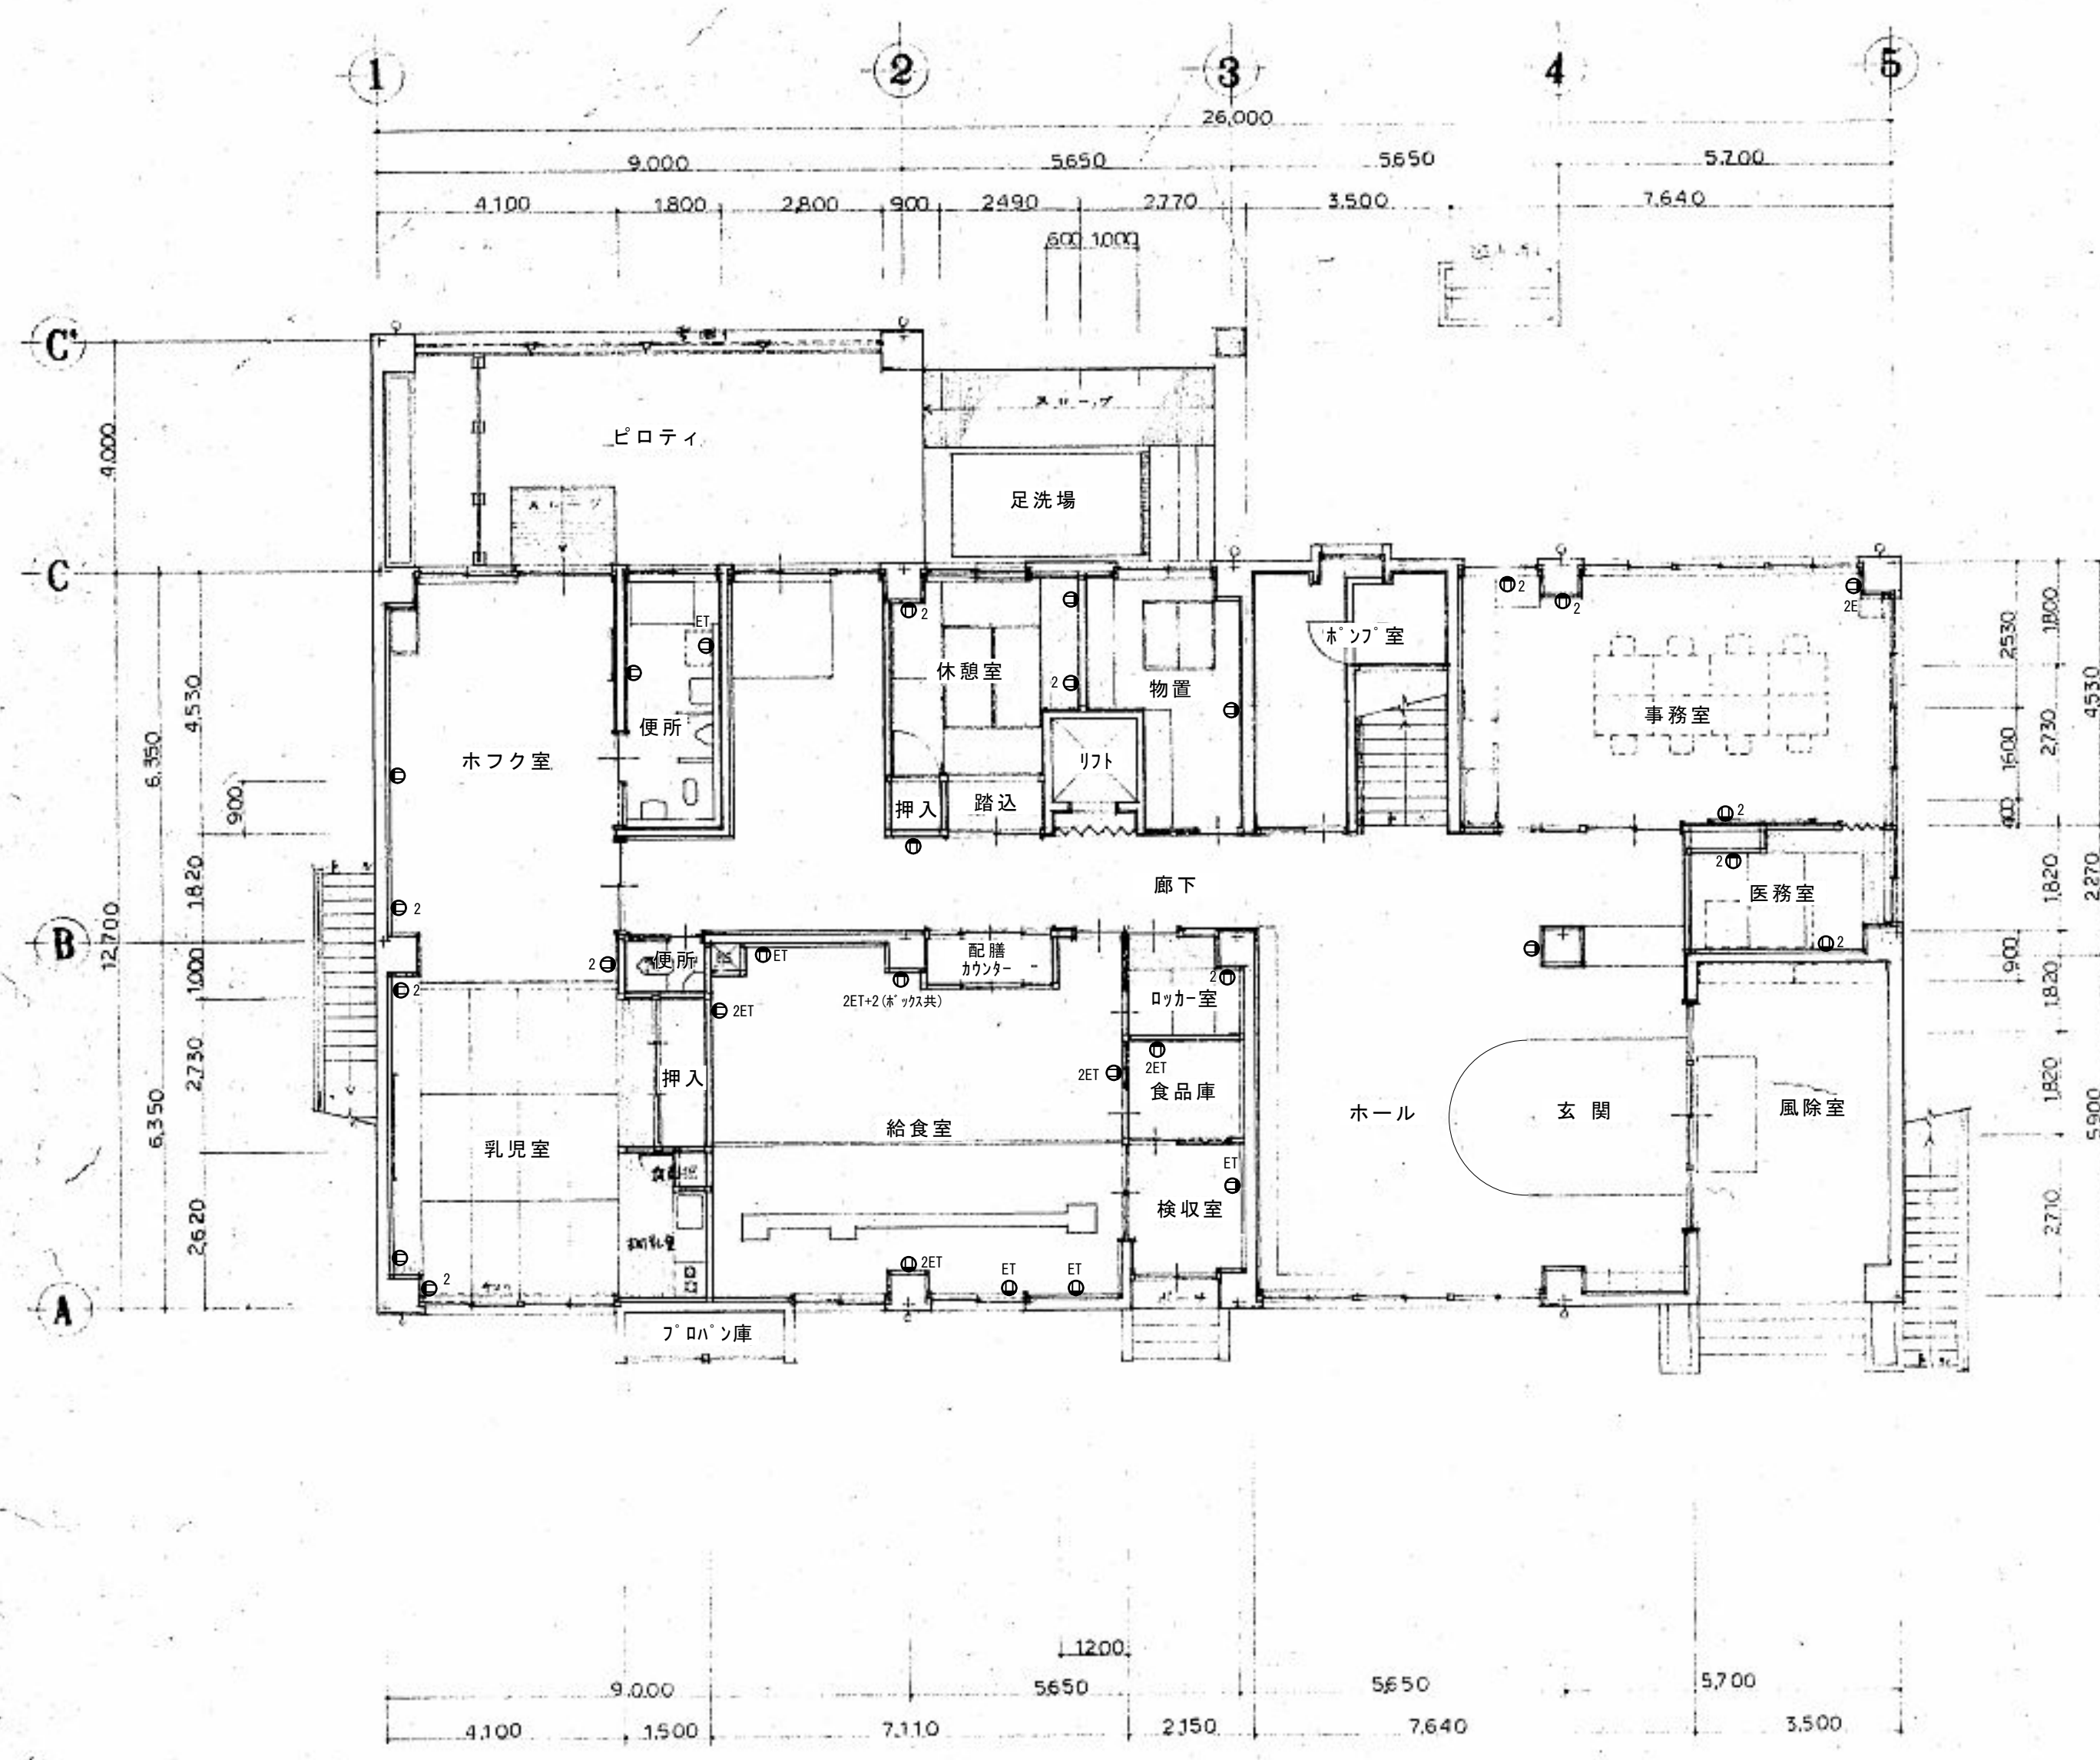


1 階平面図 1:100

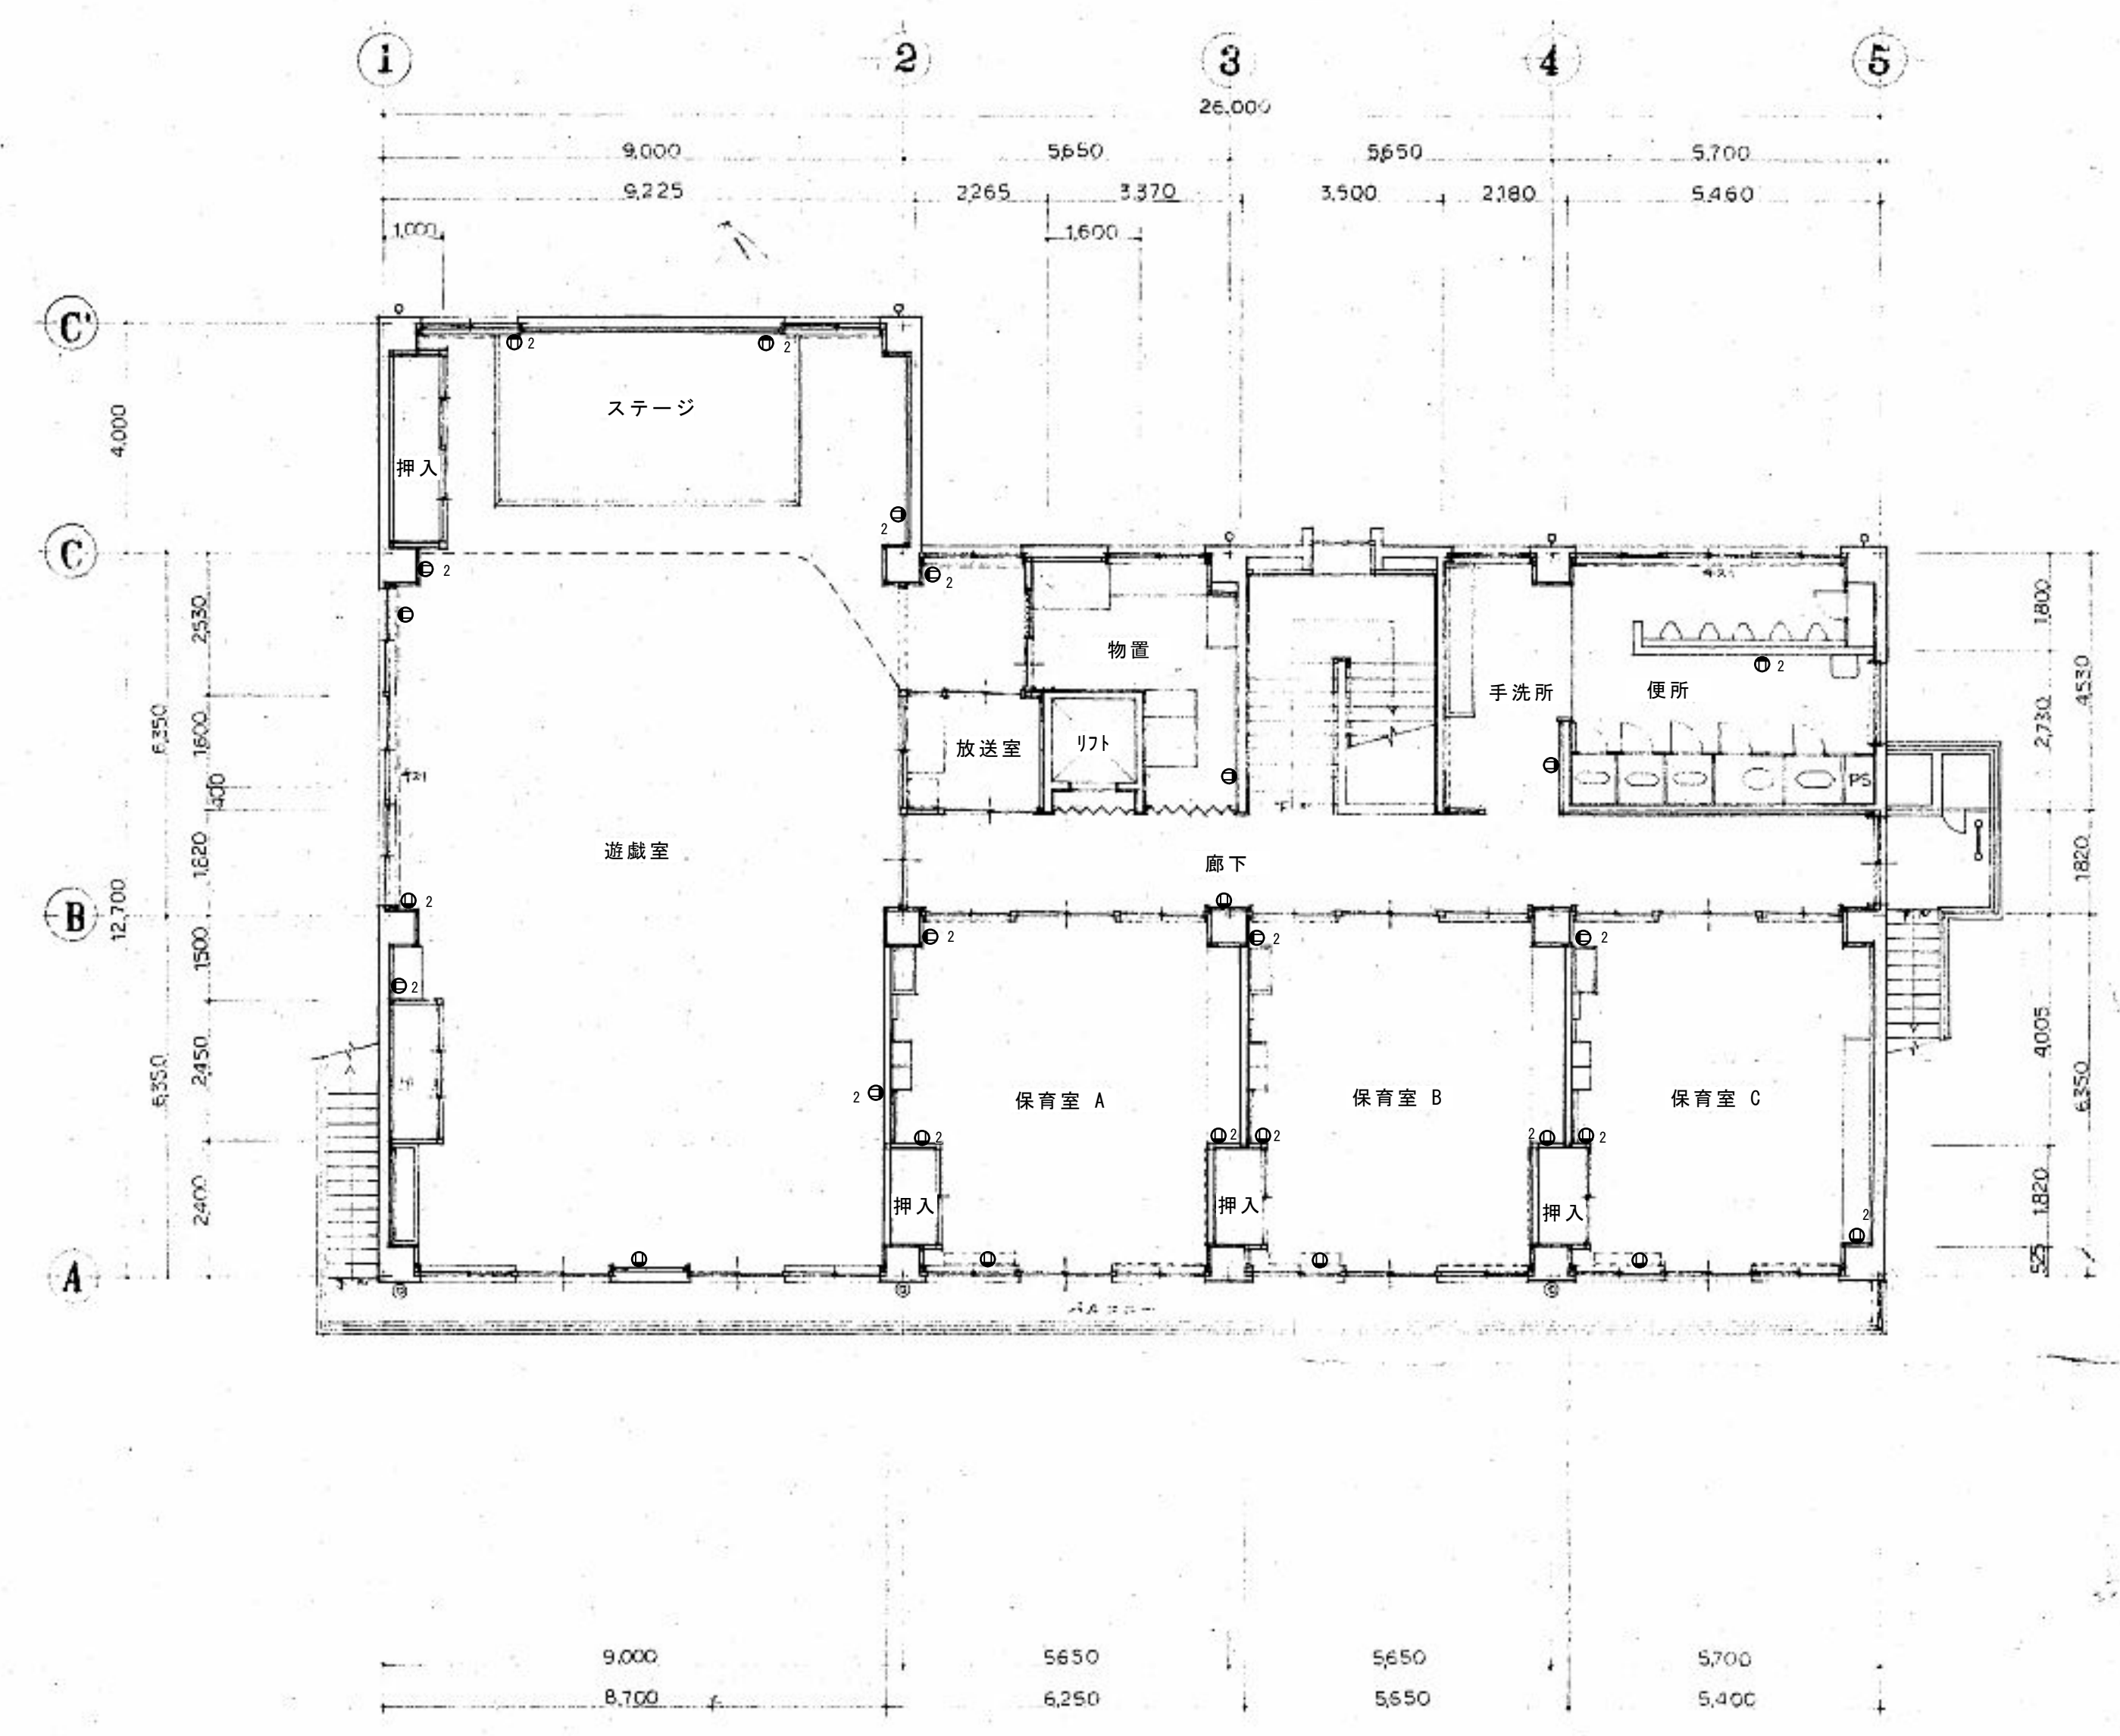


2 階平面図 1:100

<div>備考</div>	<div> 有限会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人 </div>	<div> 設計者等氏名 五十嵐 正充 建築士登録番号等 一級建築士 第129518号 </div>	<div> 工事名称 5児工第3号 旧ひかり保育園解体撤去工事 図面名称 コンセント配置図 </div>	<div> 年月 2023.10 縮尺 1/100 </div>	<div> 図面番号 E-04 意 図 機 構 </div>
---------------	--	---	---	---	---

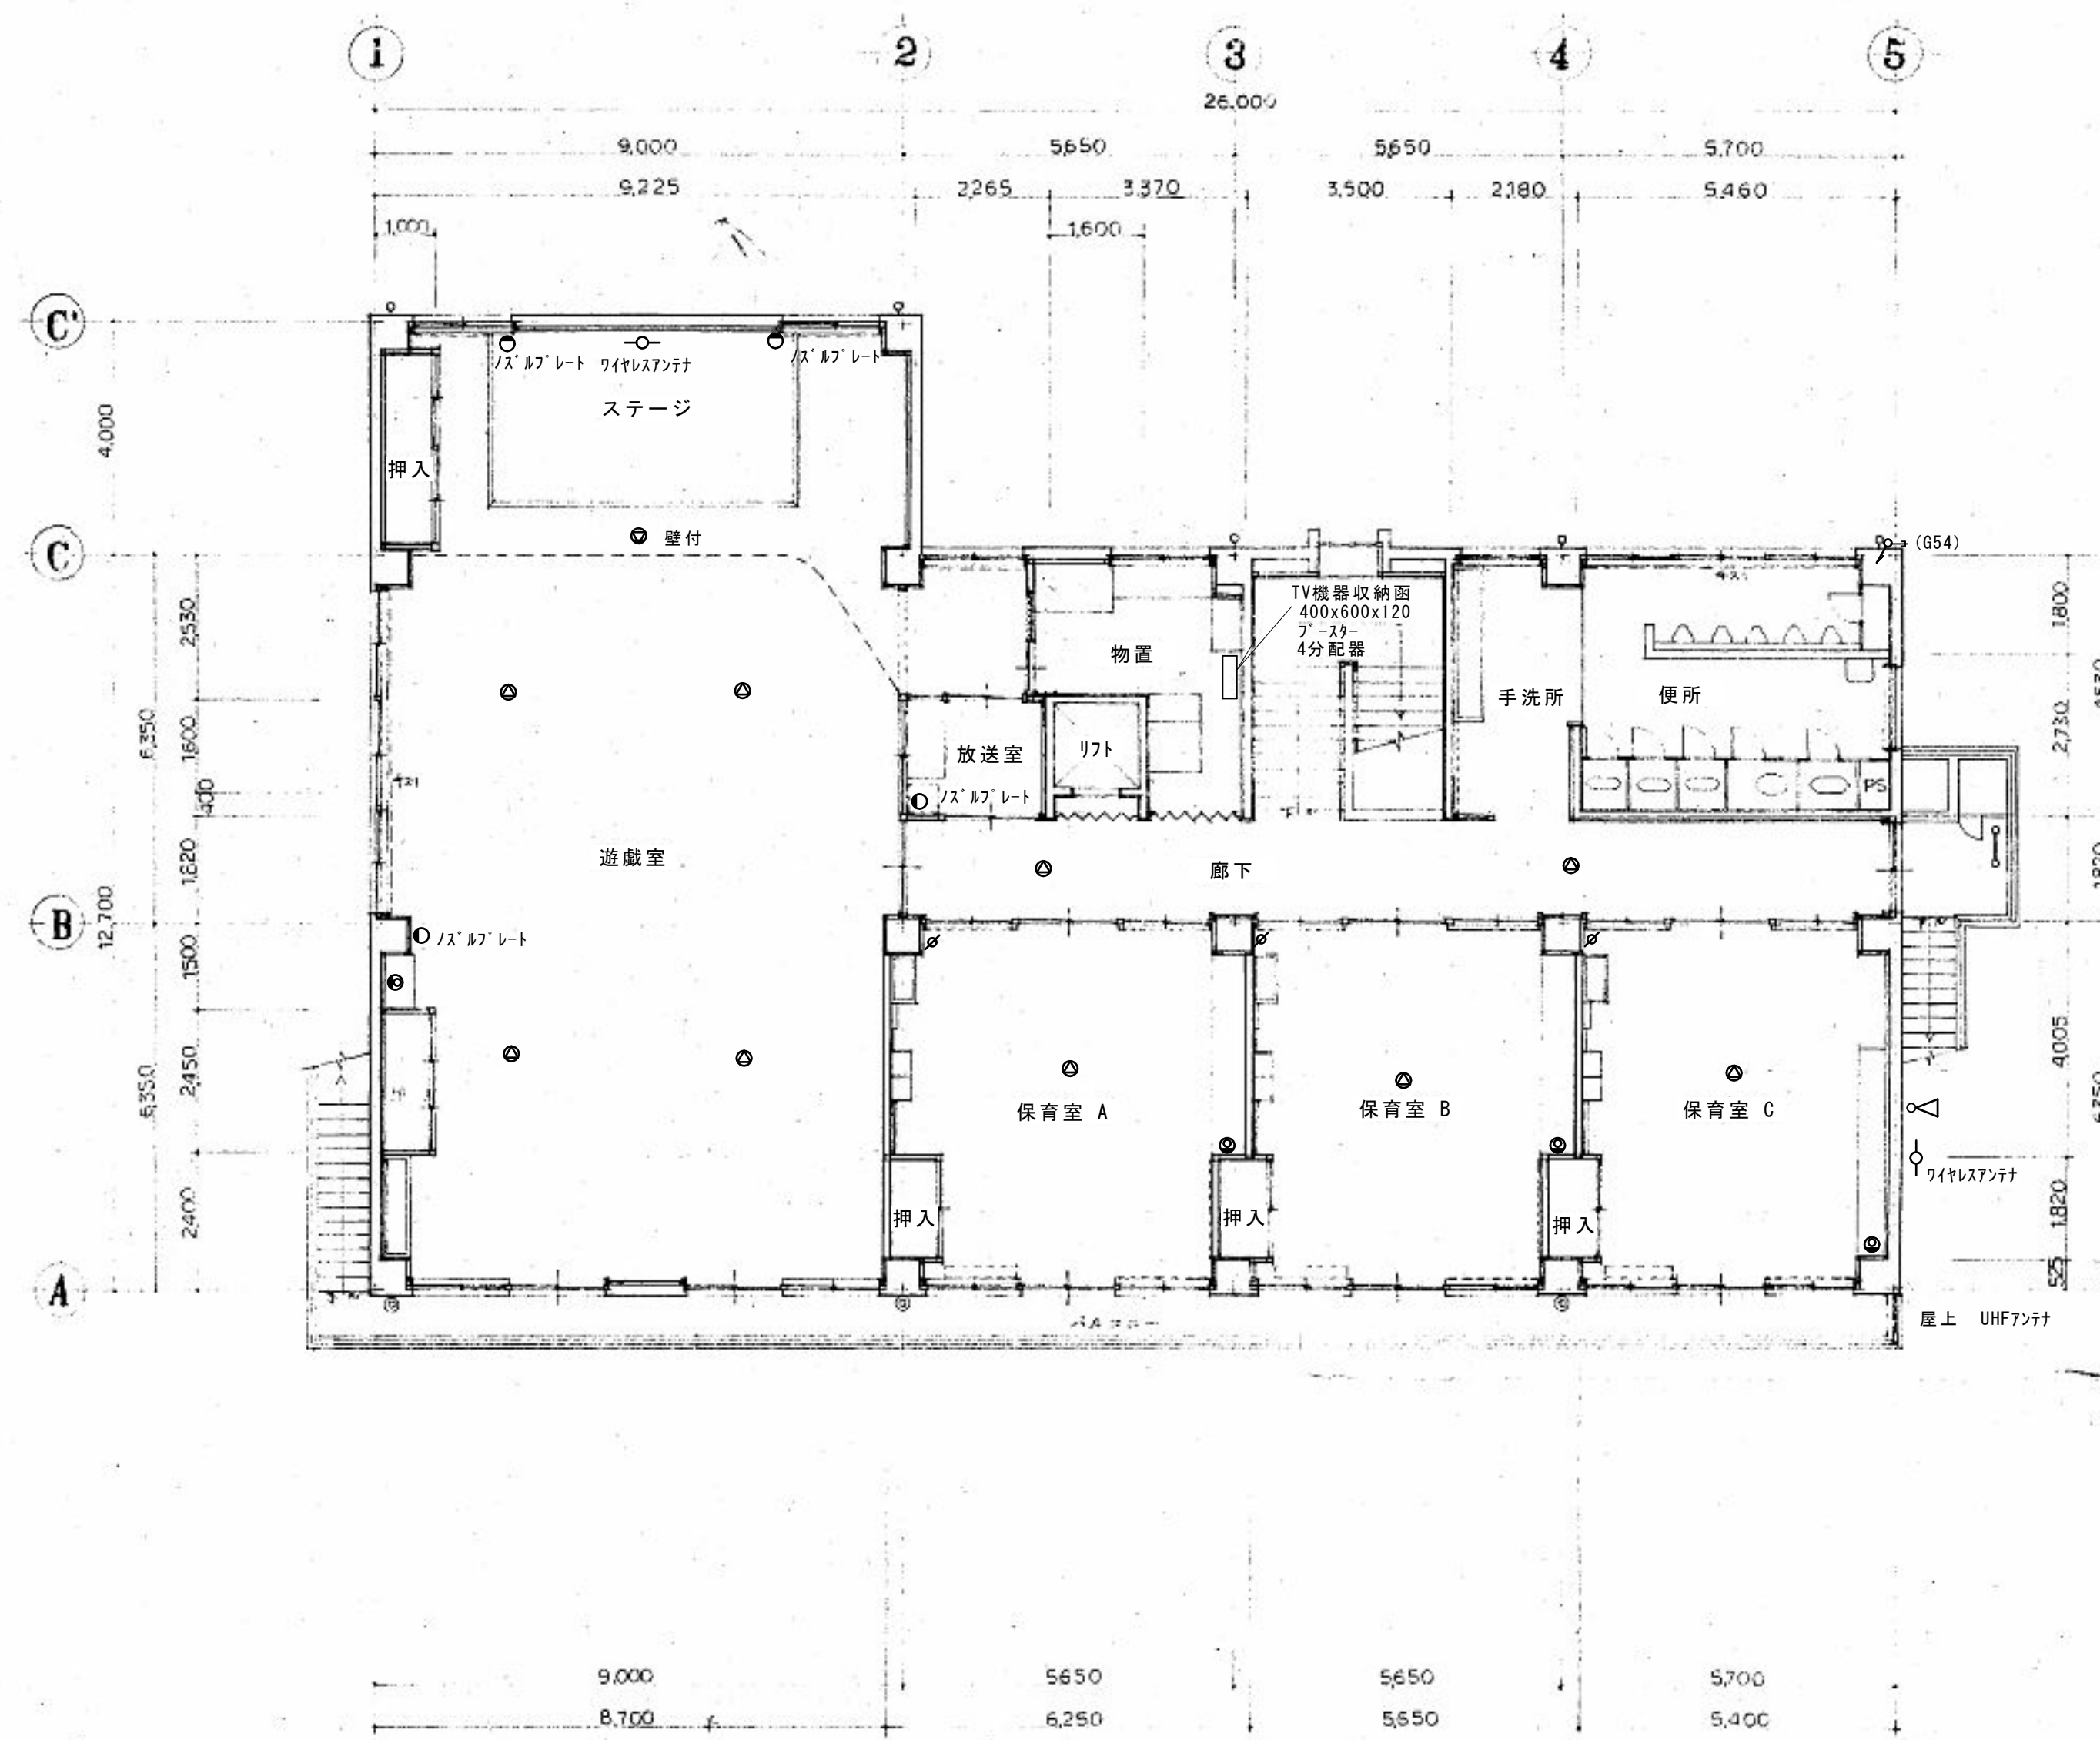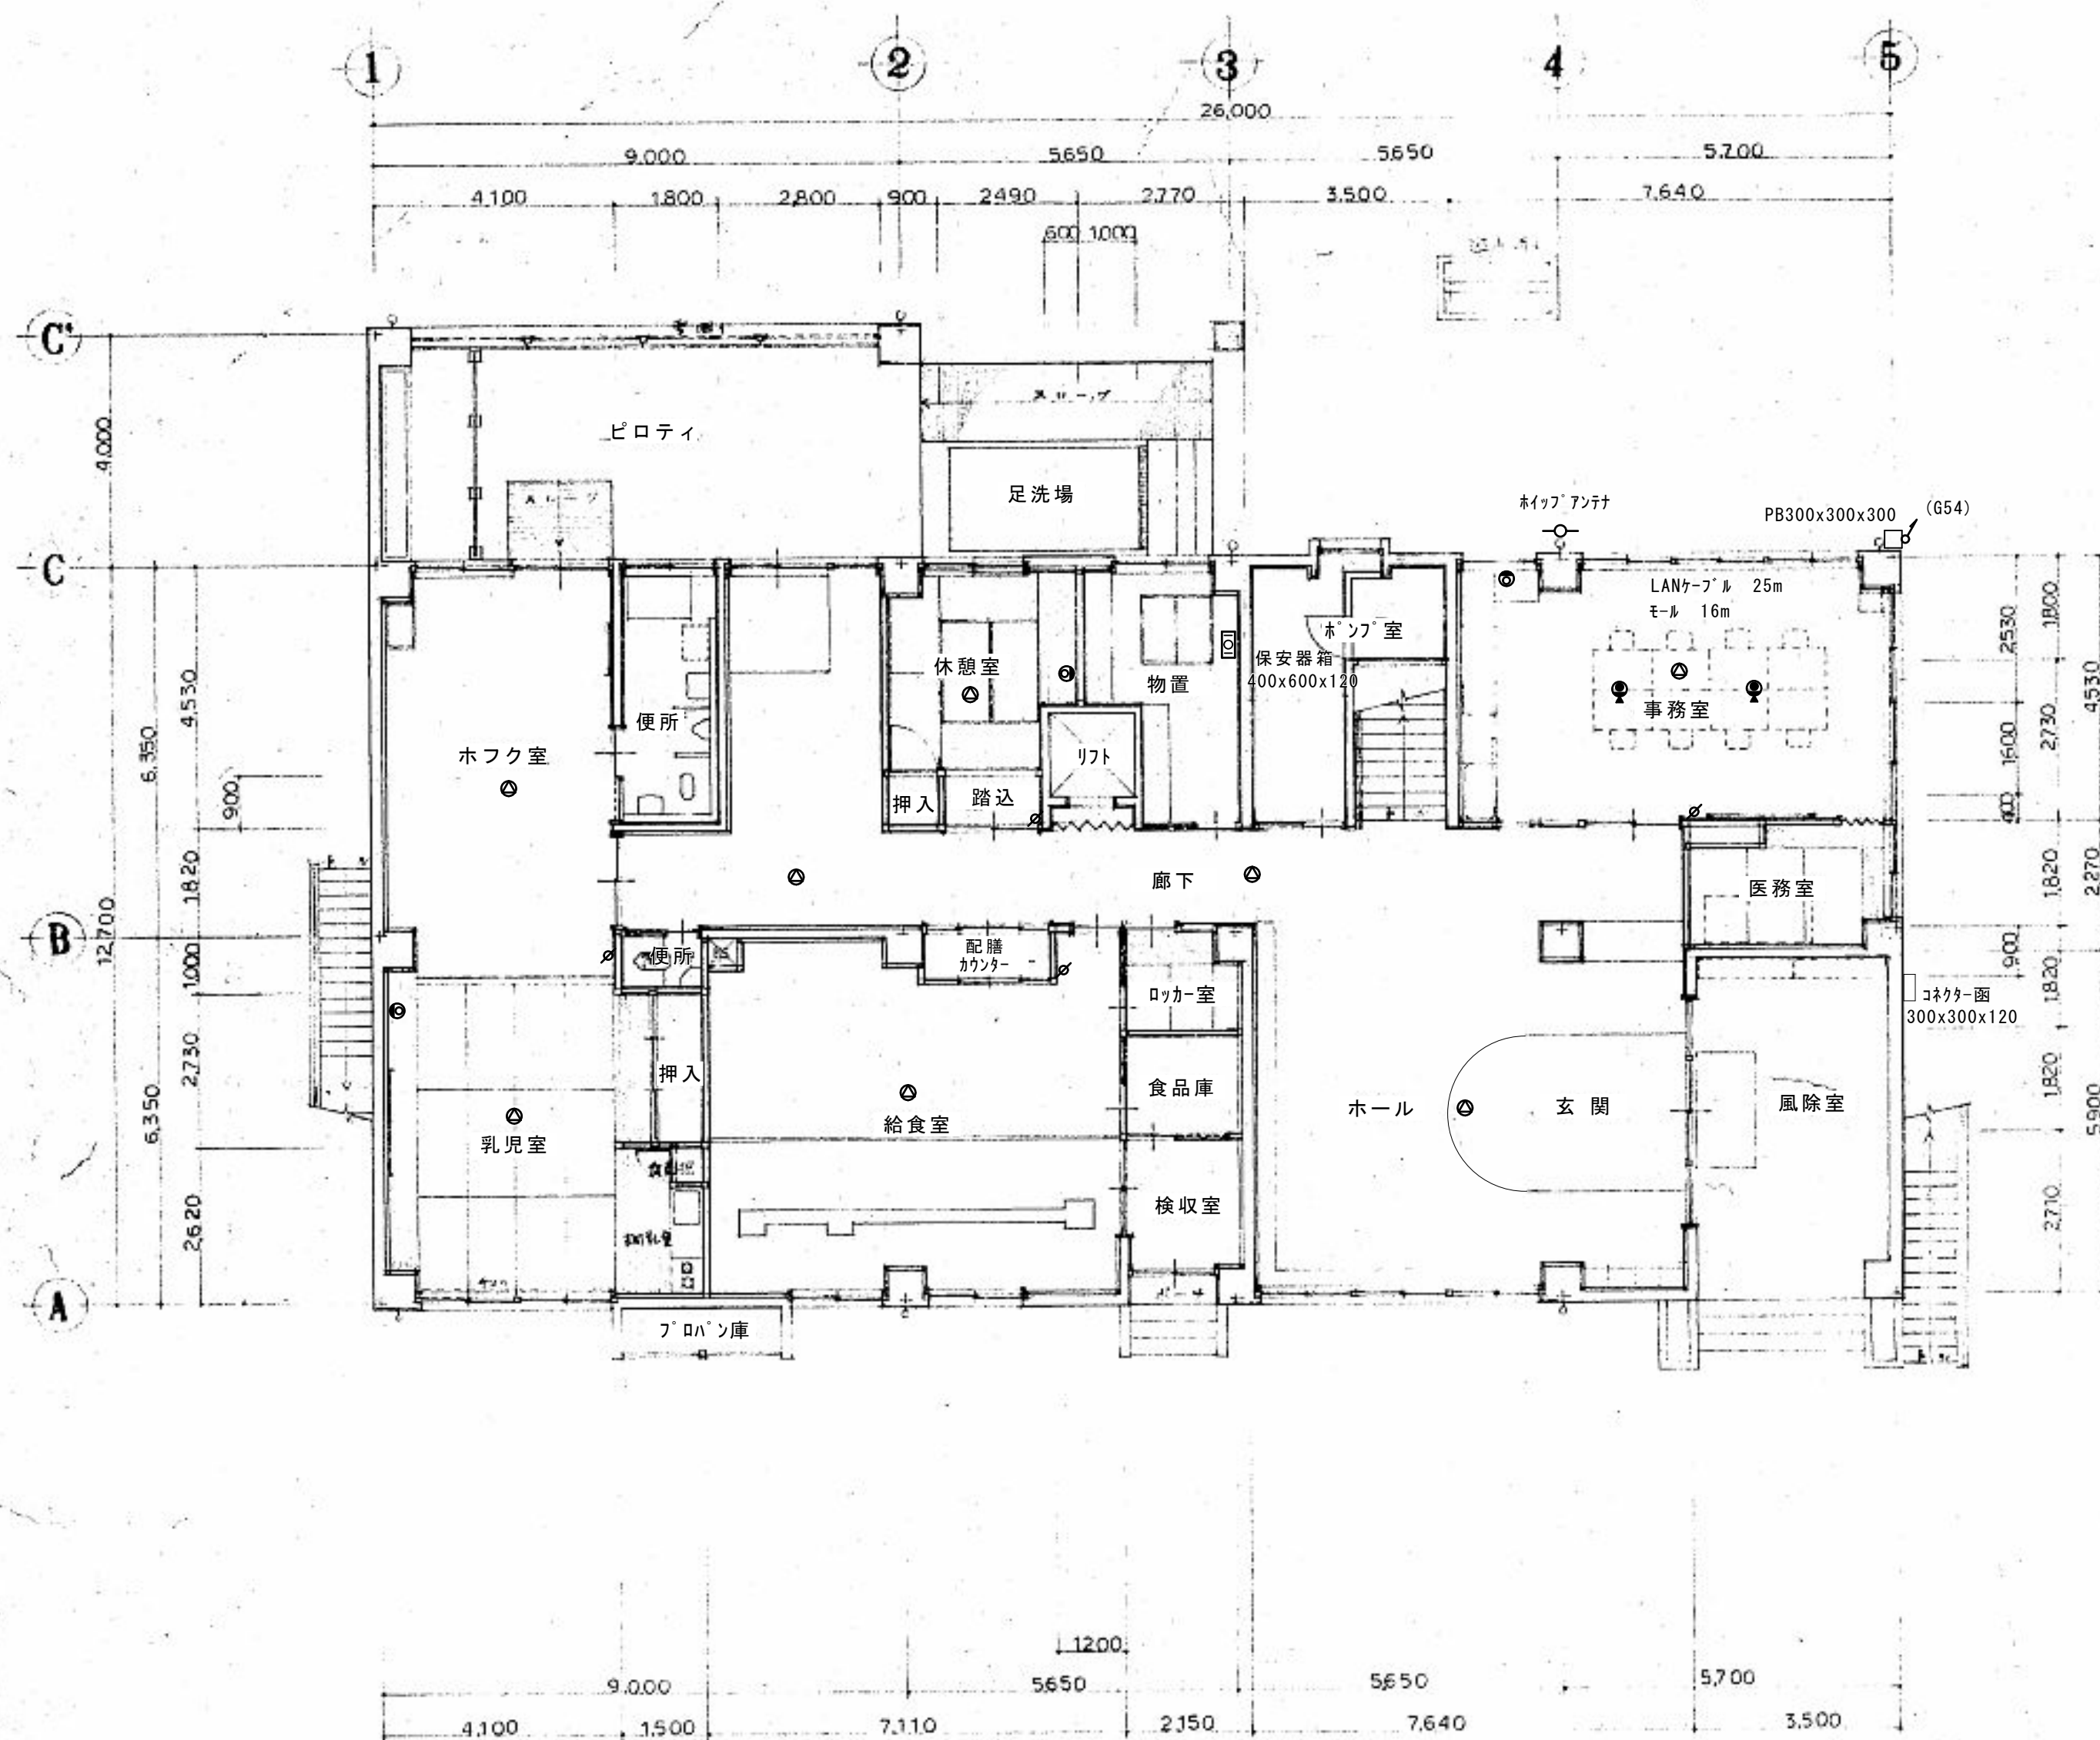



備考			有限会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990 一級建築士登録 第24222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名	建築士登録番号等	工事名称	年月	2023. 10	図面番号
				五十嵐 正充	一級建築士 第129518号	5児工第3号 旧ひかり保育園解体撤去工事	図面名称	縮尺	1/100
						弱電設備配置図			意 図 機 構

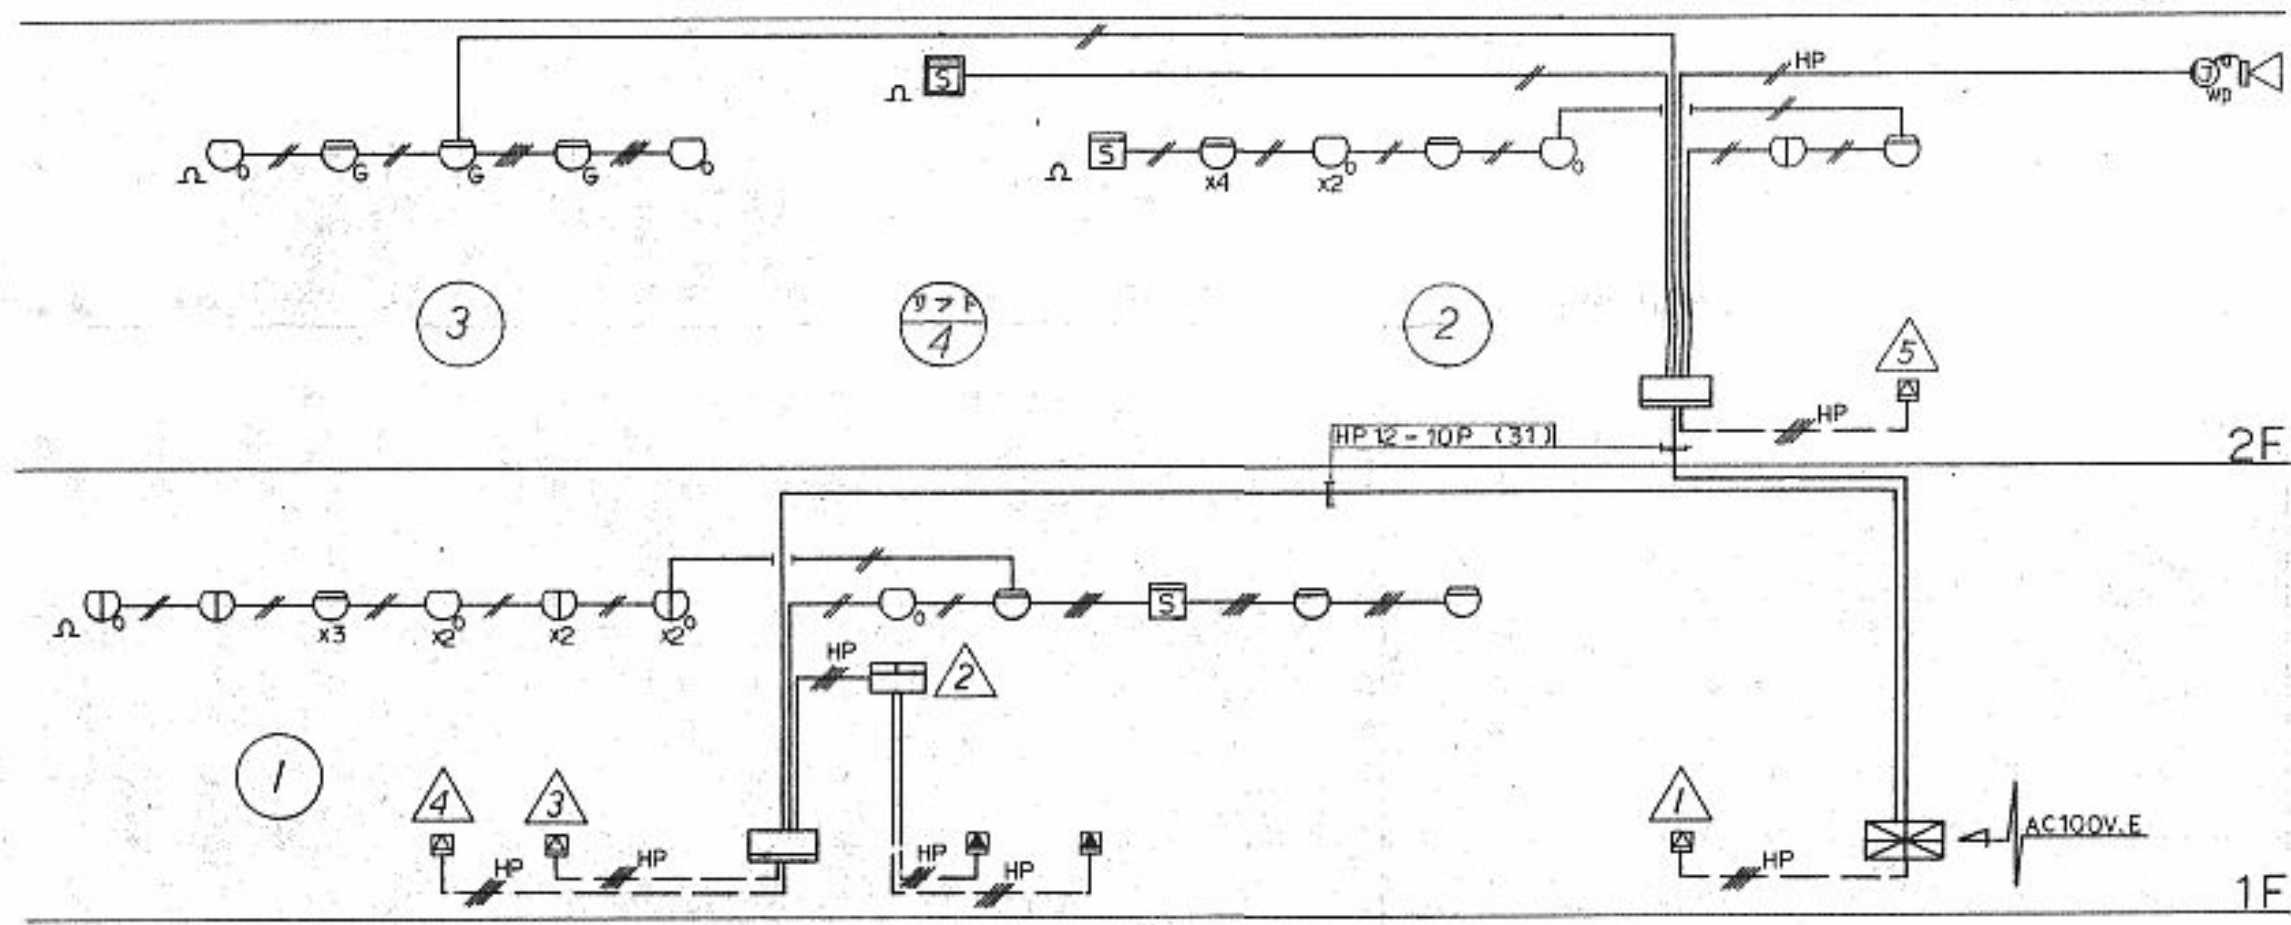


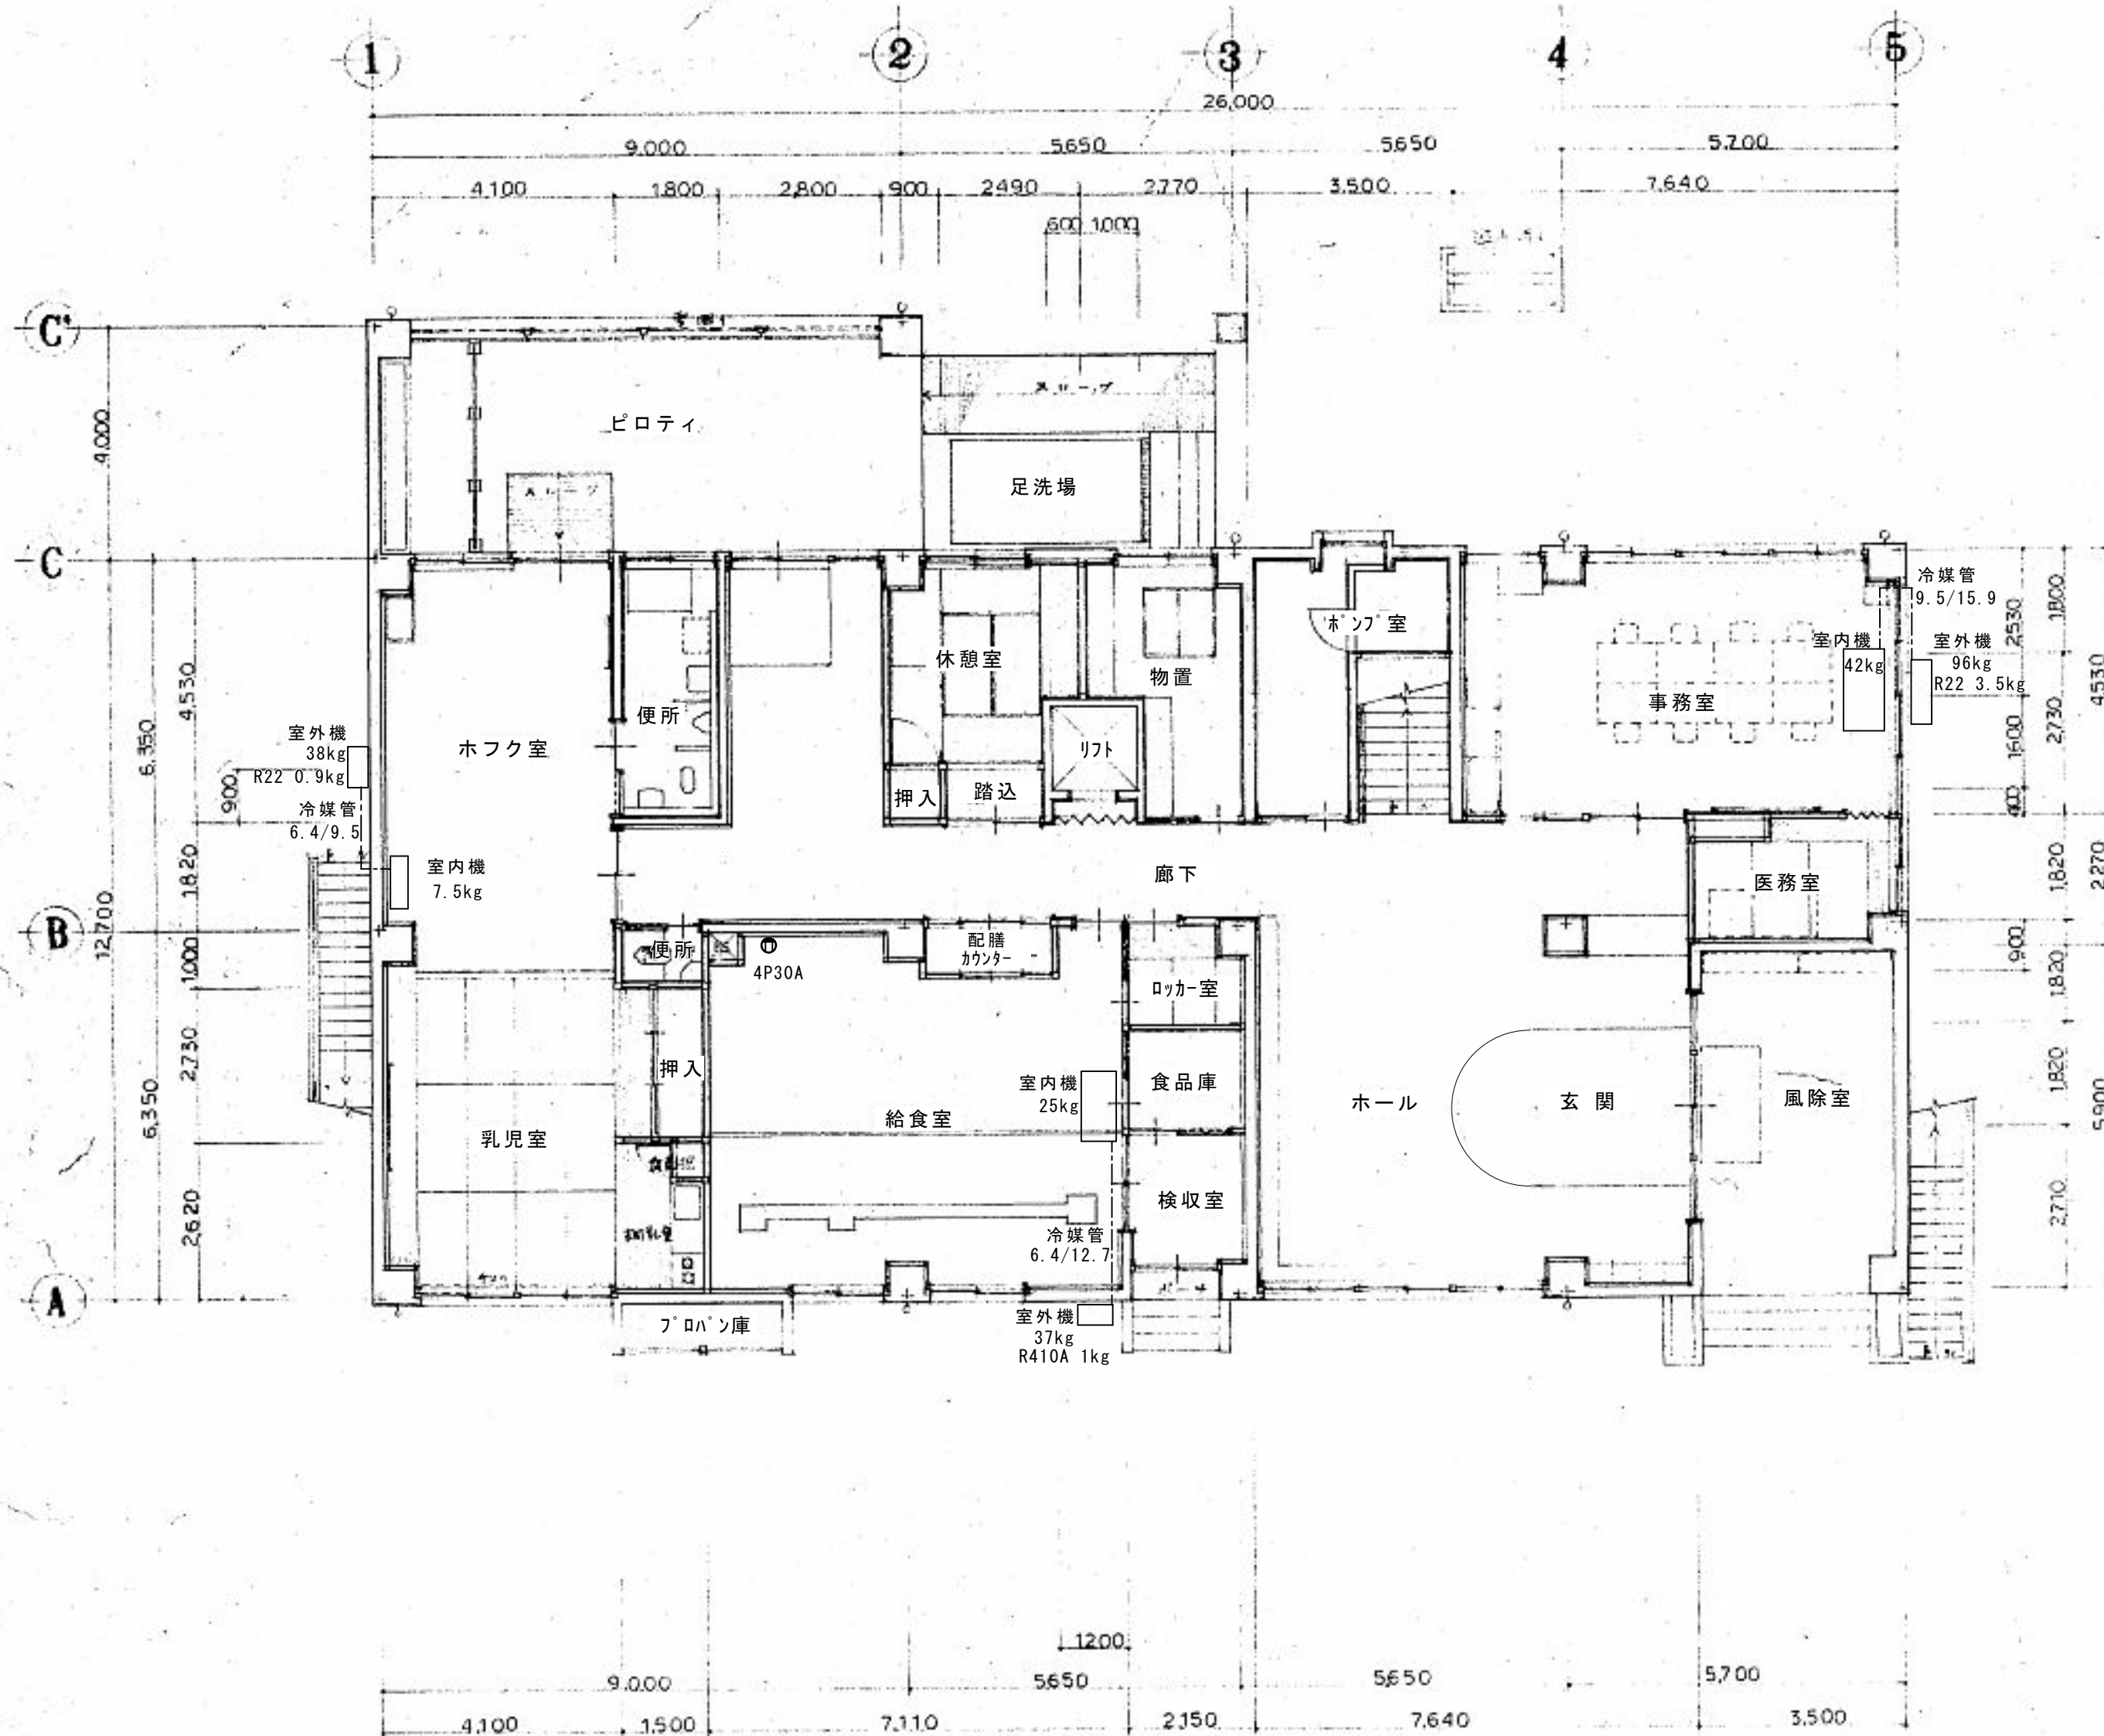
系統図

凡 例		
記 号	名 称	摘 要
	複 合 型 受 信 機	警 報 型 P 型 1 級 火 報 5 L ガ ス 5 L
	機 器 収 納 箱	埋 込 型
	発 信 機	P 型 1 級
	標 示 灯	AC30V
	電 鈴	100% DC24V
	差 動 式 スポット 型 感 知 器	確 認 灯 付 2 種
	定 温 式 スポット 型 感 知 器	特 種
	防 水 型	特 種
	防 水 型	1 種
	光 電 式 煙 感 知 器	2 種
	点 検 BOX 付	2 種
	端 末 低 抗	
	モ ー タ ー サ イ レ ン	防 水 型 DC24V
	ガ ス 漏 れ 警 報 中 継 器	埋 込 型 表 示 灯 付
	ガ ス 漏 れ 検 知 器	LPG 用 DC24V
	防 水 型 ガ ー ド 付 LPG 用	DC24V
	警 戒 区 域 番 号	
	警 戒 番 号	
	警 戒 区 域 線	


特 記			
1 検知器と配線は下記の通り			
	AE09-2C		AE09-4C
	HP12-2C		HP09-4C
	HP09-4C(19)		

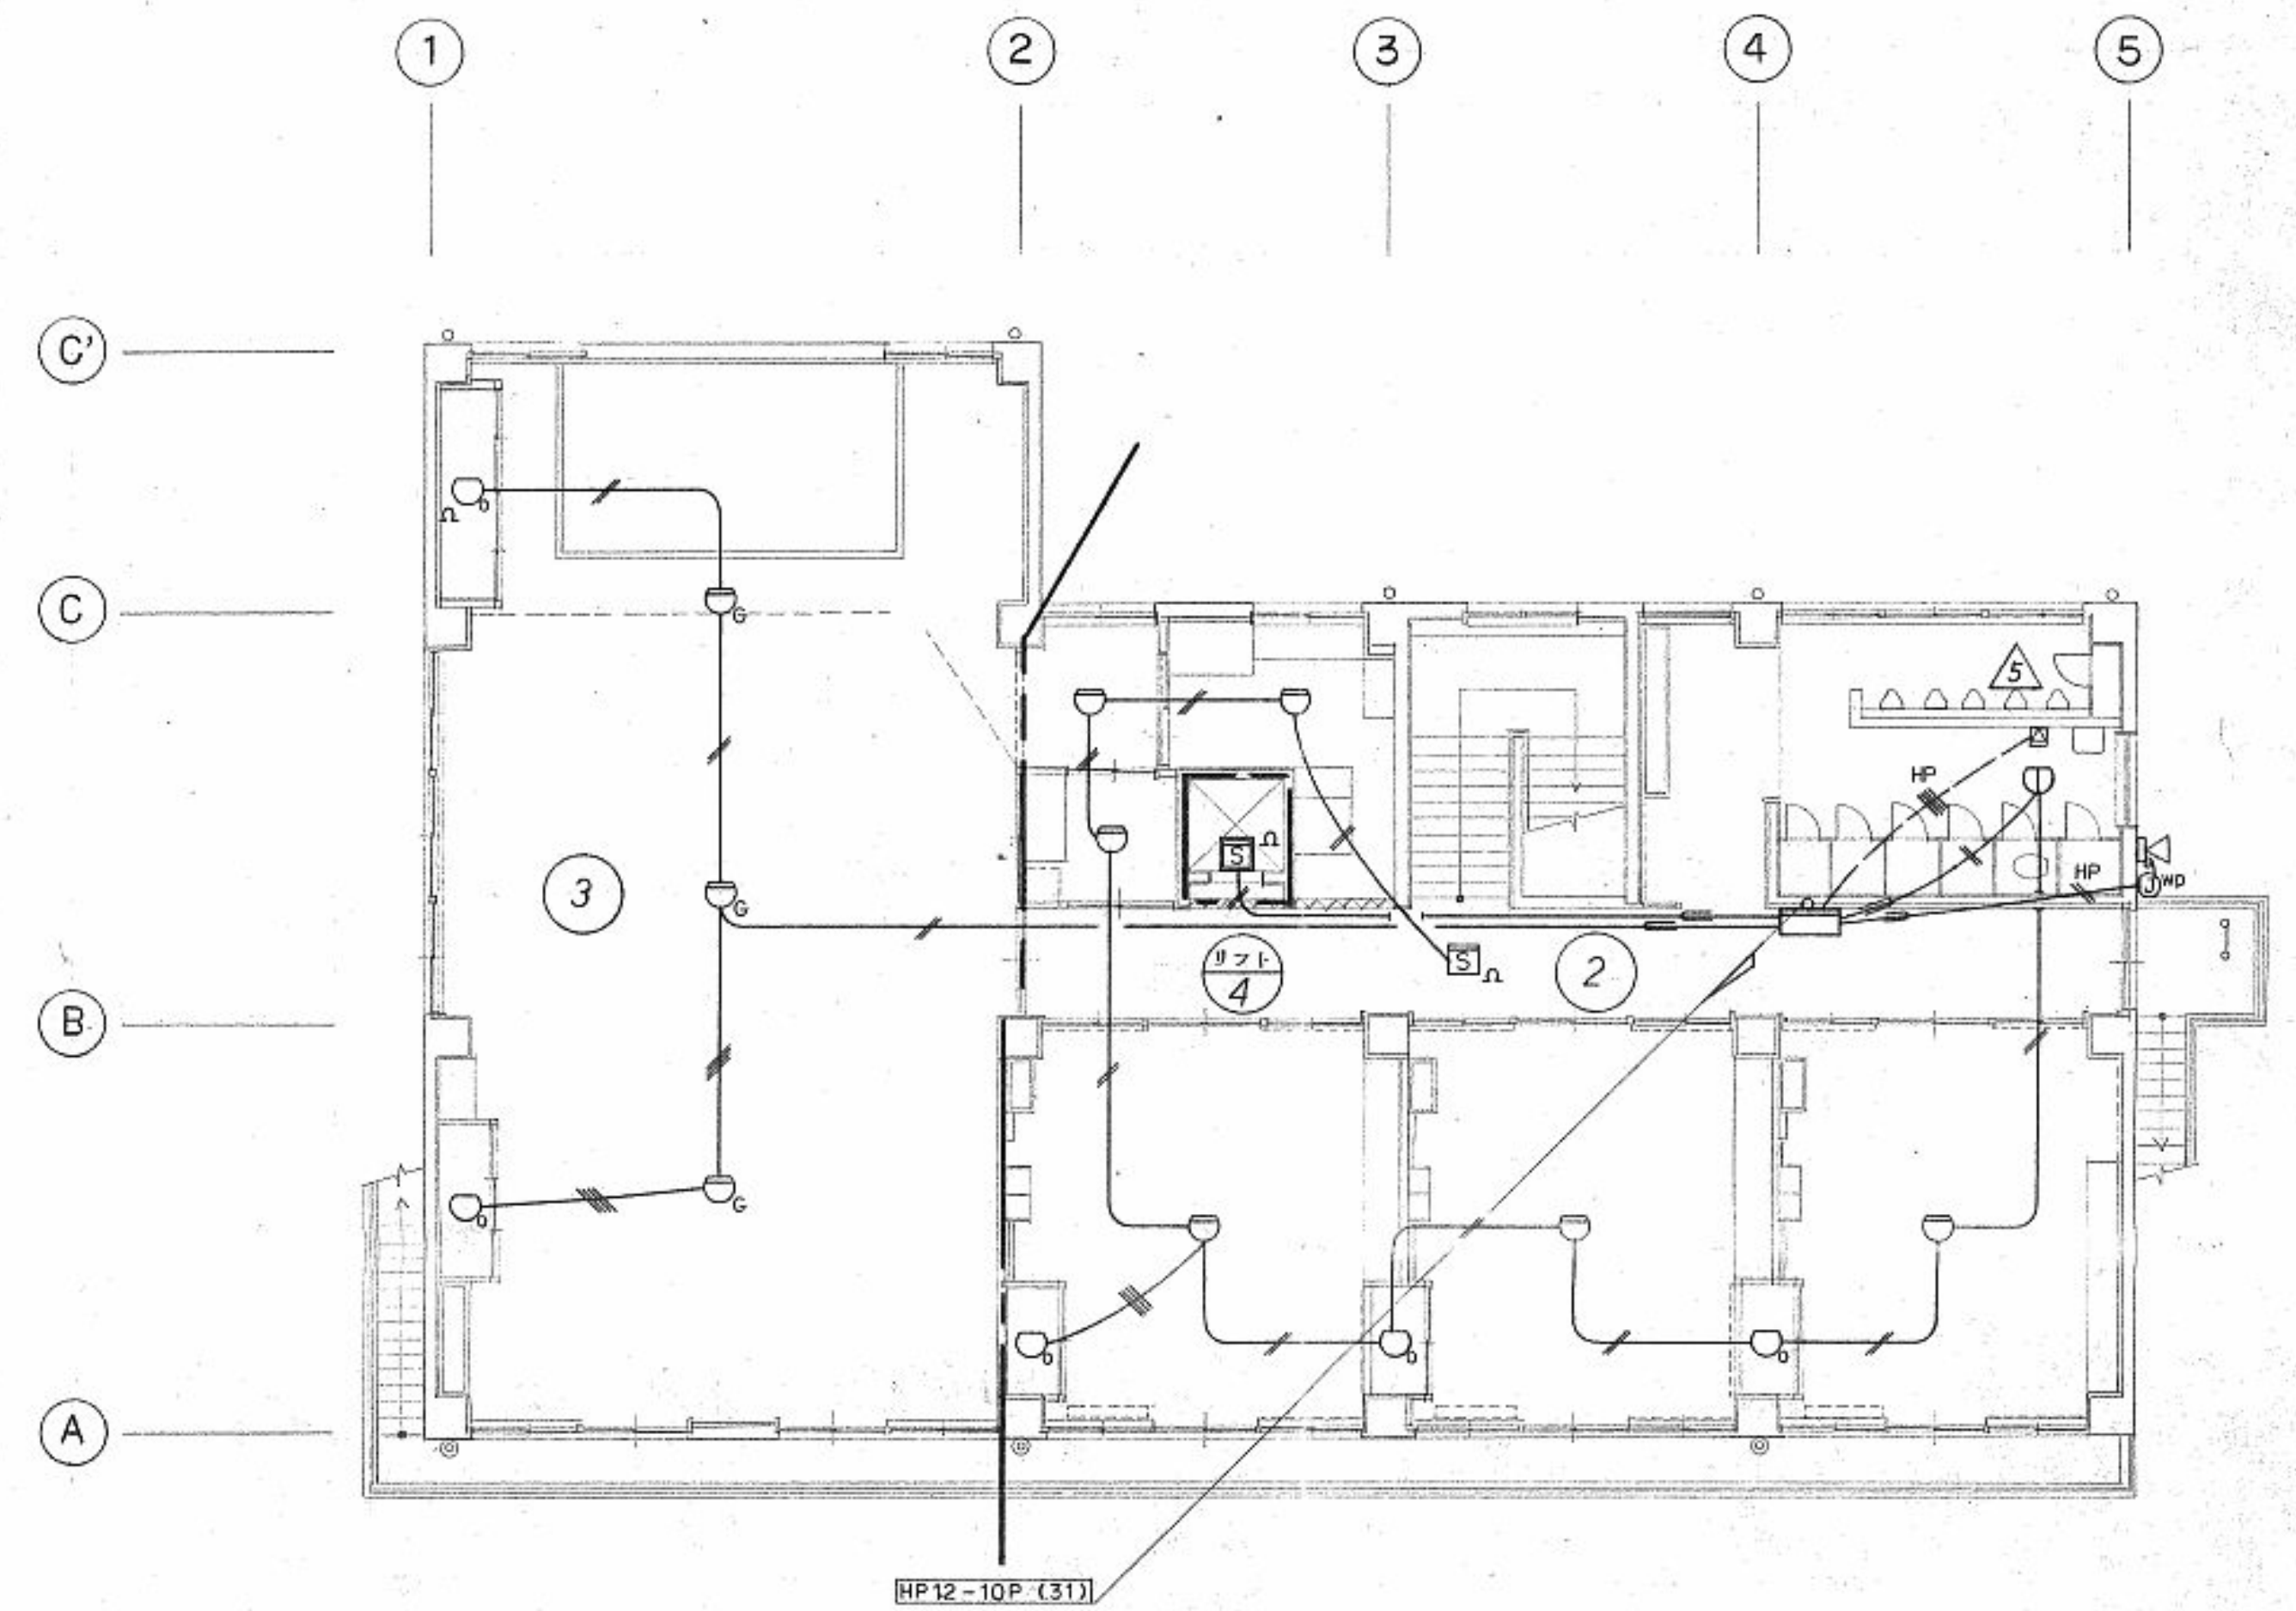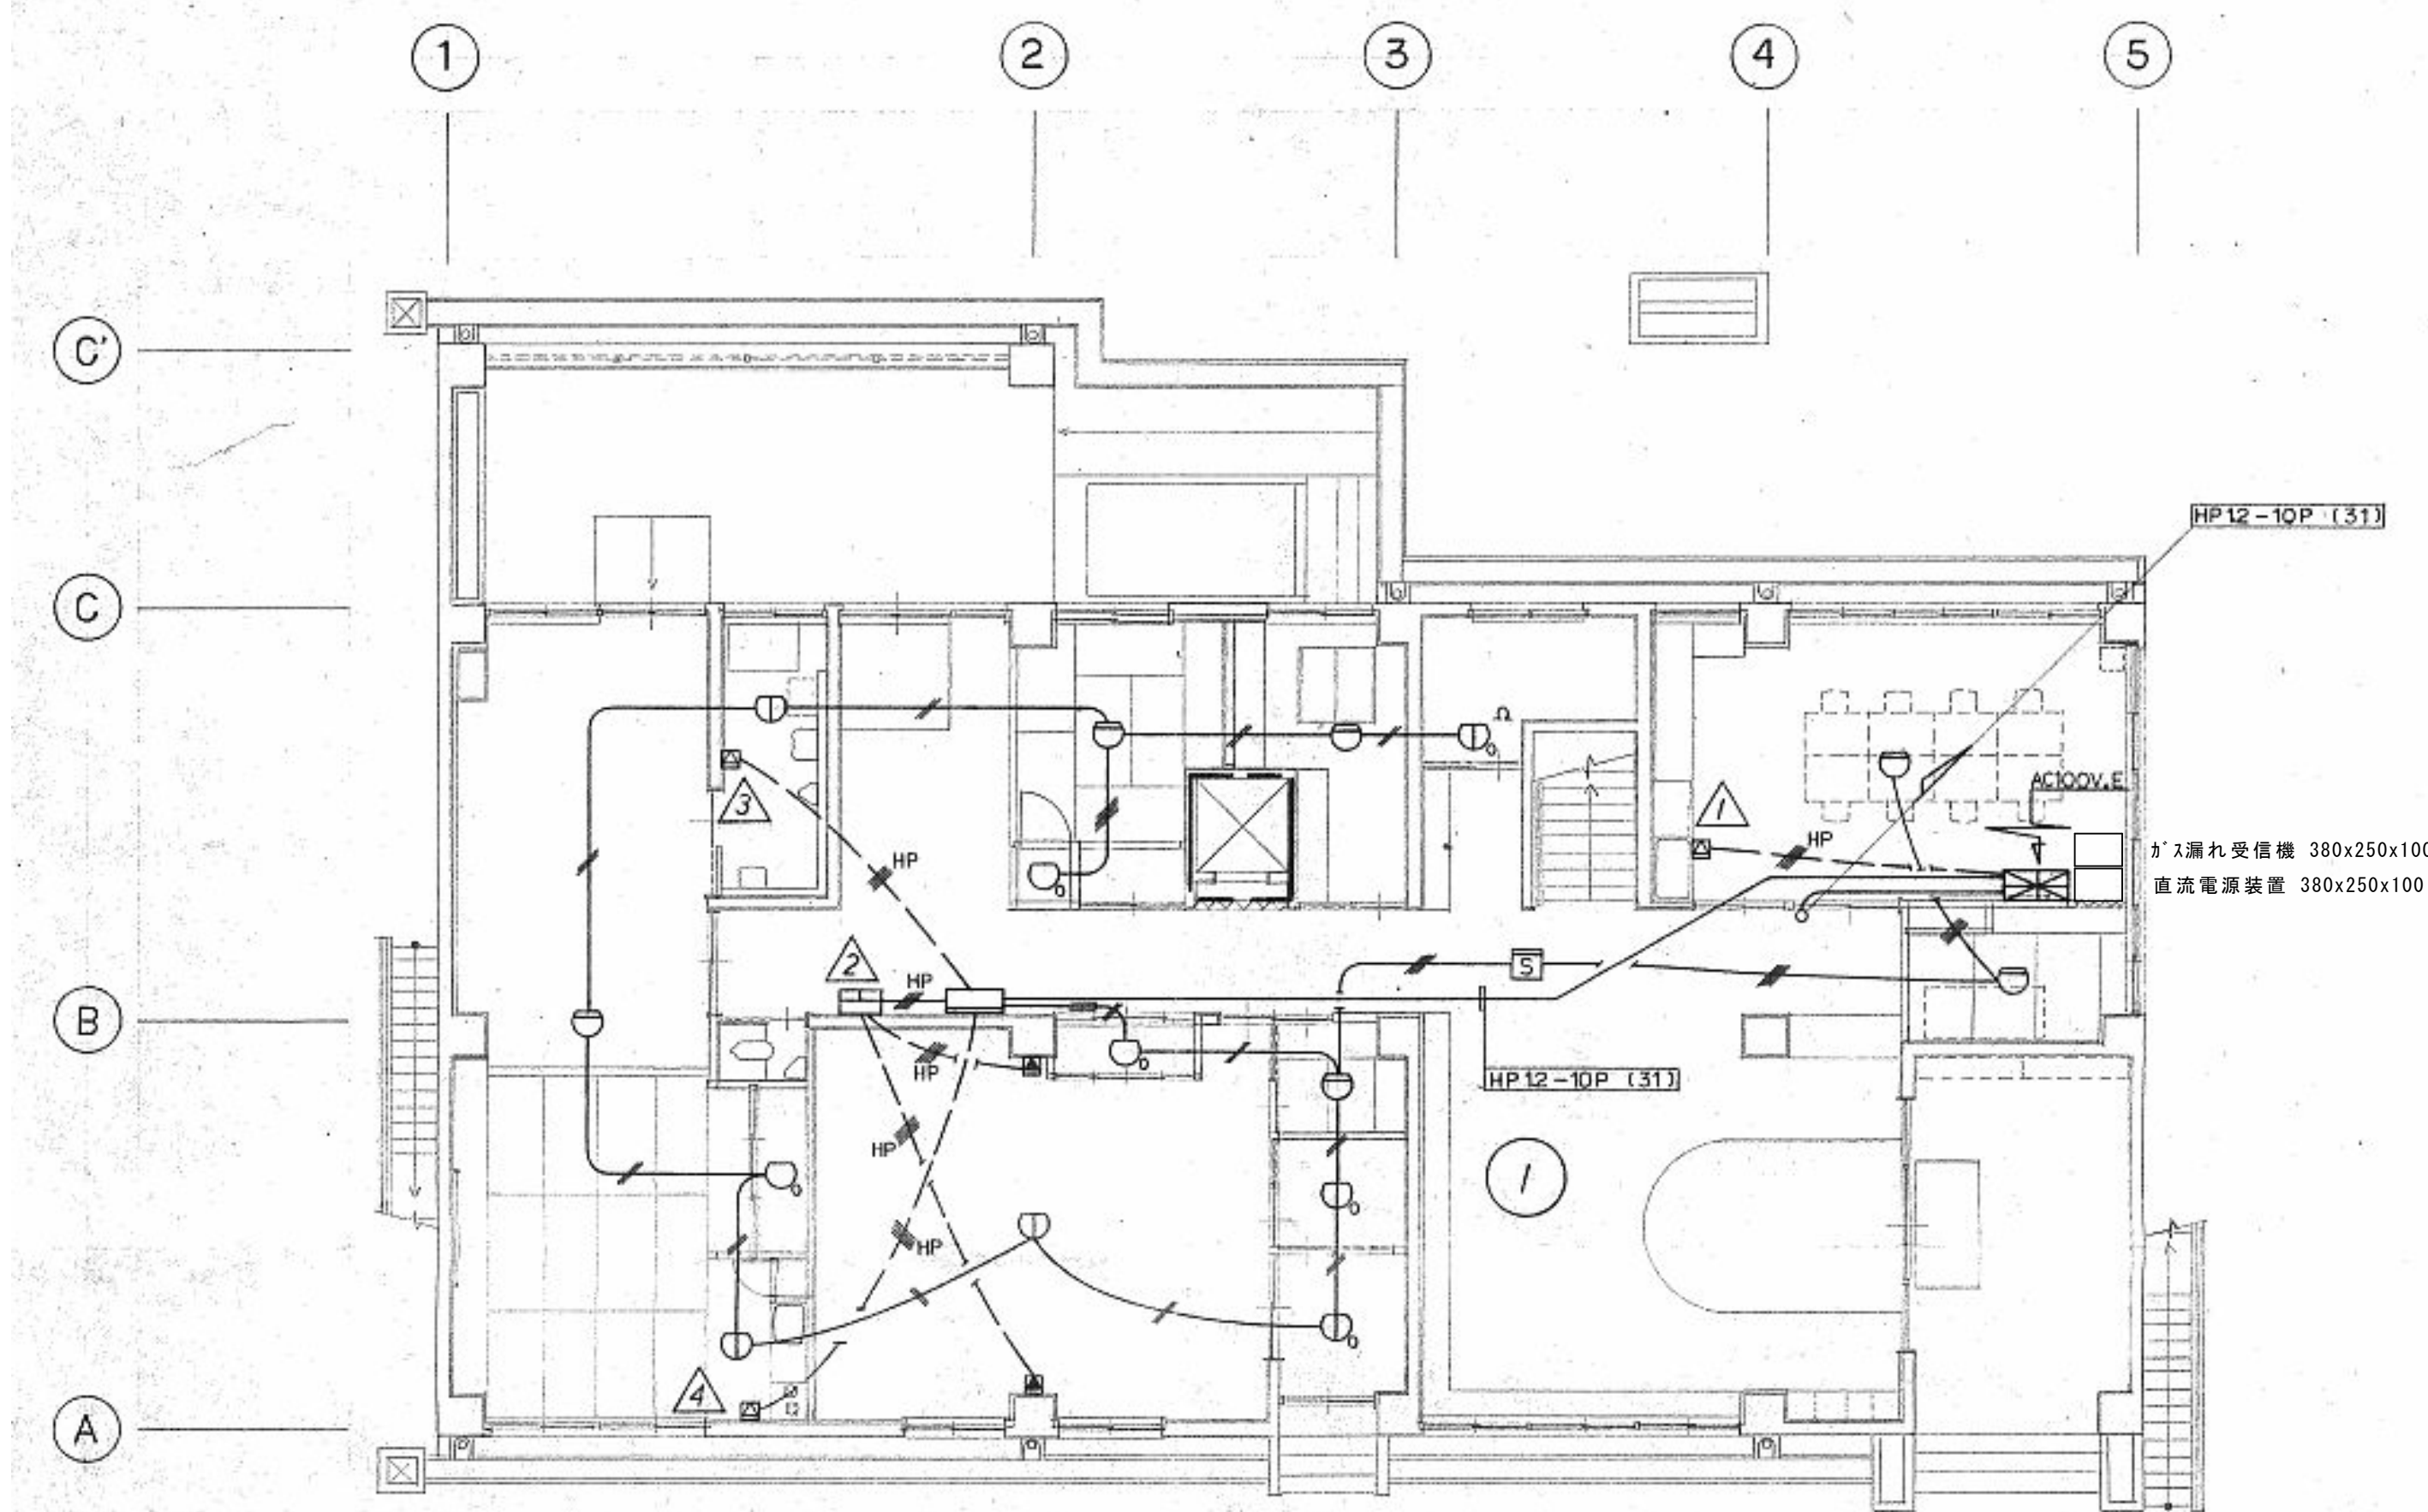

備考			<div> 有 限 公 司 サ ク ラ イ 設 計</div> <div>新潟県魚沼市小出島1209番地16（小出東町）</div> <div>一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990</div> <div>一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人</div>	設計者等氏名 五十嵐 正充	建築士登録番号等 一級建築士 第129518号	工事名称 5児工第3号 旧ひかり保育園解体撤去工事	年 月 2023. 10	図面番号 E-08			
									図面名称 火災報知器設備図	縮 尺 1/100	意 図 機 <div><div></div><div>電</div><div></div></div>



1 階平面図 S=1:100

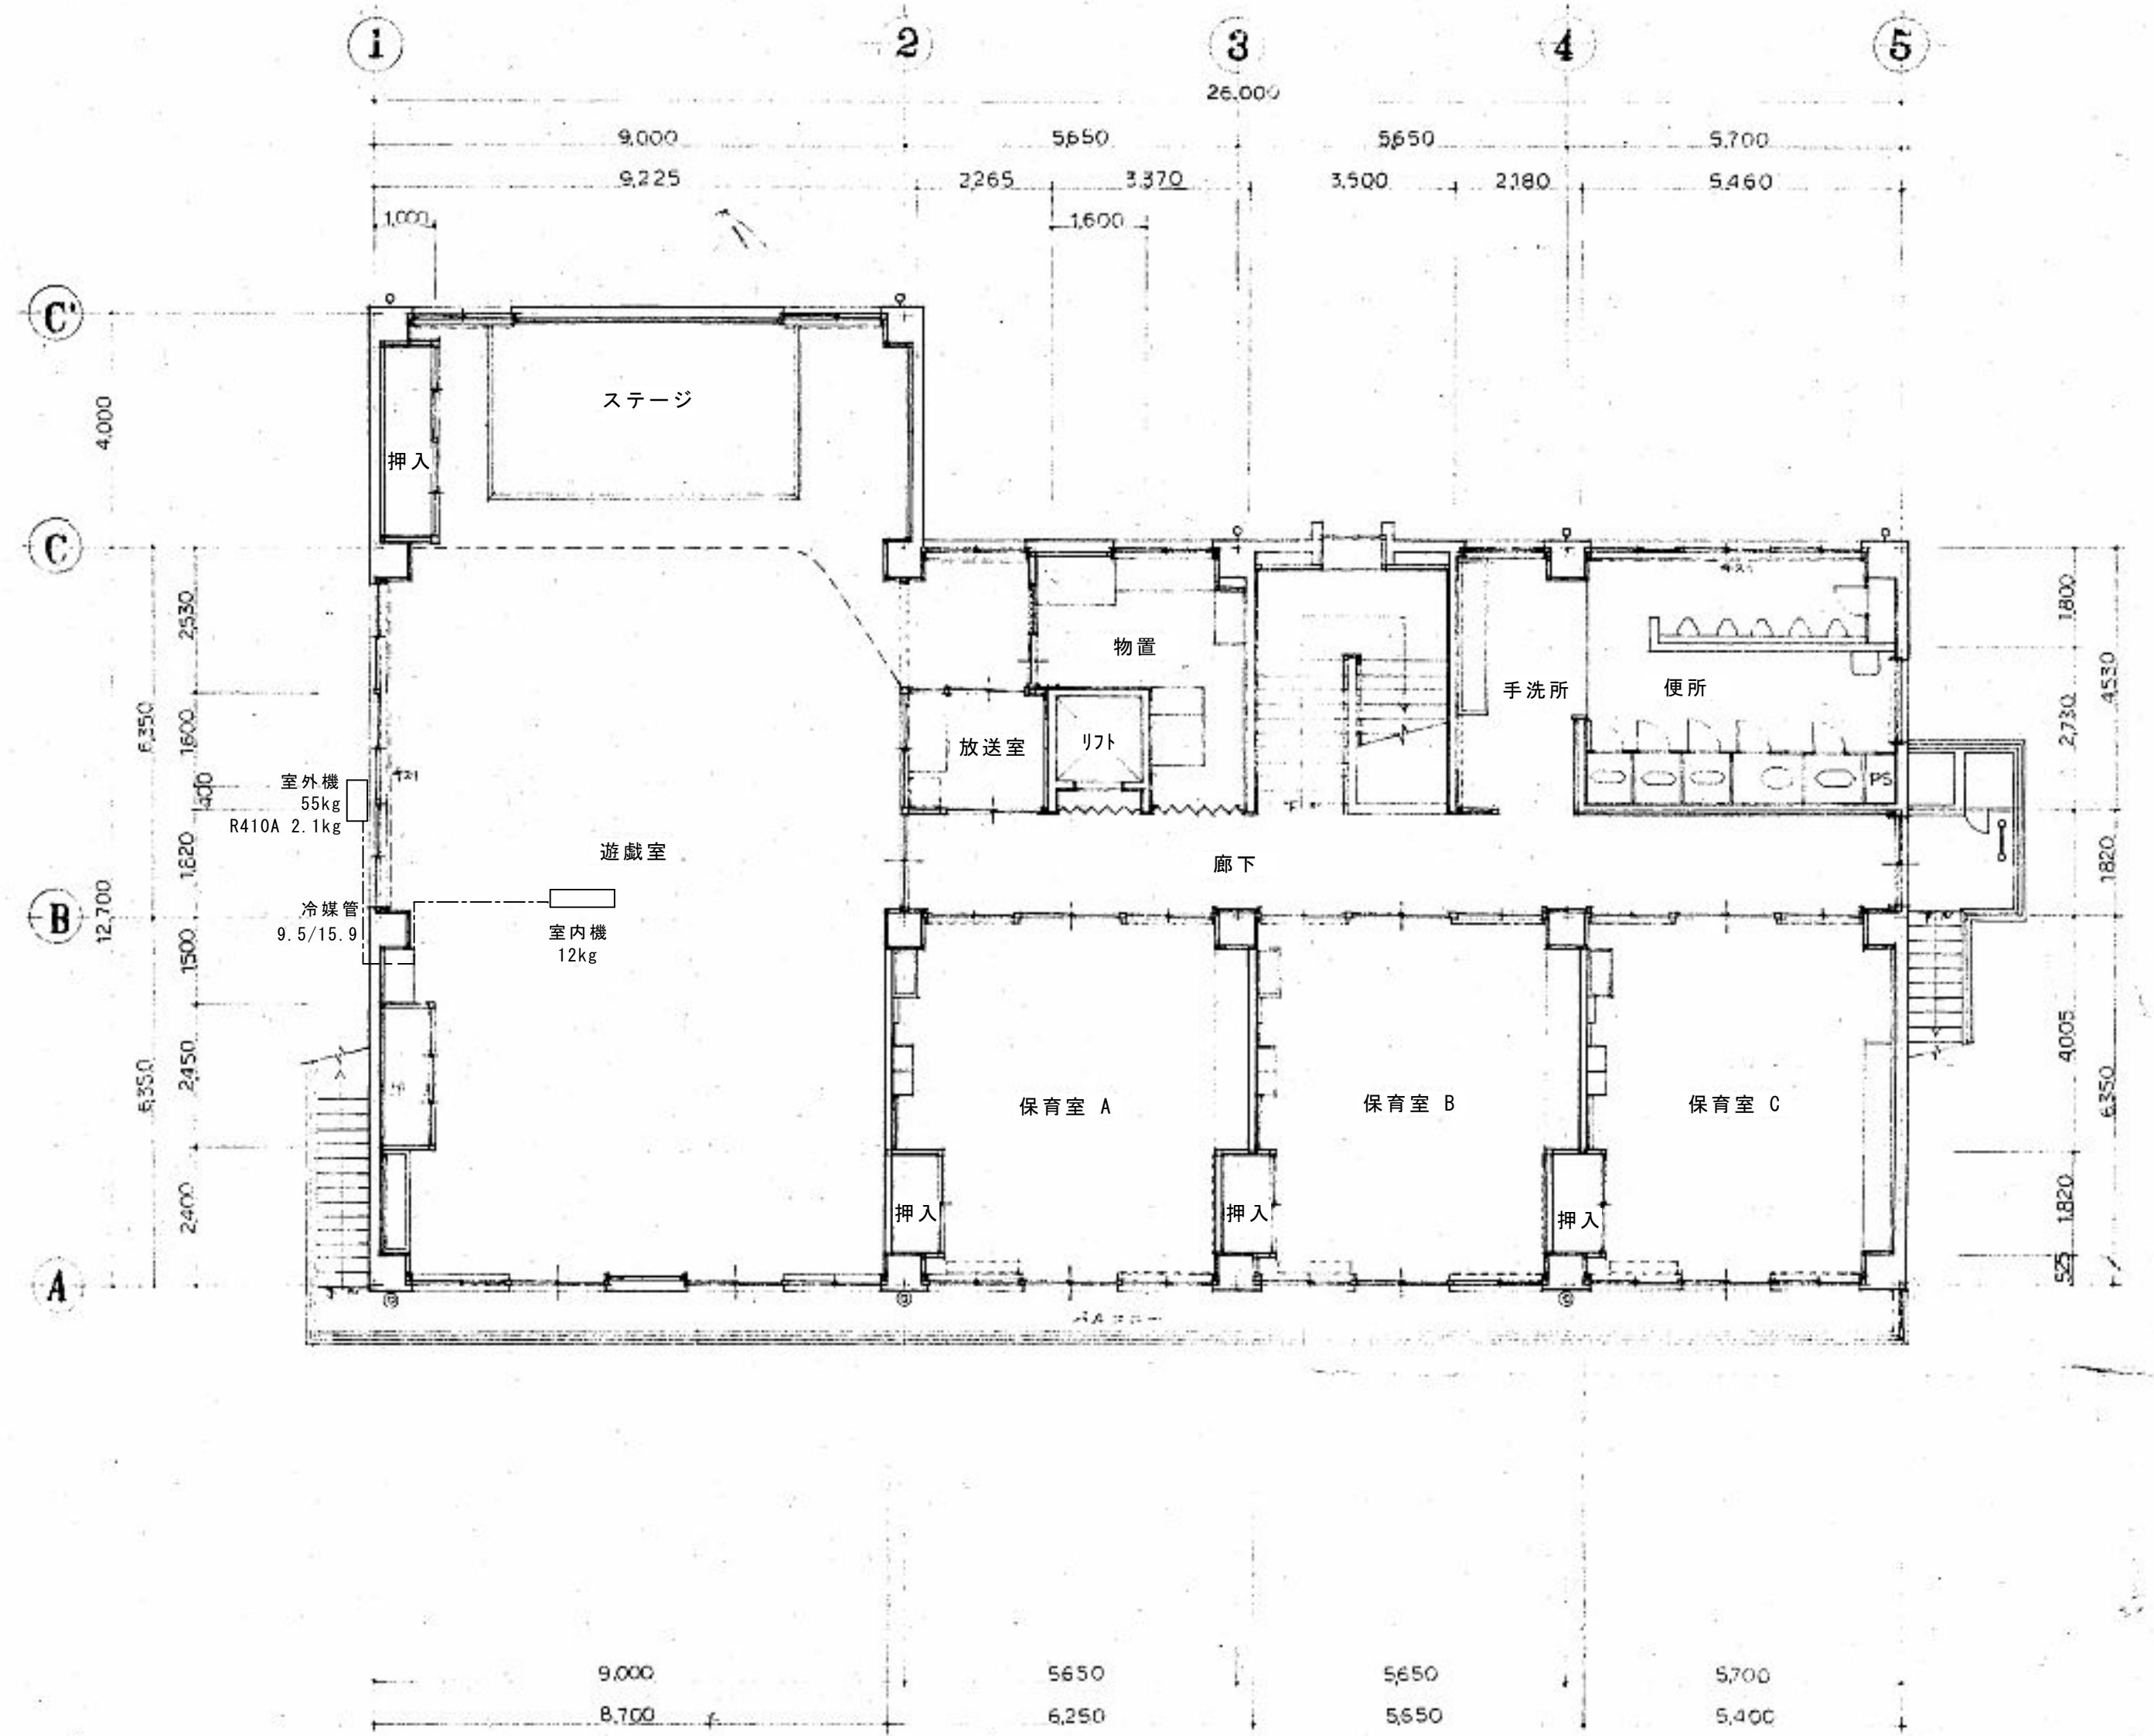

2 階平面図 S=1:100