

仮設配管図（ガス）

使用資材数量表 需要家①

ホ [○] リエチレン管 PE	φ 25	L=10.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
TFGJハ [○] ルフ [○]	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 25*20	N=1.0個

使用資材数量表 需要家②

ホ [○] リエチレン管 PE	φ 25	L=10.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
TFGJハ [○] ルフ [○]	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 25*20	N=1.0個

使用資材数量表 需要家③

ホ [○] リエチレン管 PE	φ 25	L=15.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
TFGJハ [○] ルフ [○]	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 25*20	N=1.0個

使用資材数量表 需要家④

ホ [○] リエチレン管 PE	φ 25	L=15.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
TFGJハ [○] ルフ [○]	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 25*20	N=1.0個

使用資材数量表 需要家⑥


ホ [○] リエチレン管 PE	φ 25	L=40.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
TFGJハ [○] ルフ [○]	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 25*20	N=1.0個

使用資材数量表 需要家⑧

ホ [○] リエチレン管 PE	φ 25	L=17.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
TFGJハ [○] ルフ [○]	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 25*20	N=1.0個

使用資材数量表 G仮設（低）PE50、PE25

ホ [○] リエチレン管 PE50	φ 50	L=220.2m
ホ [○] リエチレン管 PE25	φ 25	L=117.0m
EF-ST	φ 75*50	N=1.0個
PLA-S	φ 50	N=1.0個
PLA-L	φ 50	N=9.0個
PLA-L	φ 25	N=2.0個
PLA-RT	φ 50*25	N=5.0個
PLA-AQ	φ 50	N=1.0個
PLA-AP	φ 25	N=1.0個
フ [○] ッシング [○]	φ 50*25	N=1.0個

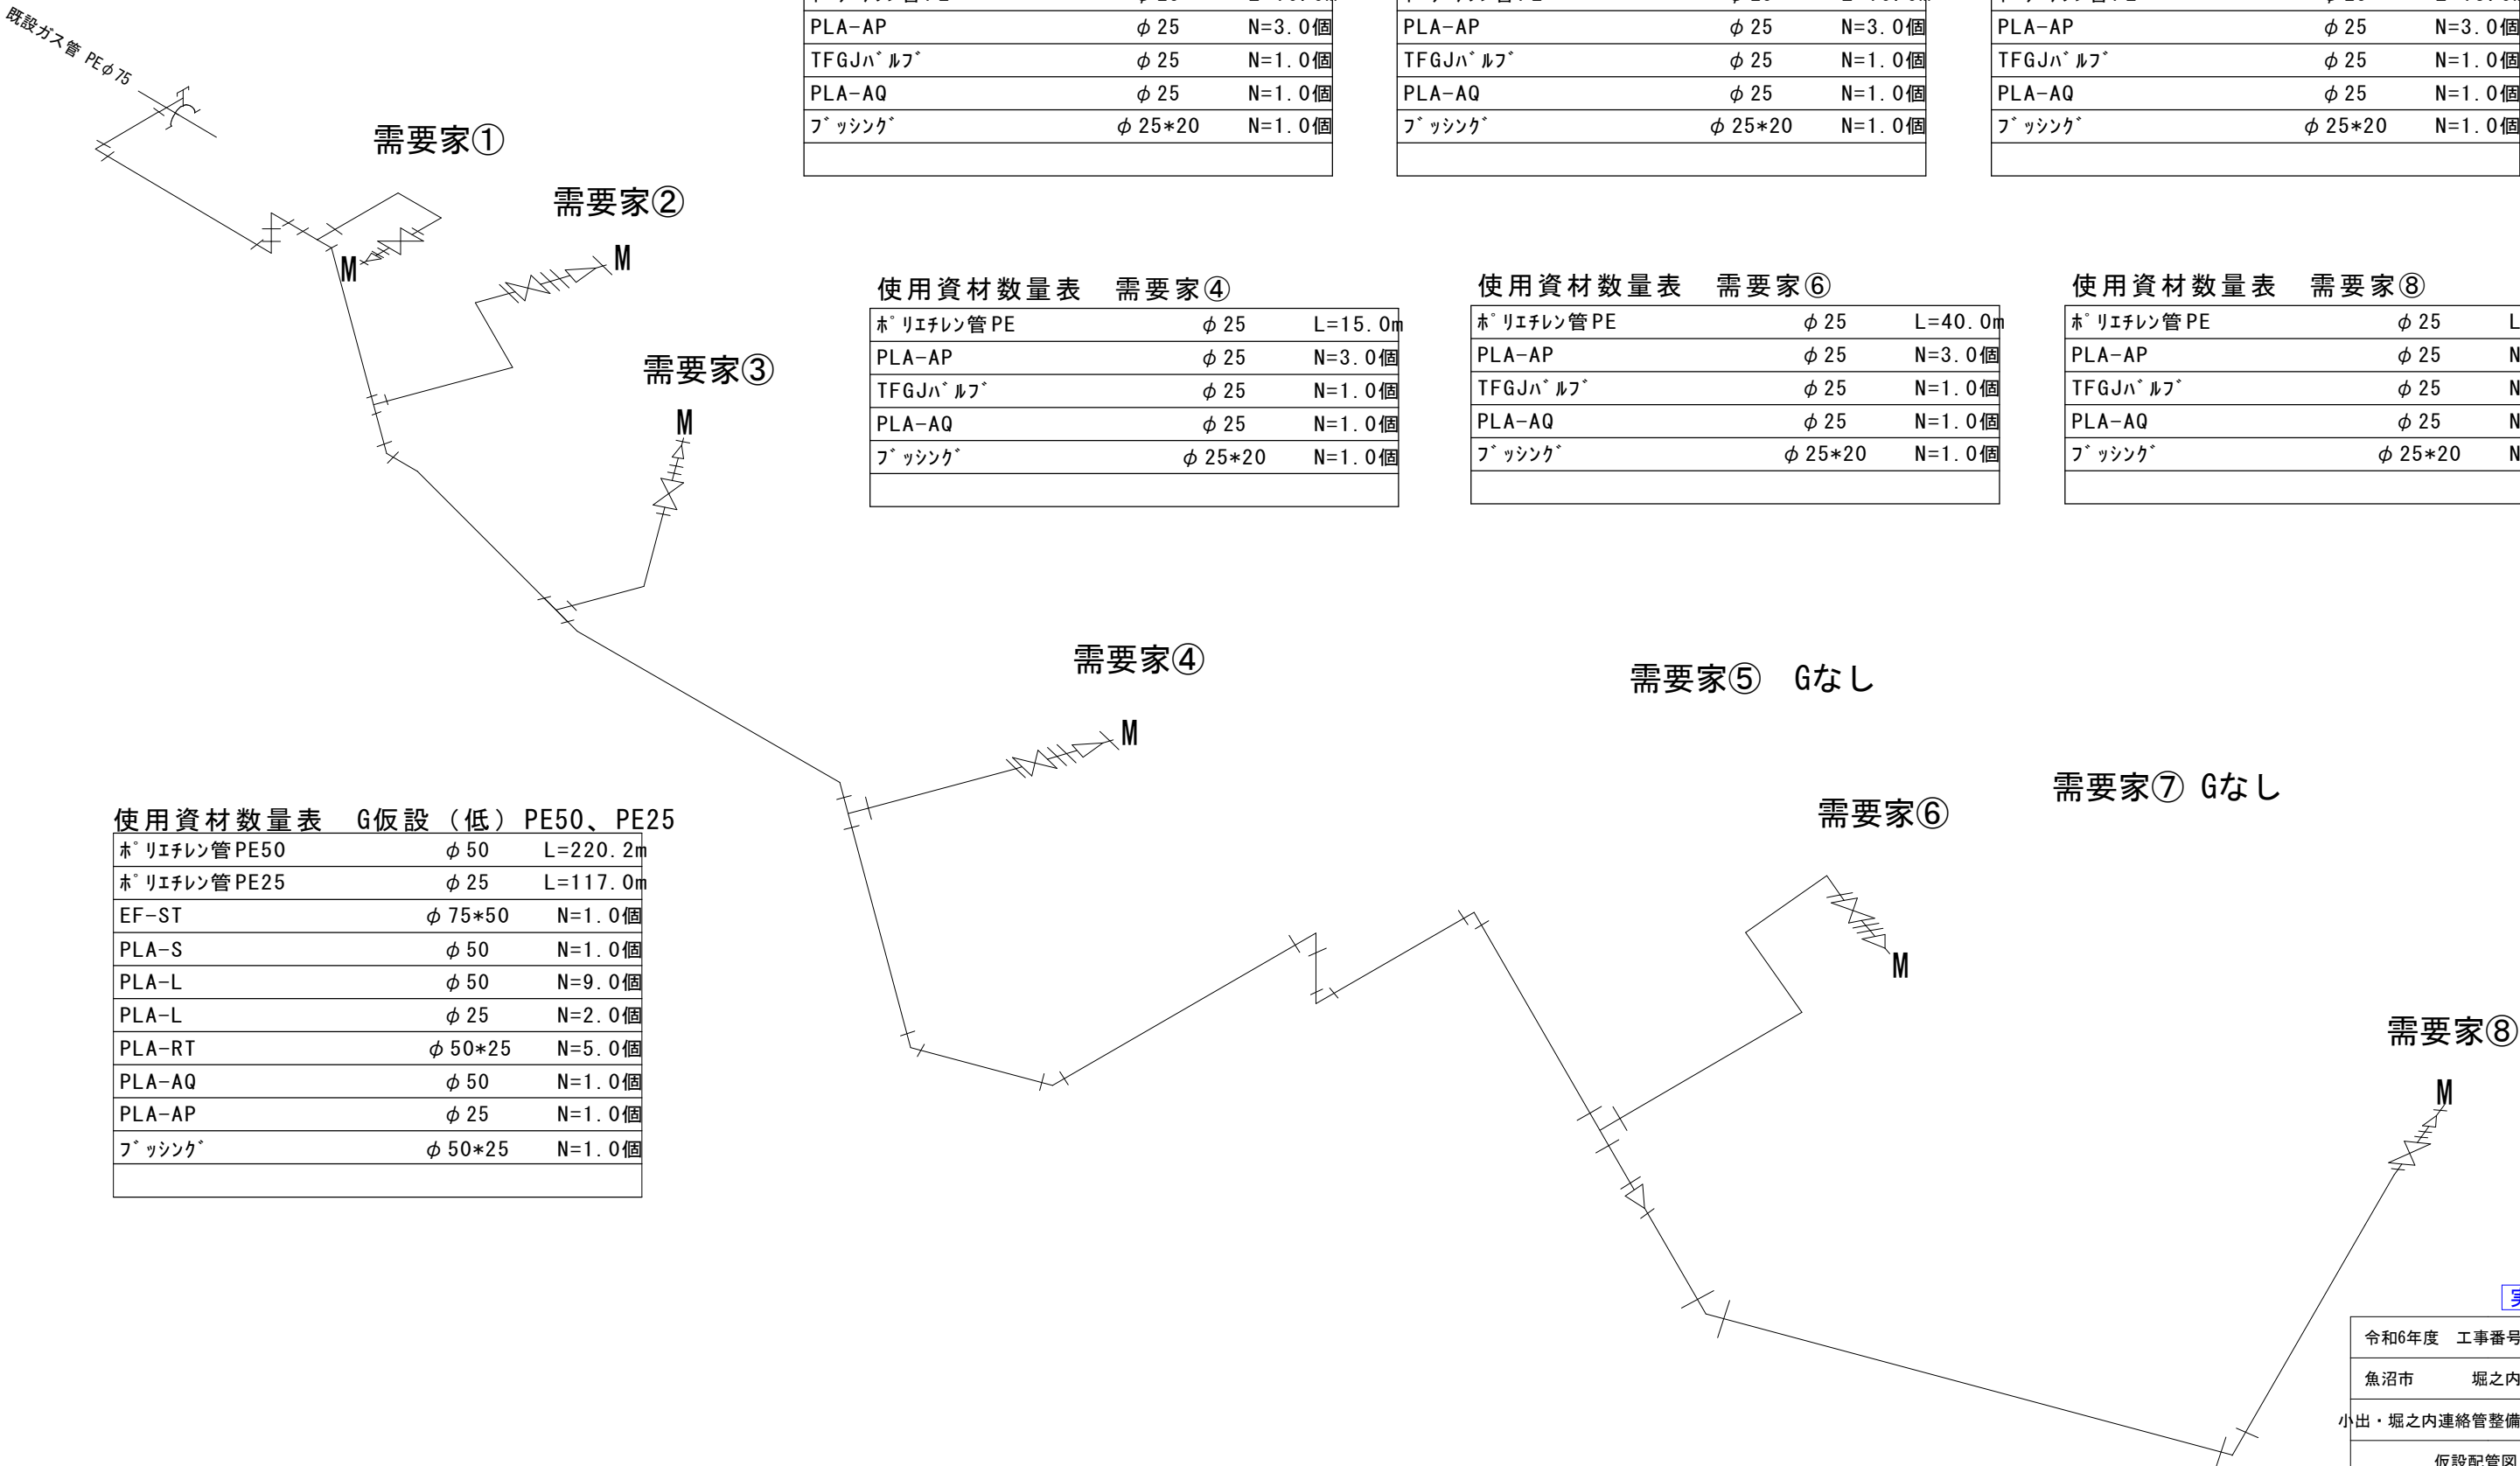

実施設計図

令和6年度 工事番号 工単R6-9			
魚沼市		堀之内 地内	
小出・堀之内連絡管整備（第5期）工事			
仮設配管図（ガス）			
縮尺	S=Free		
測量	年 月 日	図番	
設計	年 月 日	8 / 9	
魚沼市ガス水道局			