

仮設配管図（水道）

使用資材数量表 需要家①

ホリエチレン管PP	φ 20	L=10.0m
PLA-AP	φ 20	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 20	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 20*13	N=1.0個

使用資材数量表 需要家②

ホリエチレン管PP	φ 20	L=10.0m
PLA-AP	φ 20	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 20	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 20*13	N=1.0個

使用資材数量表 需要家③

ホリエチレン管PP	φ 20	L=15.0m
PLA-AP	φ 20	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 20	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 20*13	N=1.0個

使用資材数量表 需要家④

ホリエチレン管PP	φ 20	L=15.0m
PLA-AP	φ 20	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 20	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 20*13	N=1.0個

使用資材数量表 需要家⑤

ホリエチレン管PP	φ 20	L=13.0m
PLA-AP	φ 20	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 20	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 20*13	N=1.0個

使用資材数量表 需要家⑥

ホリエチレン管PP	φ 25	L=40.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 25	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 25*13	N=1.0個
PLA-T	φ 25*25	N=1.0個

使用資材数量表 W仮設（配）PP50、PP25


ホリエチレン管PP50	φ 50	L=220.2m
ホリエチレン管PP25	φ 25	L=117.0m
サトル分水栓	φ 100*50	N=1.0個
SKX分止水用	φ 50	N=1.0個
PLA-L	φ 50	N=9.0個
PLA-L	φ 25	N=2.0個
PLA-RT	φ 50*20	N=5.0個
PLA-RT	φ 50*25	N=1.0個
PLA-AP	φ 25	N=1.0個
PLA-AQ	φ 50	N=1.0個
ブッシング	φ 50*25	N=1.0個

使用資材数量表 需要家⑦

ホリエチレン管PP	φ 25	L=50.0m
PLA-AP	φ 25	N=3.0個
ゲートバルブ	φ 25	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 25*13	N=1.0個

使用資材数量表 需要家⑧

ホリエチレン管PP	φ 25	L=17.0m
PLA-AP	φ 25	N=2.0個
ゲートバルブ	φ 25	N=1.0個
メーター用金属継手	φ 25*13	N=1.0個

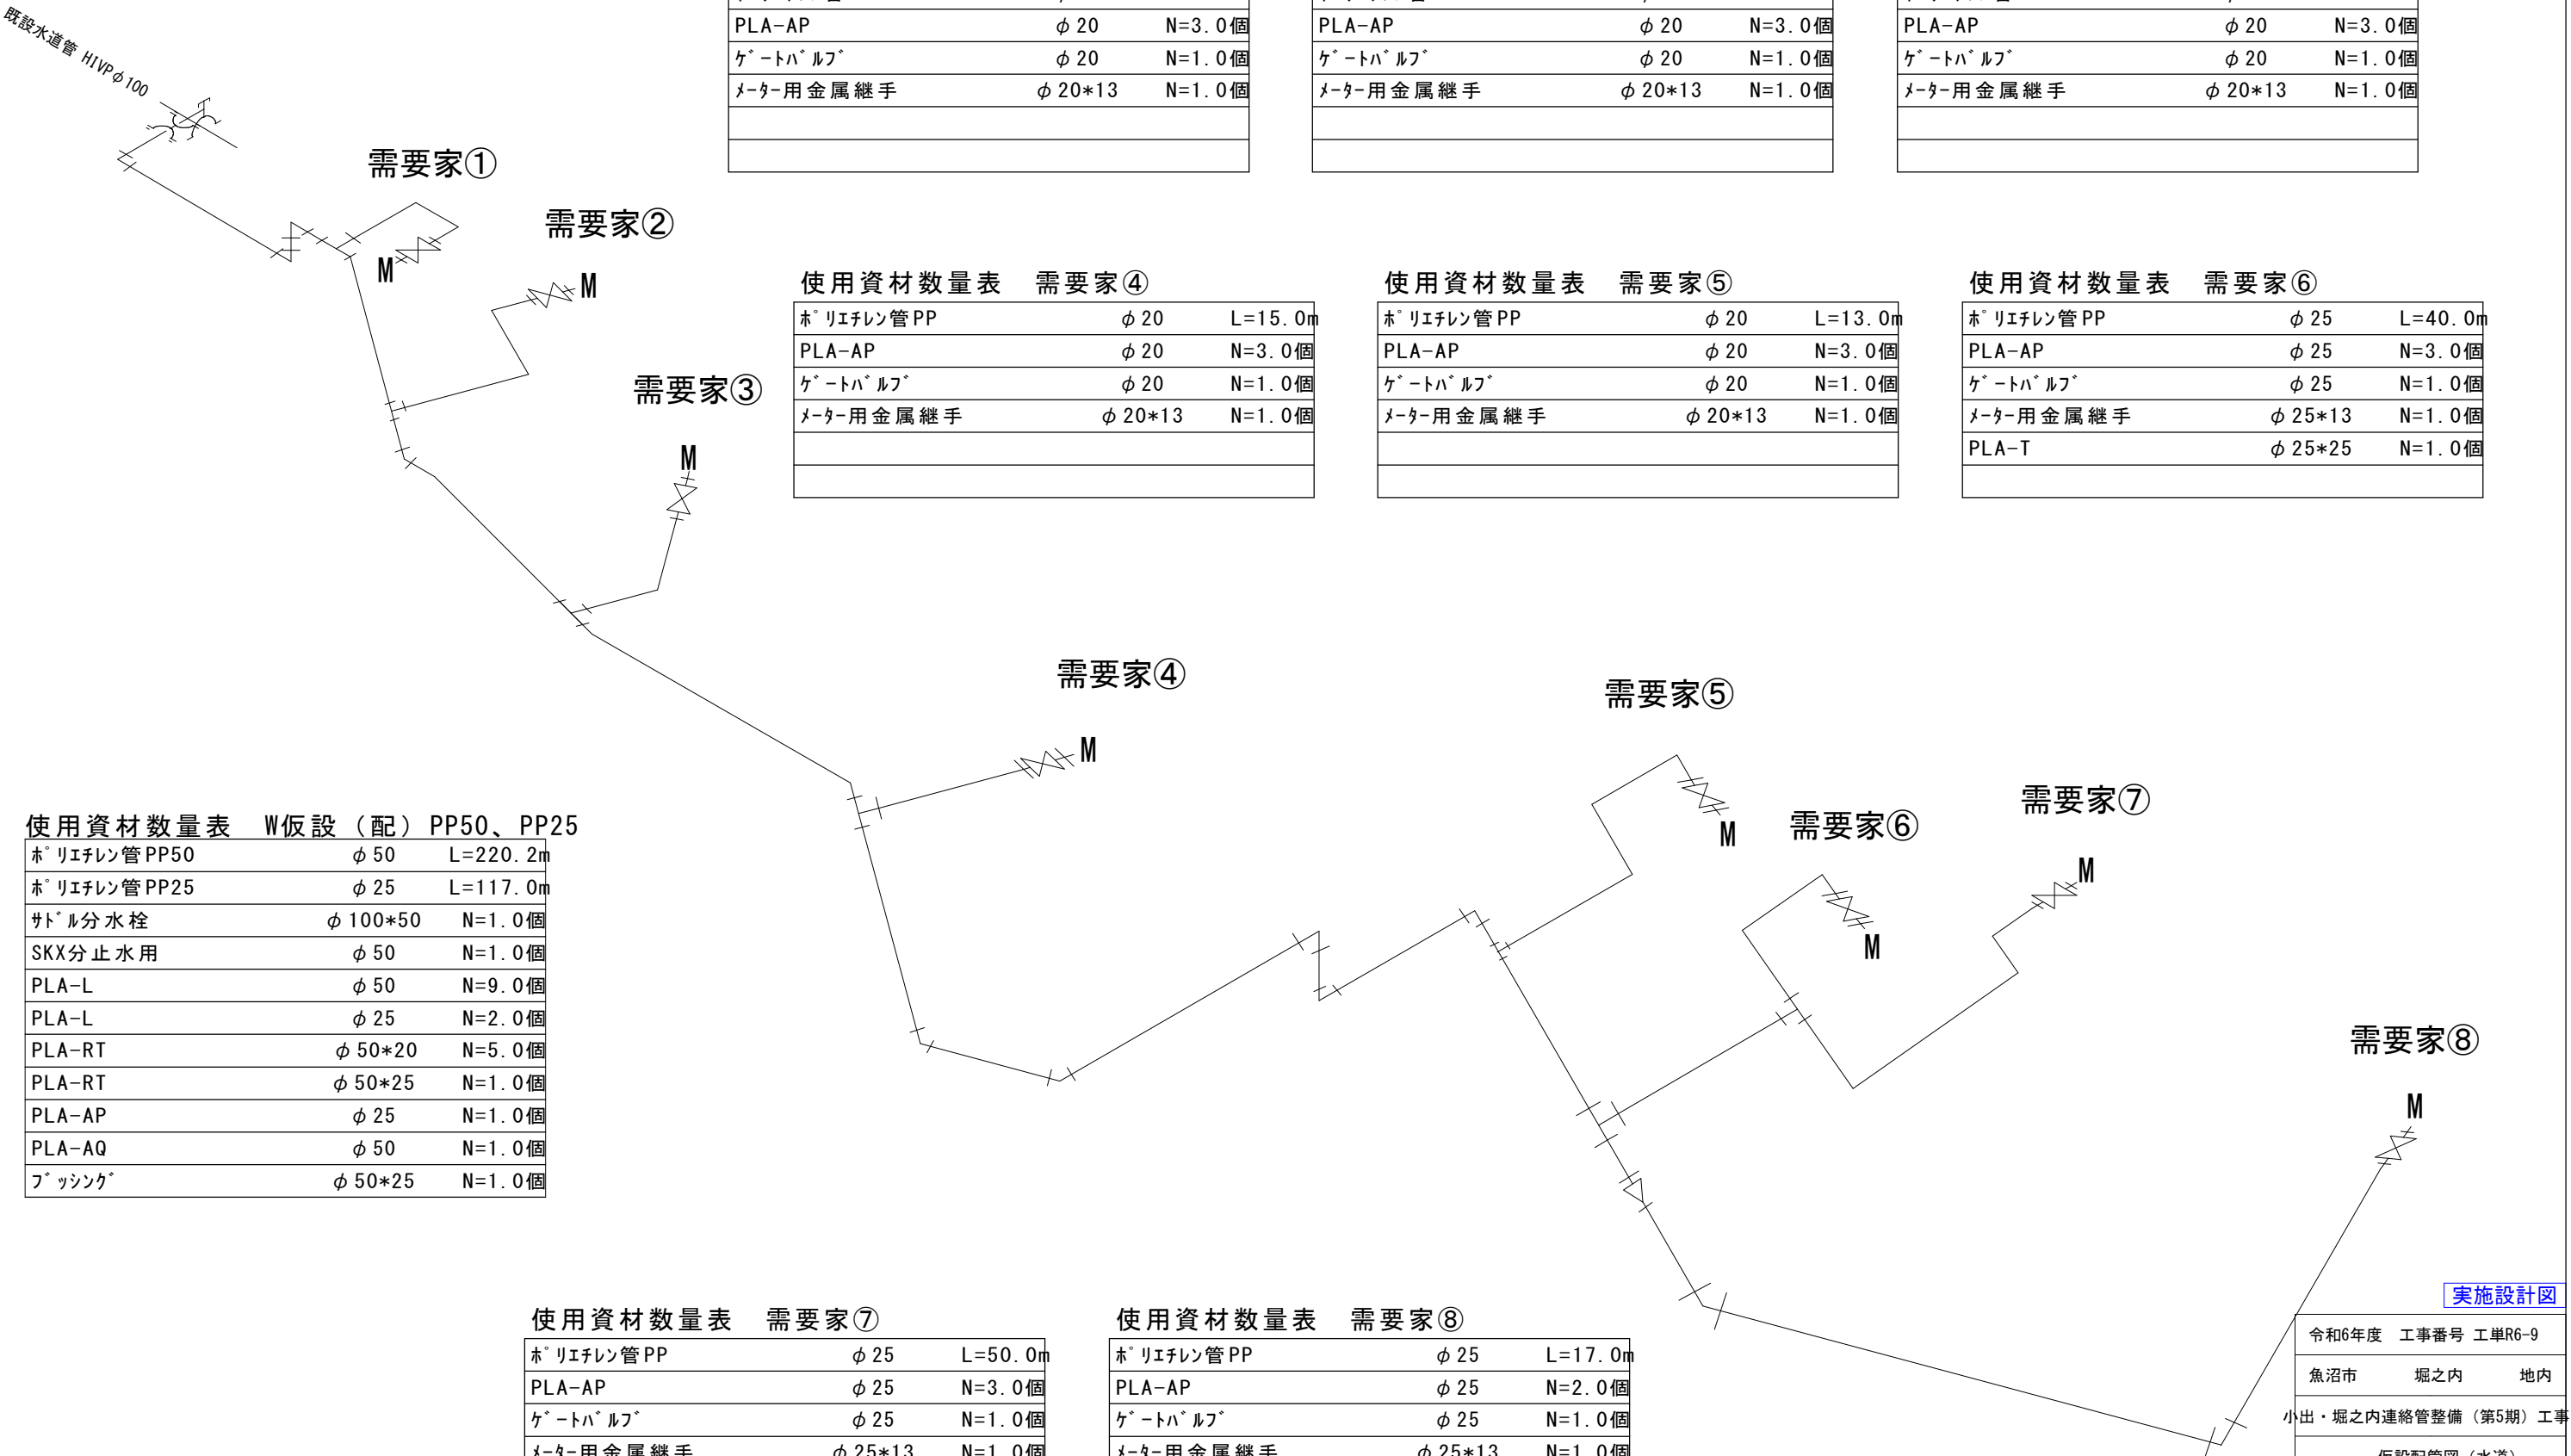

実施設計図

令和6年度 工事番号 工単R6-9			
魚沼市		堀之内 地内	
出・堀之内連絡管整備（第5期）工事			
仮設配管図（水道）			
縮尺		S=Free	
測量		年 月 日	図番
設計		年 月 日	9 / 9
魚沼市ガス水道局			