

工事番号：6魚建消第5号  
件名：消雪施設（小出120）消雪ポンプ等更新工事

消雪パイプ施設台帳

図面番号

井戸管理番号	小出 1 2 0		お客様番号		
			施設番号	小出 1 2 0 チス 青島中	
路線名	上之山線・大沢入線・狐山3号線		設置場所	青島	

井戸	施工年度	S56.12 工事番号		施工業者名	
	掘削	口径 320m/m	深度 33m	充填砂利径 m/m	遮水位置 m
	ケーシング	口径 200m/m	材質 SGP	ストレーナ	材質 SGP 型式 スリット 孔明率 %
	水質	水温 13℃	砂の含有量 mg/ℓ	鉄分 mg/ℓ	P H
	用地	道路敷, 買収, 借地		協定者	契約 年 月 日


取水施設	施工年度	S56.12 工事番号		施工業者名 (株) 今井設備管工業	
	ポンプ	メーカー	水中/地上	φ 80 × 段 × 5.5 kW	ポンプ室 地上/地下/その他
	揚水管	規格 口径 φ 80	深度 22m	材質 メッキ・錆止塗装・ステンレス・その他	
	電気設備	配電盤 手動・自動・遠隔・降雪検知器 メーカー			

散水施設	単位水量 ℓ/m <sup>2</sup> ・min		日交通量 台/日	
	施工年度			
	工事番号			
	施工業者名			
	送水工	管 径		
		延 長		
	メインパイプ	管 径		
		延 長	354.7m	
		ノズル	規格 穴 × φ m/m	規格 穴 × φ m/m

記事
----

さく井年月日

井戸取水能力図

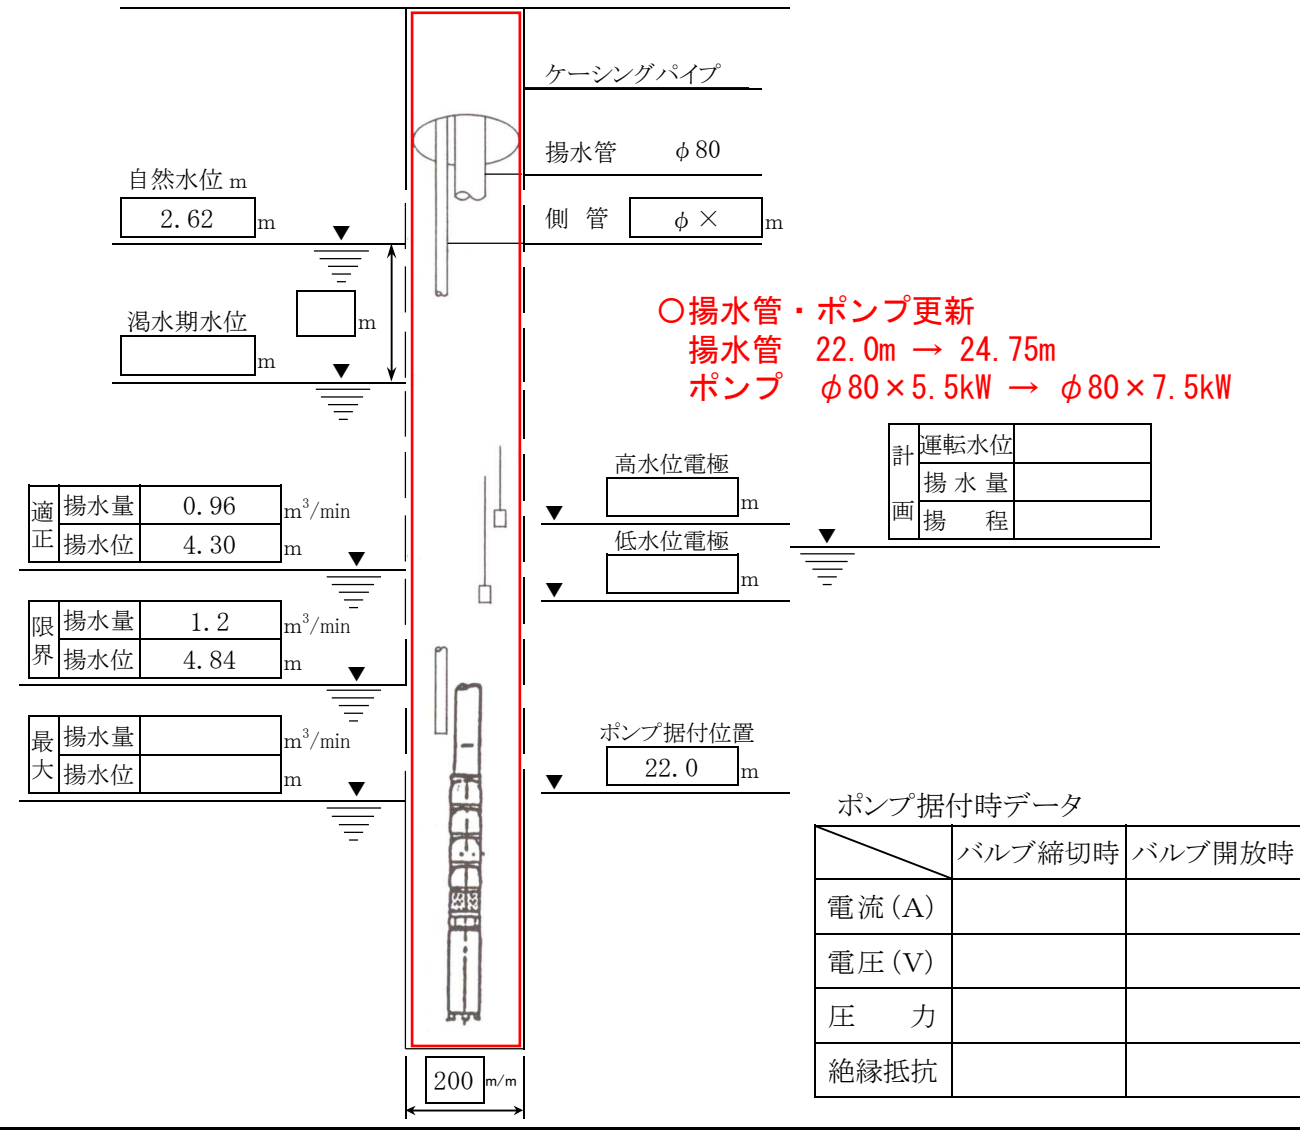

位置図(市街図) ポンプ位置、配管延長及び位置、方向を明記する。

