

工事番号：6魚消維第9号  
件名：消雪施設（堀之内143）消雪ポンプ等更新工事

消雪パイプ施設台帳

図面番号

井戸管理番号	堀之内 1 4 3 住吉町	お客様番号	746-61-13-01-002-00-2（融雪）	
		施設番号		
路線名	市道稲荷9・10・11・12号線	設置場所	魚沼市堀之内地内(住吉町)	

井戸	施工年度	平成20年 工事番号 20魚建第13号 施工業者名			
	掘削	口径 400 m/m	深度 90 m	充填砂利径 10 m/m	遮水位置 m
	ケーシング	口径 250 m/m	材質 SGP	ストレーナ 材質 SGP 型式 スリット 孔明率5.47%	
	水質	水温14.5℃	砂の含有量 mg/ℓ	鉄分 0.07mg/ℓ PH 7.6	塩素(有効)濃度 7.1mg/ℓ
用	地	道路敷、買収、借地		協定者	契約年月日


取水施設	施工年度	平成20年 工事番号 20魚建第13号 施工業者名			
	ポンプ	メーカー エバラ	水中地上	φ100×4段×11kW	ポンプ室 地上・地下・その他
	揚水管	規格 口径φ100m/m	深度 79.75m	材質 メッキ 錆止塗装・ステンレス・その他	
	電気設備	配電盤 手動・自動・遠隔・降雪検知器 メーカー エバラ			

散 水 施 設	単位水量		770 ℓ/㎡・min	日交通量		1500台/日未満	
	施 工 年 度		平成20年		23		
	工 事 番 号		20魚建第13号		23消修第69号		
	施 工 業 者 名						
	送 水 工	管 径	φ 100m/m				
		延 長	3.1m				
	メ ー ン パ イ プ	管 径	φ 65m/m～φ 100m/m		65		
		延 長	453.9m		6m		
		ノ ズ ル	規格	4穴×φ 3m/m		規格	穴×φ m/m
メーカー	北越消雪		メーカー		メーカー		

記事  
H25 消パイ出が悪いとの要望あり  
R5.2 水中ポンプ稼働するが水を汲み上げない現象。要交換

井戸取水能力図

さく井年月日

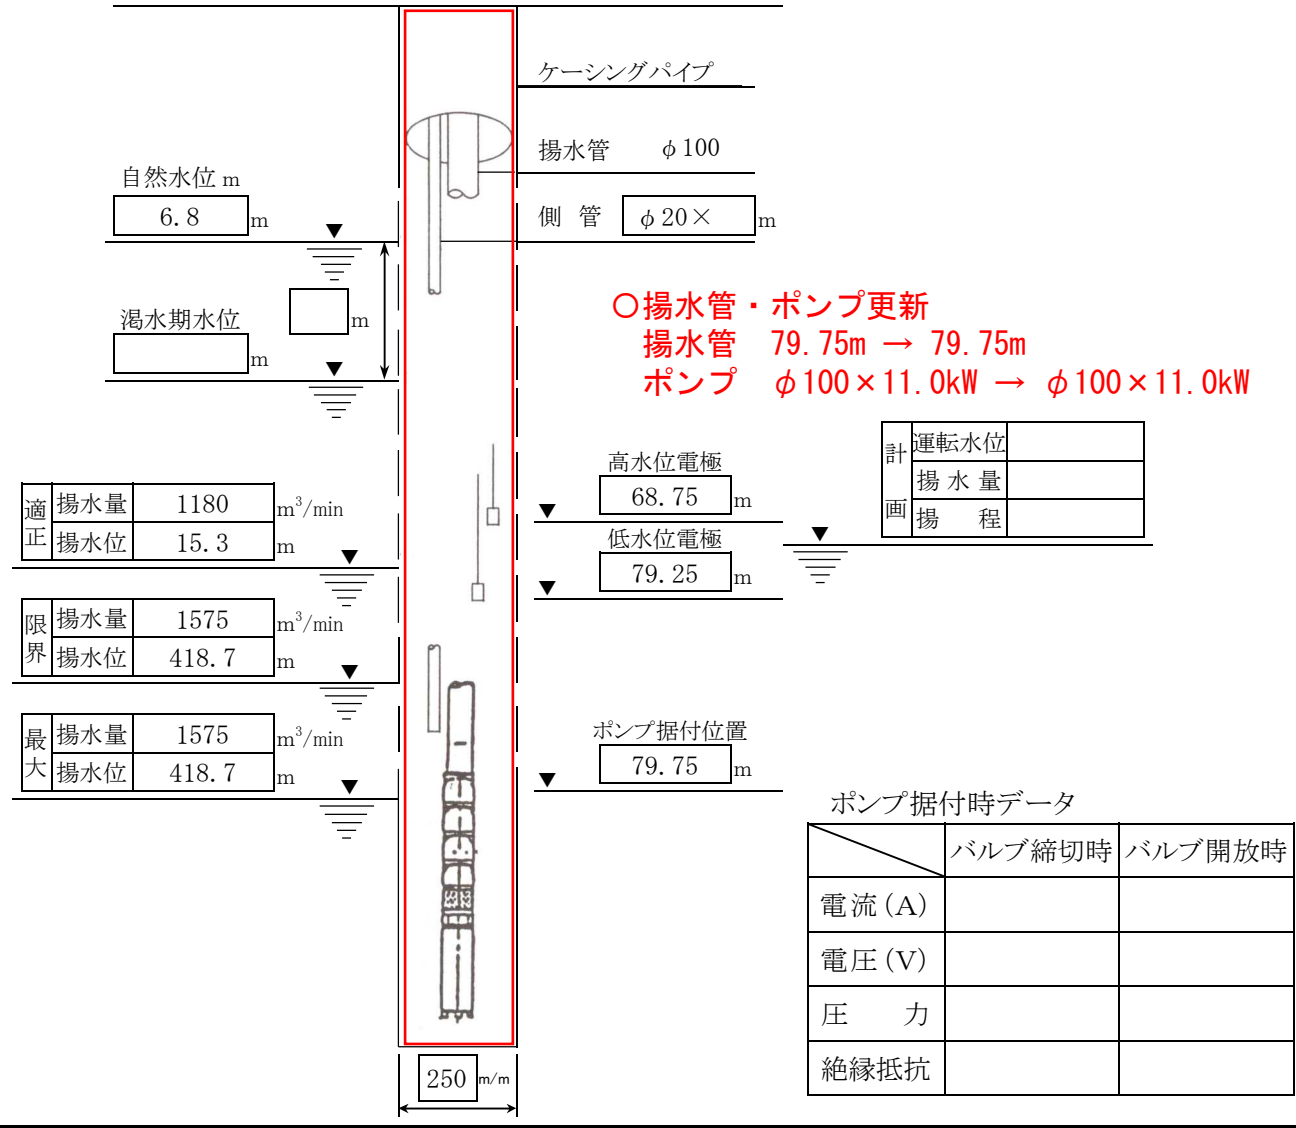

位置図(市街図) ポンプ位置、配管延長及び位置、方向を明記する。

