




平面図 S=1:1000

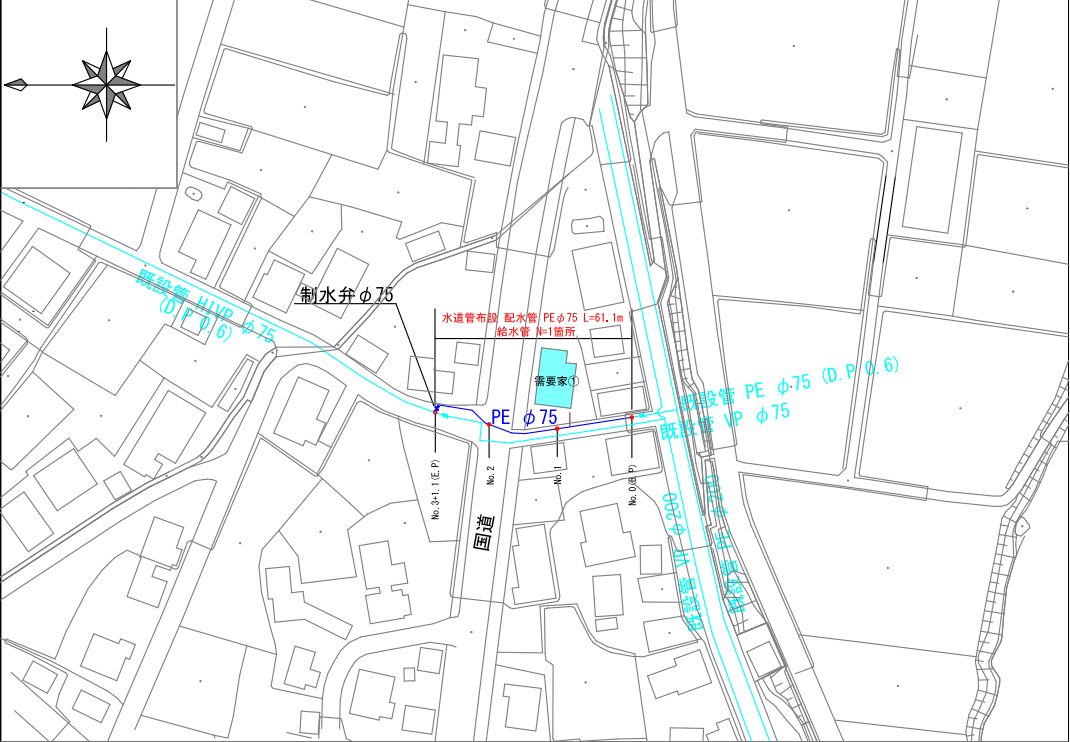

舗装構成図 S=1:20

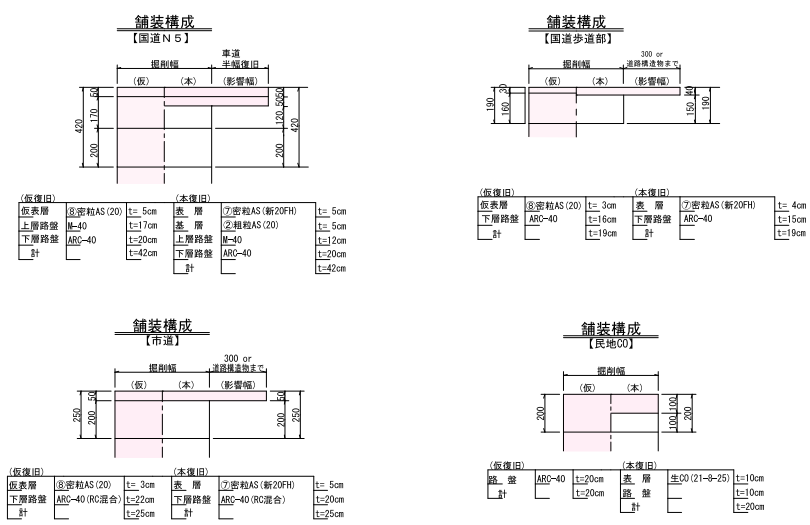


横断面図 S=1:50

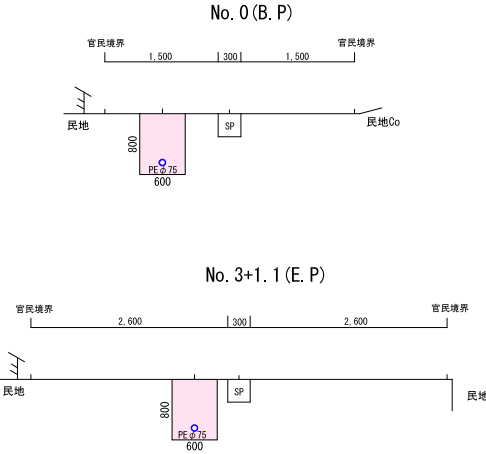


標準横断面図 S=1:50

市道大沢53号線

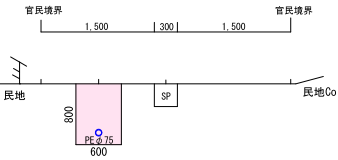


掘削標準断面図 S=1:20

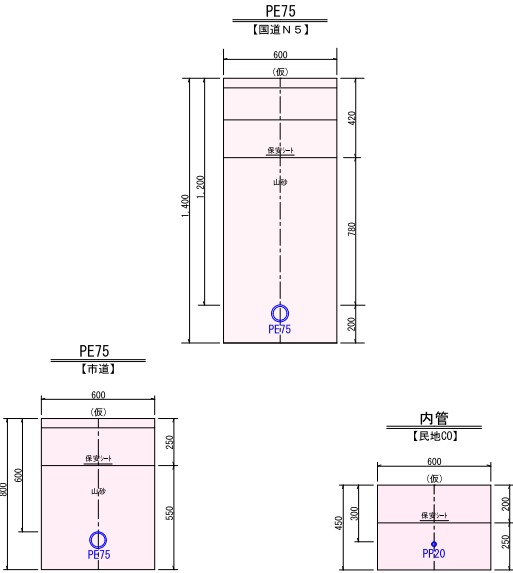

実施設計図

令和 6年度 工事番号 工単R6-17			
魚沼市 大沢 地内			
大沢53号線水道管布設替工事			
平面図・標準横断面図 掘削標準断面図・舗装構成図			
縮尺	図示		
測量	R6年 5月 日	図書	
設計	R6年 5月 日	1/2	
魚沼市 ガス 水道 局			

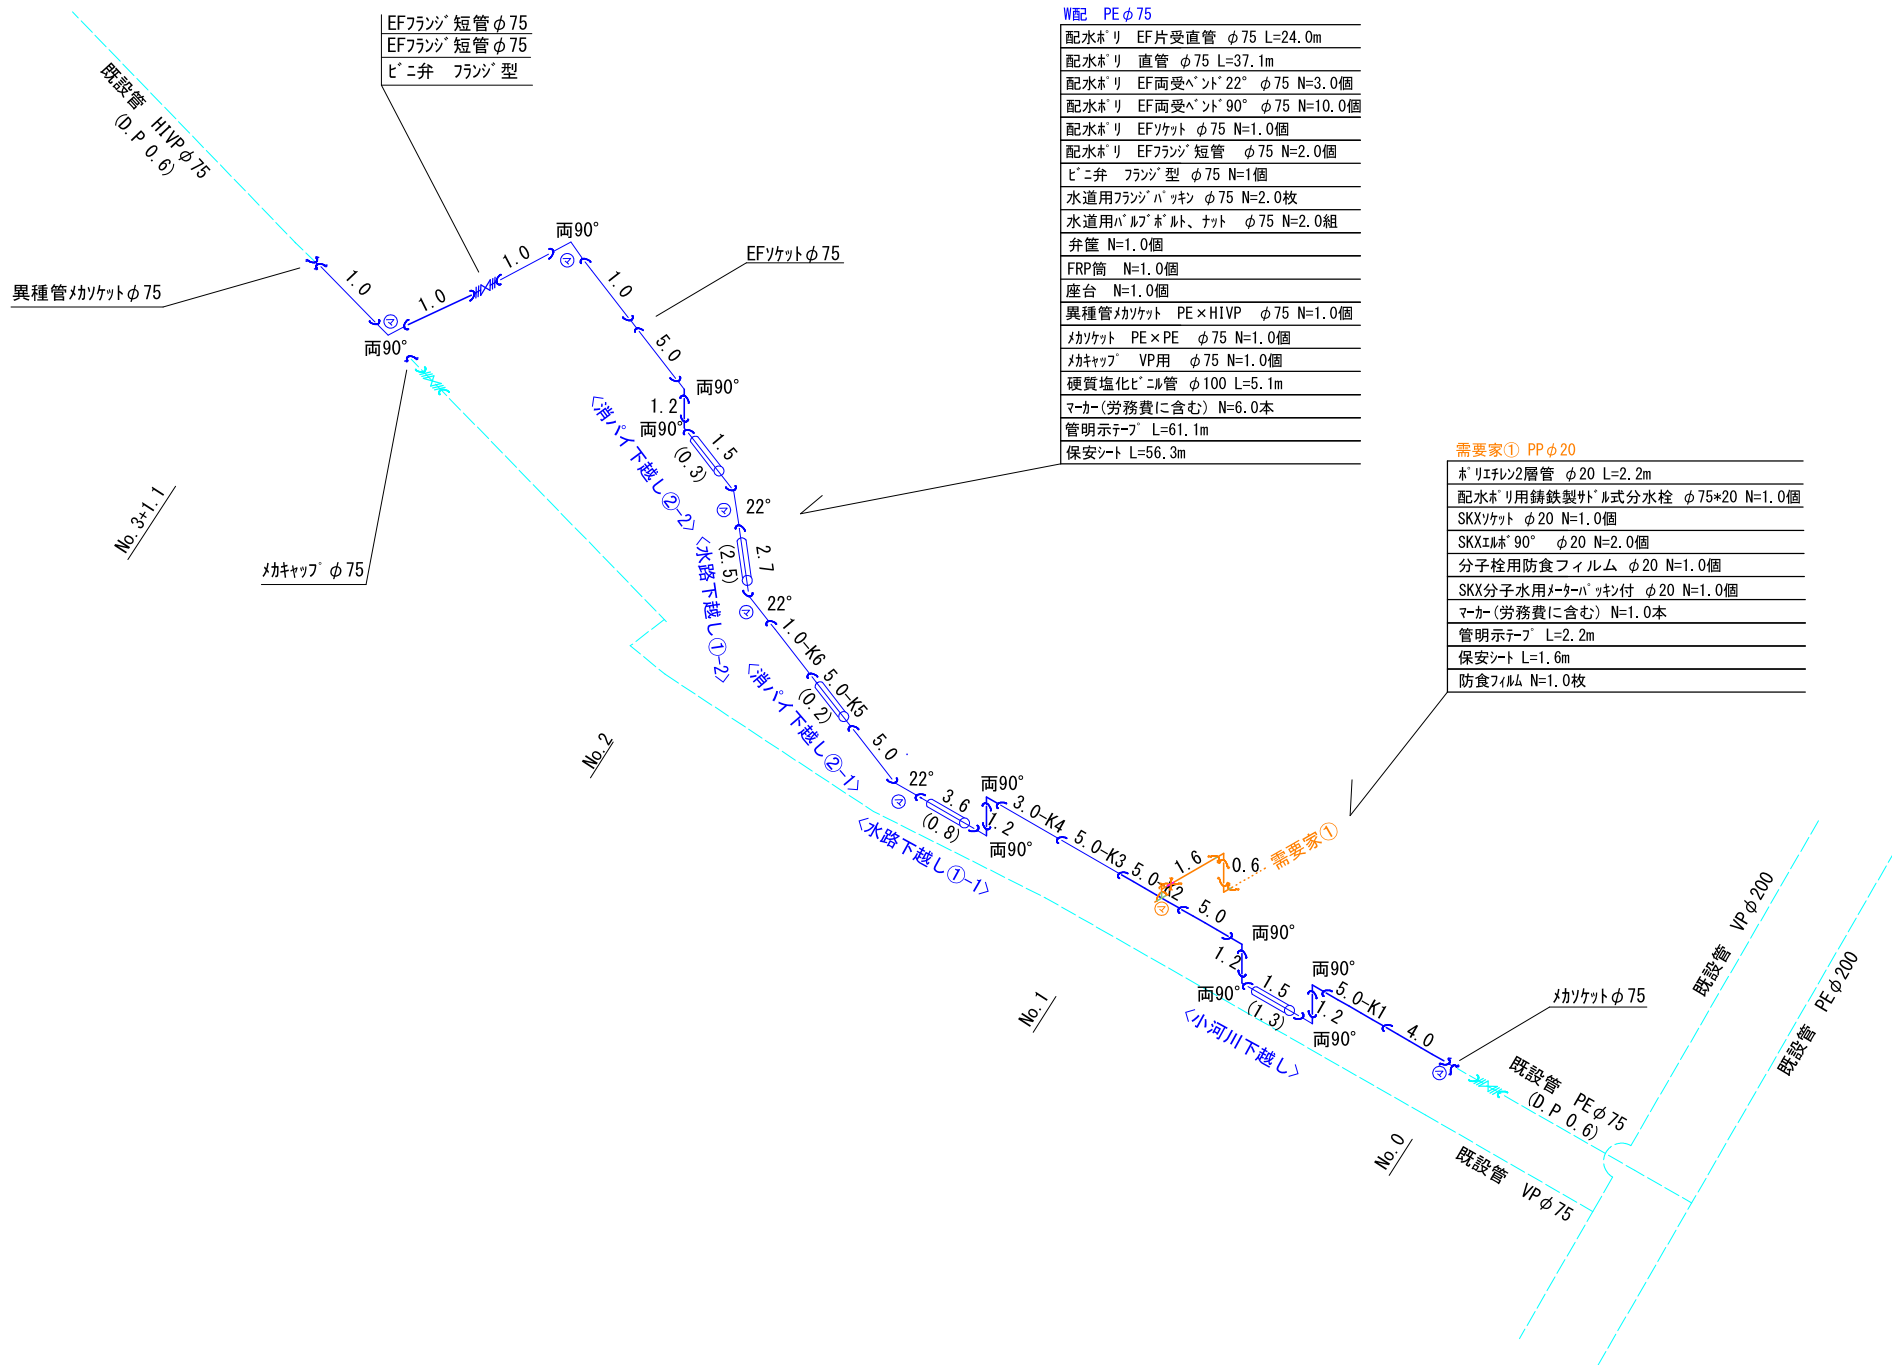

W配 PE φ75	
配水ホリ	EF片受直管 φ75 L=24.0m
配水ホリ	直管 φ75 L=37.1m
配水ホリ	EF両受ベント 22° φ75 N=3.0個
配水ホリ	EF両受ベント 90° φ75 N=10.0個
配水ホリ	EFソケット φ75 N=1.0個
配水ホリ	EFフランジ 短管 φ75 N=2.0個
ビニ弁	フランジ 型 φ75 N=1個
水道用フランジ	パッキン φ75 N=2.0枚
水道用バルブ	ボルト、ナット φ75 N=2.0組
弁筐	N=1.0個
FRP筒	N=1.0個
座台	N=1.0個
異種管	ホリソケット PE×HVP φ75 N=1.0個
ホリソケット	PE×PE φ75 N=1.0個
ホリソケット	VP用 φ75 N=1.0個
硬質塩化ビニル管	φ100 L=5.1m
マーカ	(労務費を含む) N=6.0本
管明示テープ	L=61.1m
保安シート	L=56.3m

需要家① PP φ20	
ホリソケット2層管	φ20 L=2.2m
配水ホリ用	鑄鉄製サドル式分水栓 φ75*20 N=1.0個
SKXソケット	φ20 N=1.0個
SKXエルブ	90° φ20 N=2.0個
分子栓用	防食フィルム φ20 N=1.0個
SKX分子水用	マーカパッキン付 φ20 N=1.0個
マーカ	(労務費を含む) N=1.0本
管明示テープ	L=2.2m
保安シート	L=1.6m
防食フィルム	N=1.0枚

実施設計図

令和6年度 工事番号 工単R6-17			
魚沼市		大沢	地内
大沢53号線水道管布設替工事			
配管図			
縮尺	S=Free		
測量	R6年	5月	日 図番
設計	R6年	5月	日 2/2
魚沼市ガス水道局			