
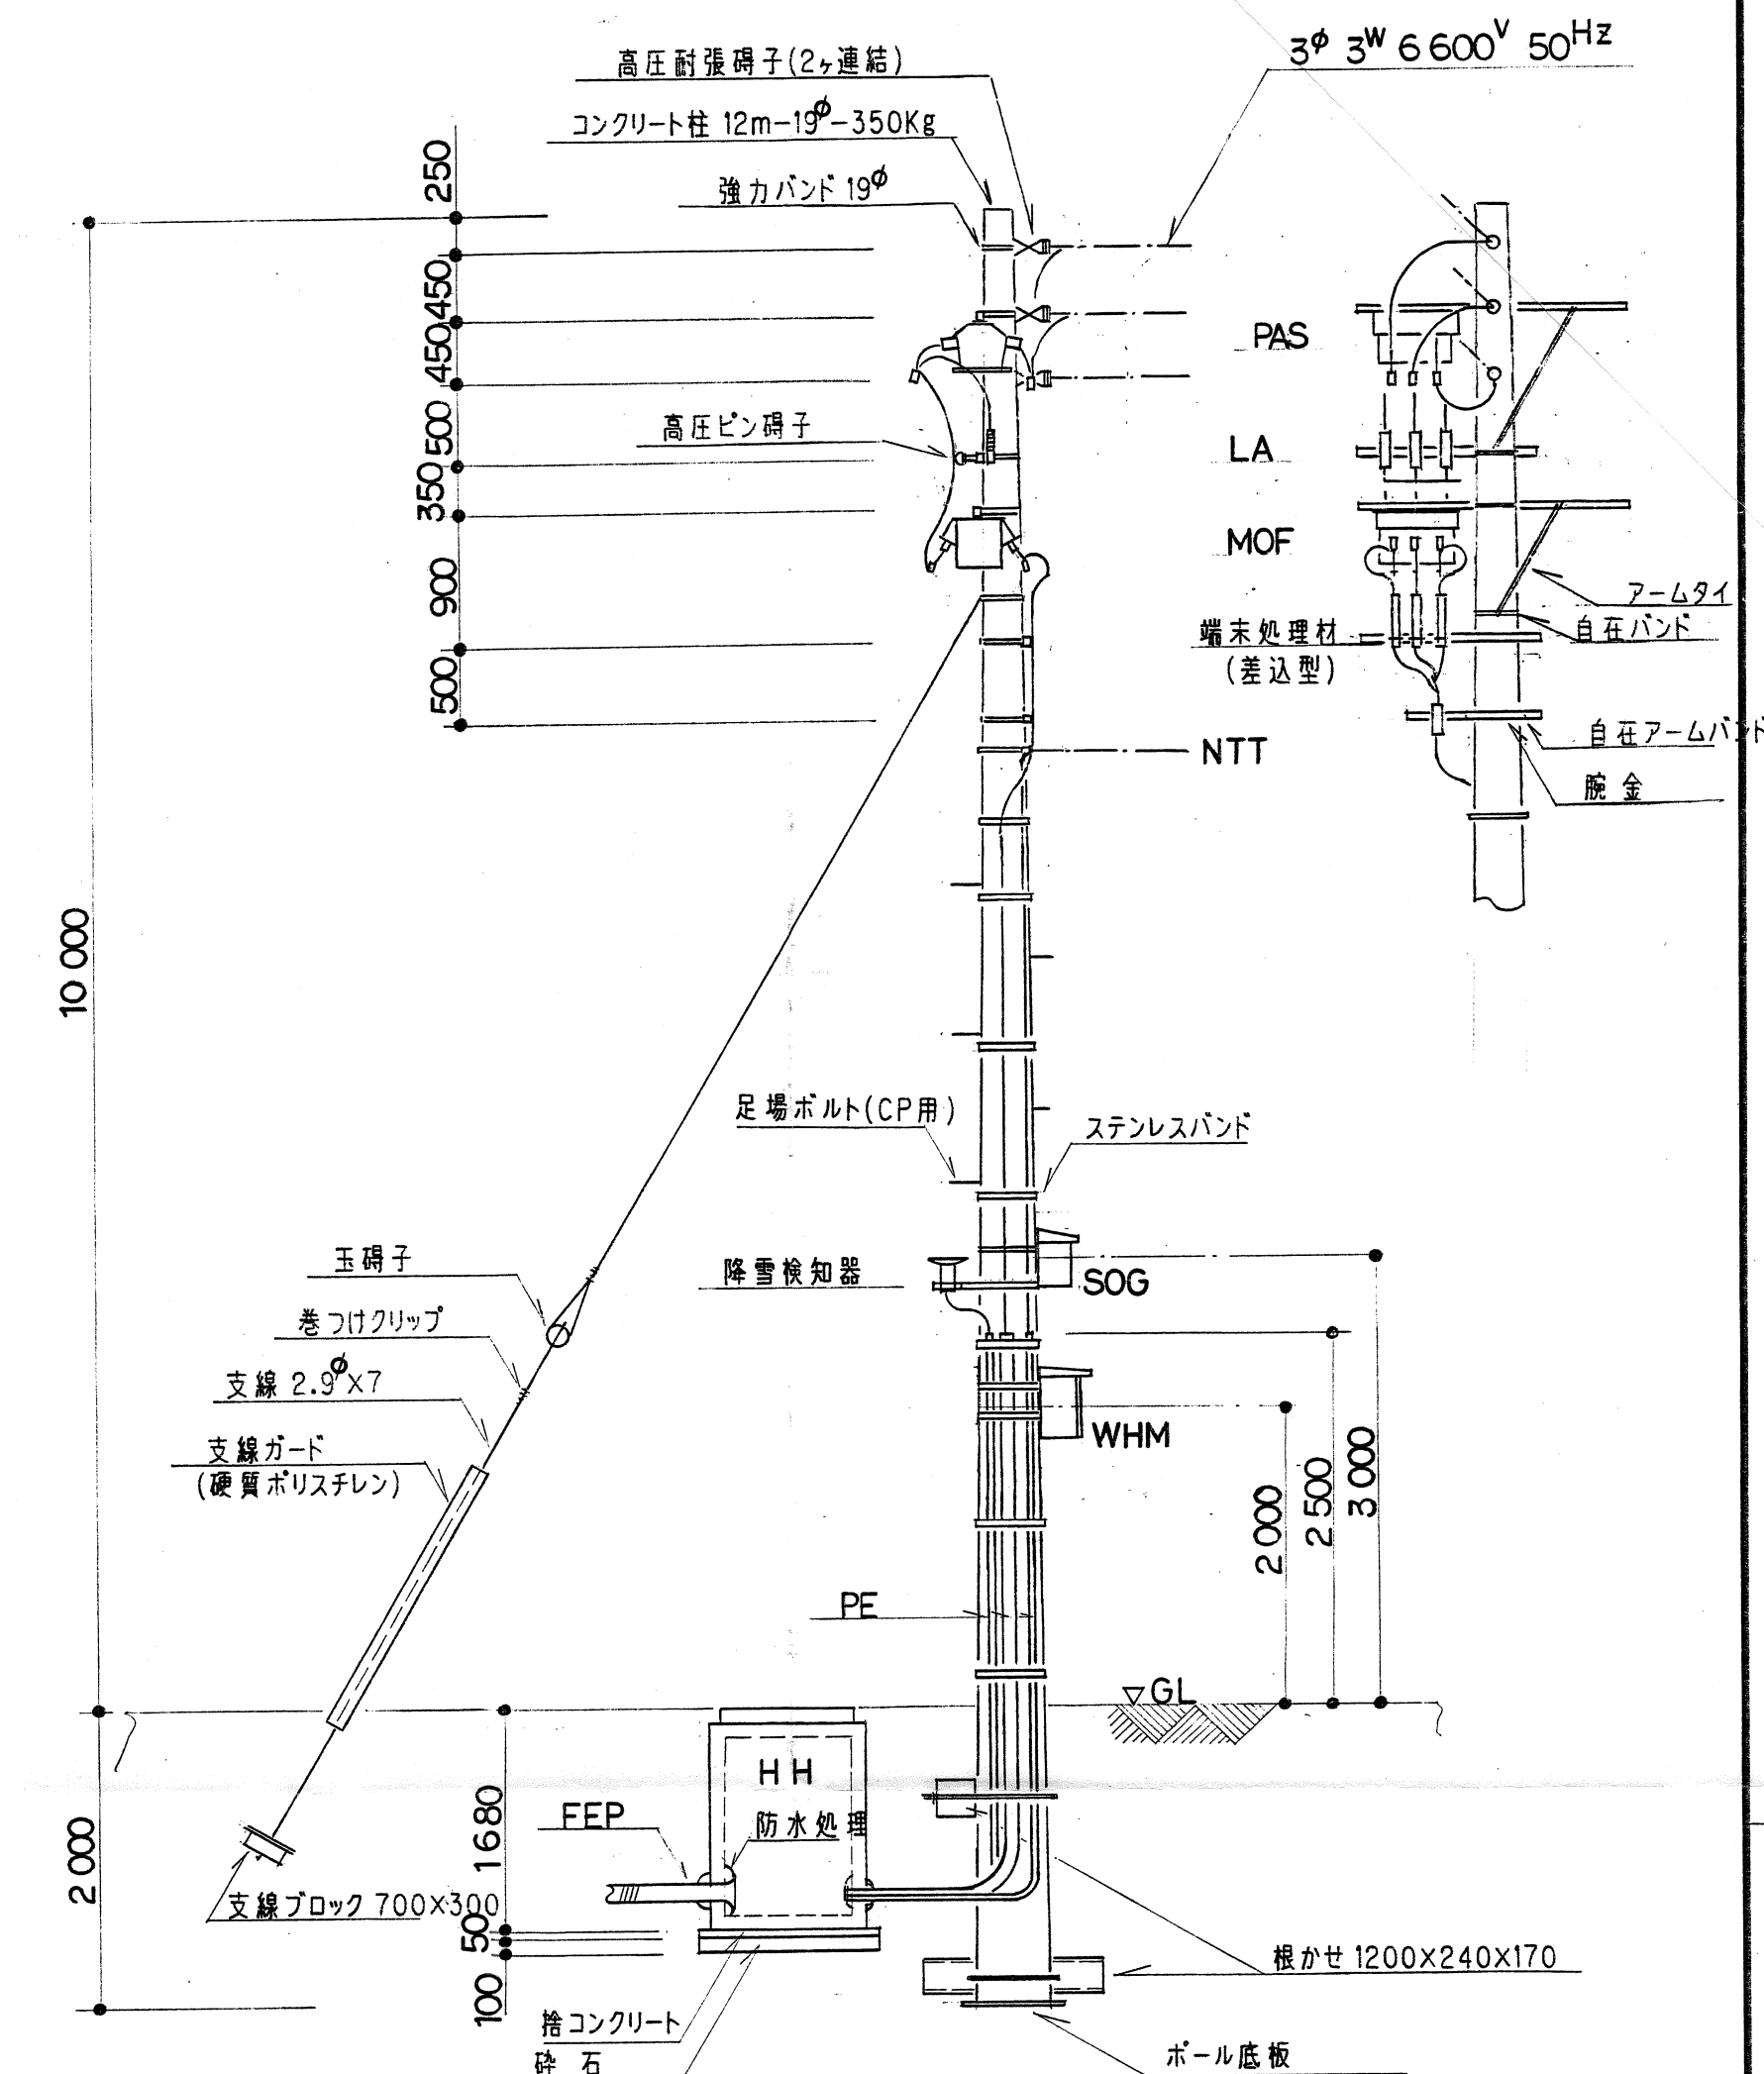



降雪ポンプ現場操作盤据付図 1/20

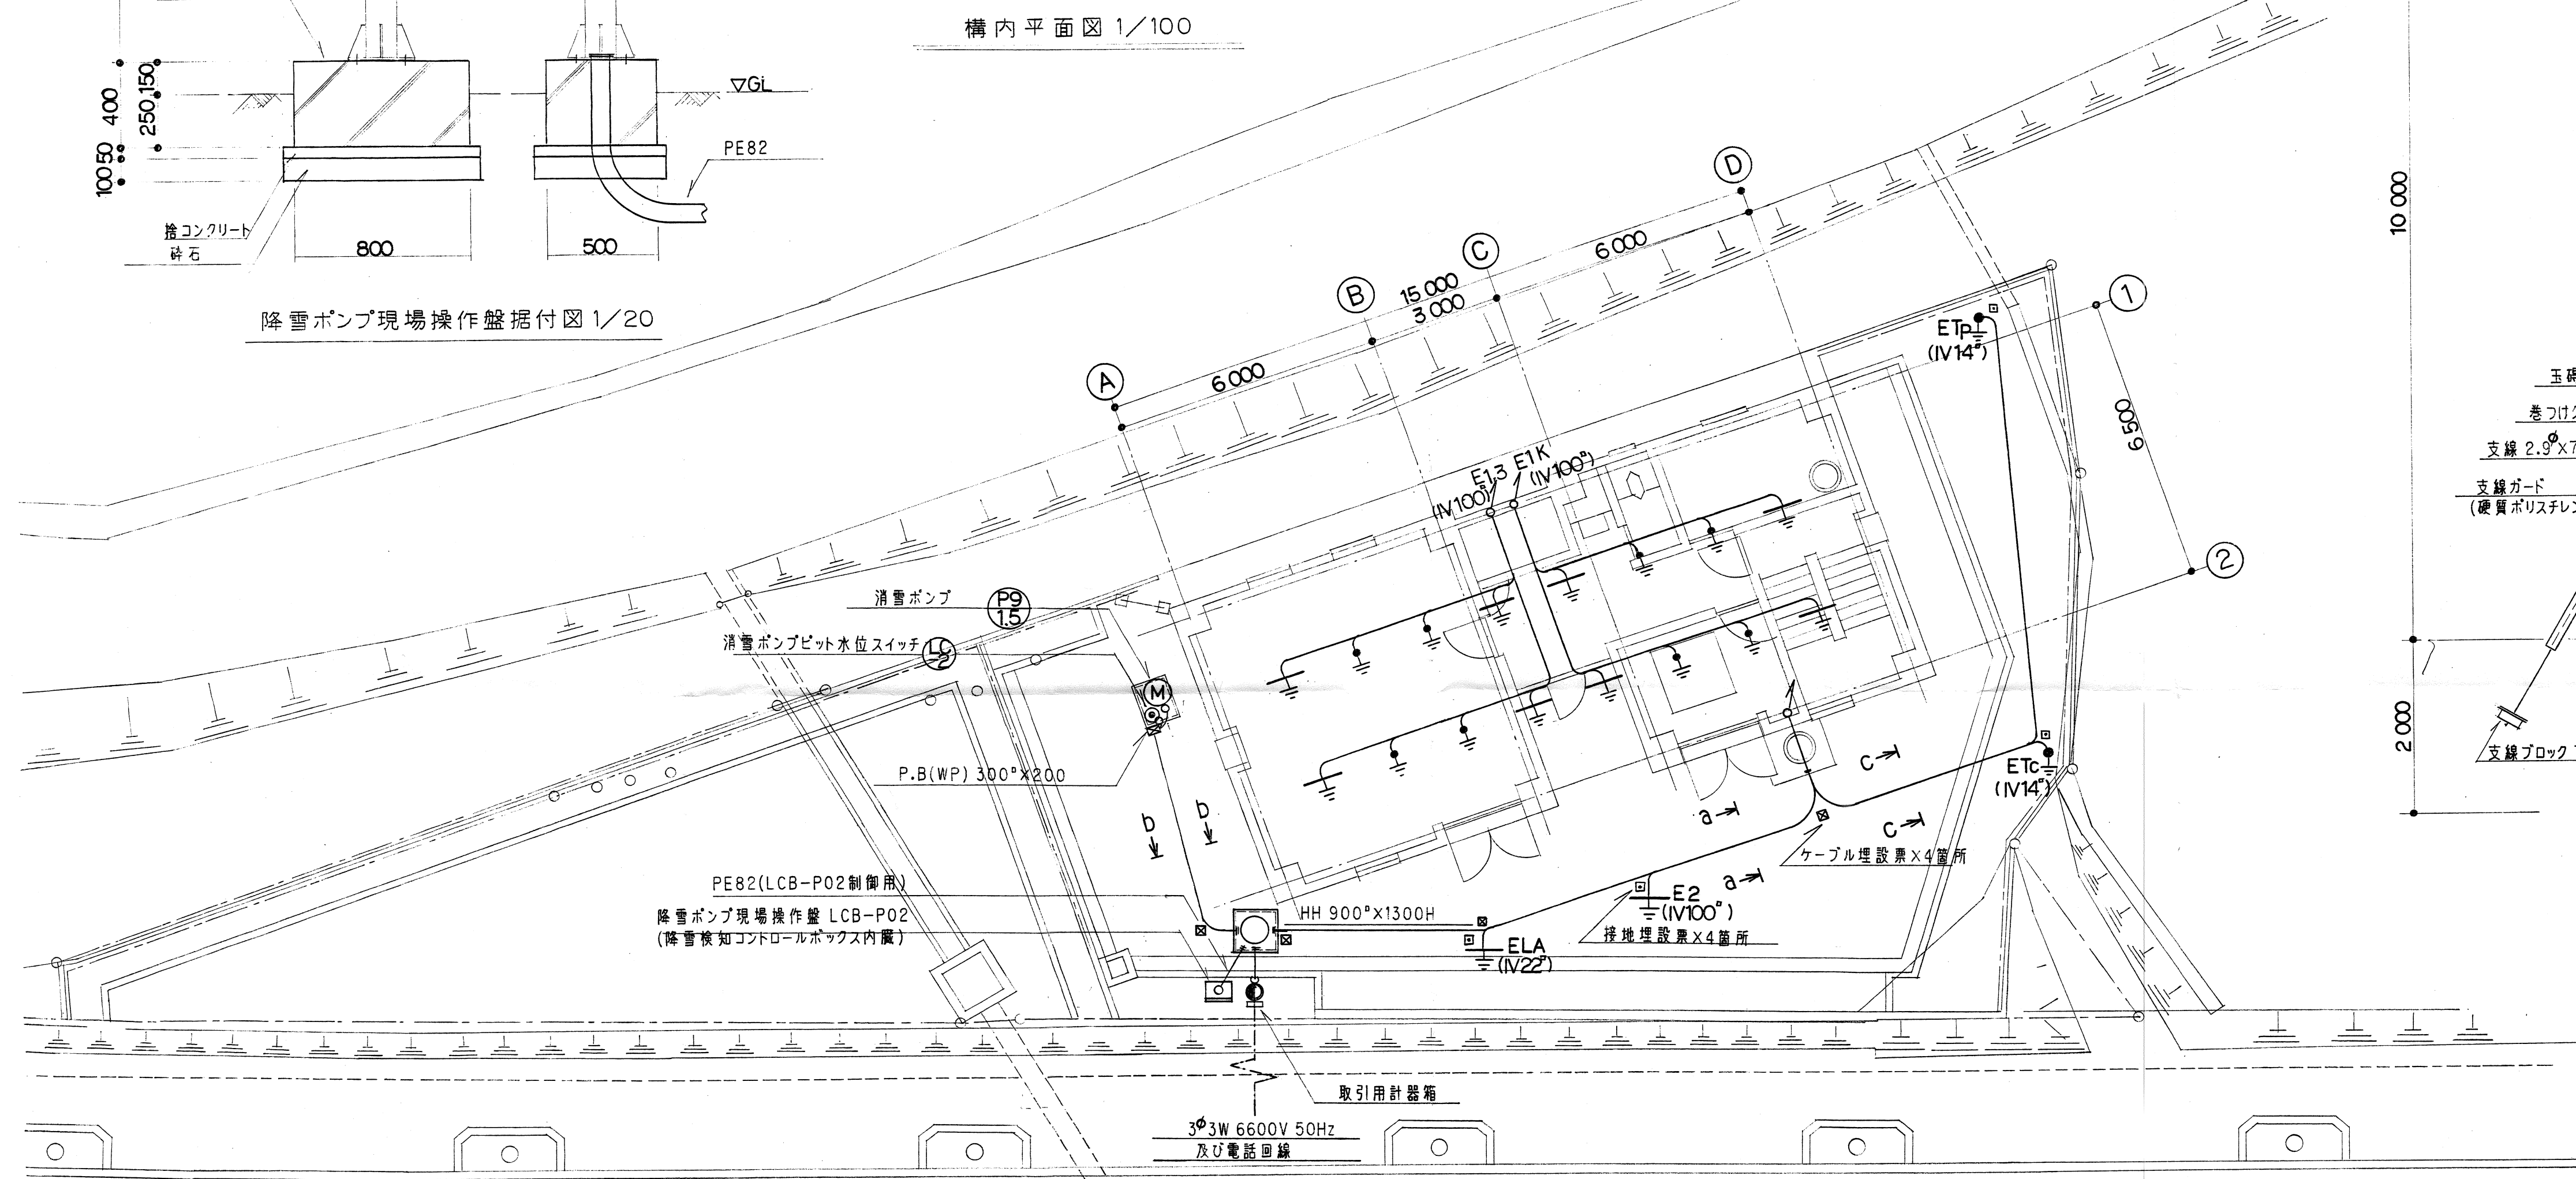


引込装柱図 1/50

引込柱 配管 配線表


| 配管サイズ | ケーブルサイズ | 自 | 至 | 用途 |
|-------|--------------|-----|---------------|------------|
| PE82 | 6KVCVT 38" | HH | PAS | 6KV引込 |
| PE28 | 600VCV2φ3.5" | HH | SOG | SOG電源 |
| PE28 | 専用ケーブル | PAS | SOG | SOG制御 |
| PE36 | 電力交絡ケーブル | MOF | WHM | PCT信号 |
| PE28 | | HH | 降雪検知器 | 降雪検知 |
| PE28 | NTTケーブル | HH | NTT | NTT引込 |
| VE16 | IV22" | HH | LA | 第1種接地(LA用) |
| VE16 | IV22" | HH | PAS, MOF, SOG | 第1,3種接地 |

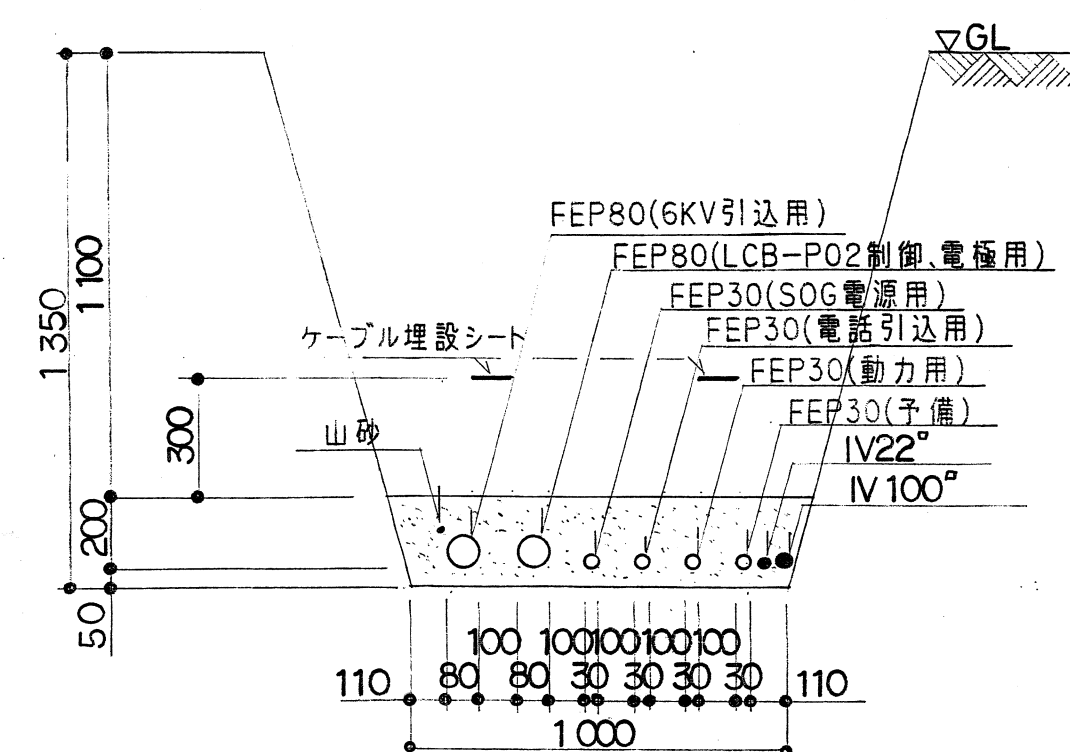


a-a断面図 1/20

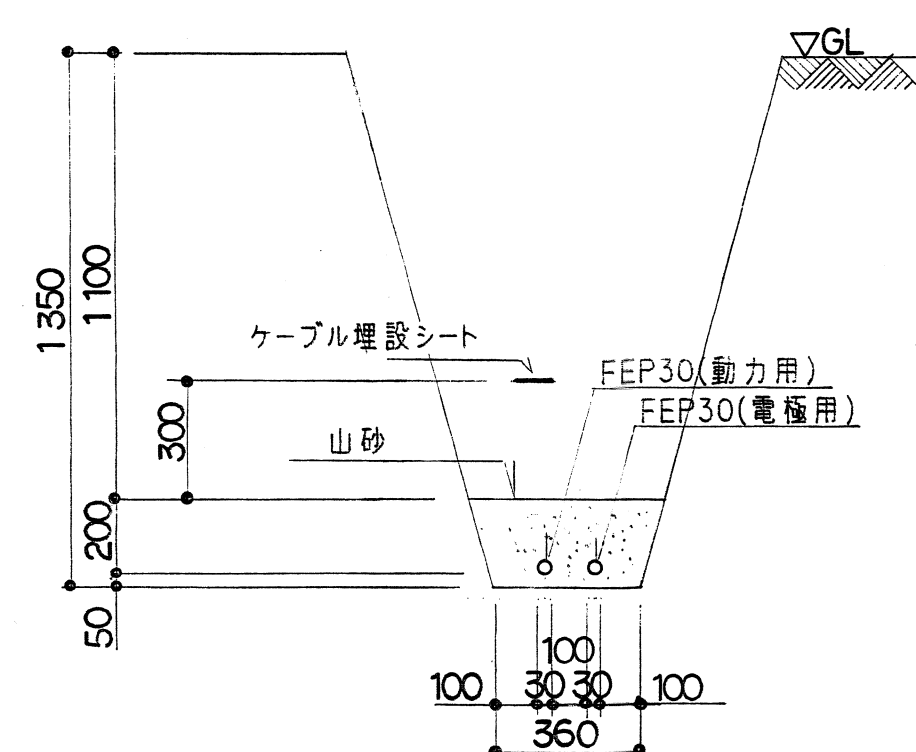

b-b断面図 1/20

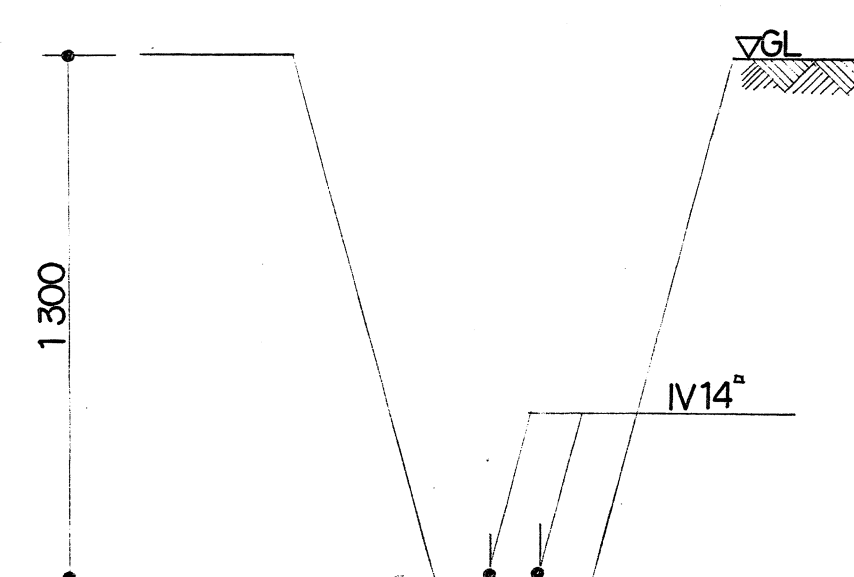

C-C断面図 1/20

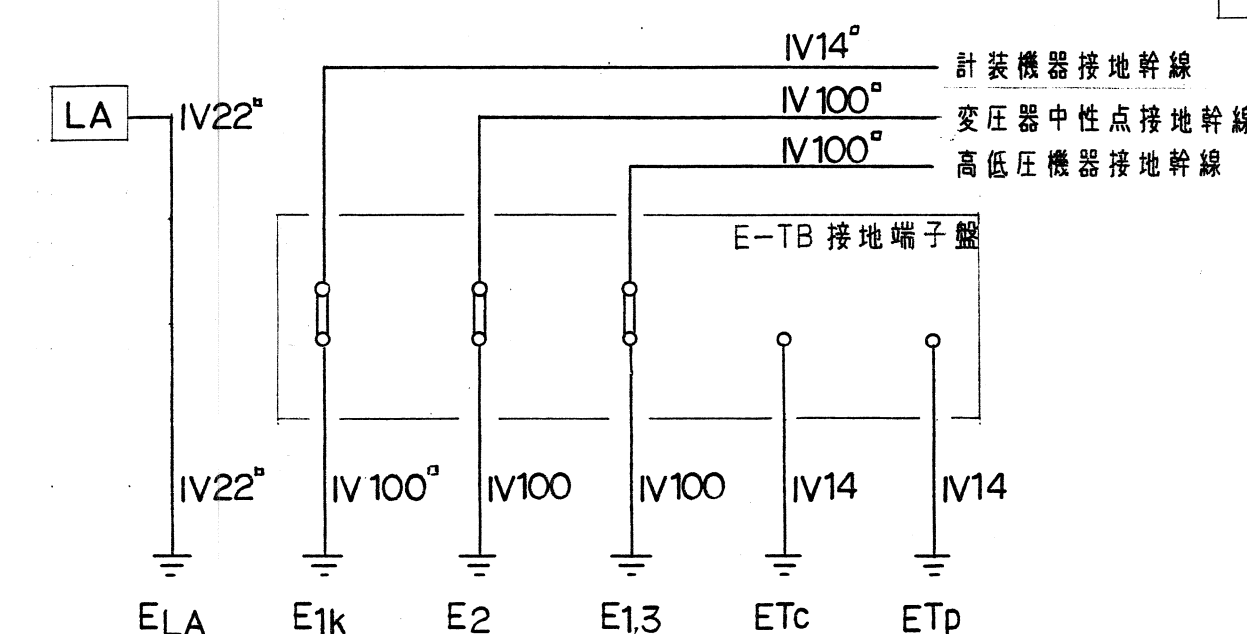

接地系統図

【下工単R6-18】
佐梨ポンプ場高圧受電設備更新工事

| | |
|------------|-----------------------------|
| 工事名 | 佐梨ポンプ場電気設備工事 |
| 図名 | 全体平面図及び引込装柱図 縮尺 1/100, 1/50 |
| 訂正 | 御承認 |
| 製図 | NT-6-1 アソシエ |
| 松下電器産業株式会社 | 図番 MN001 |