



掘削復旧平面・断面図


【掘削平面図】 S=1/50

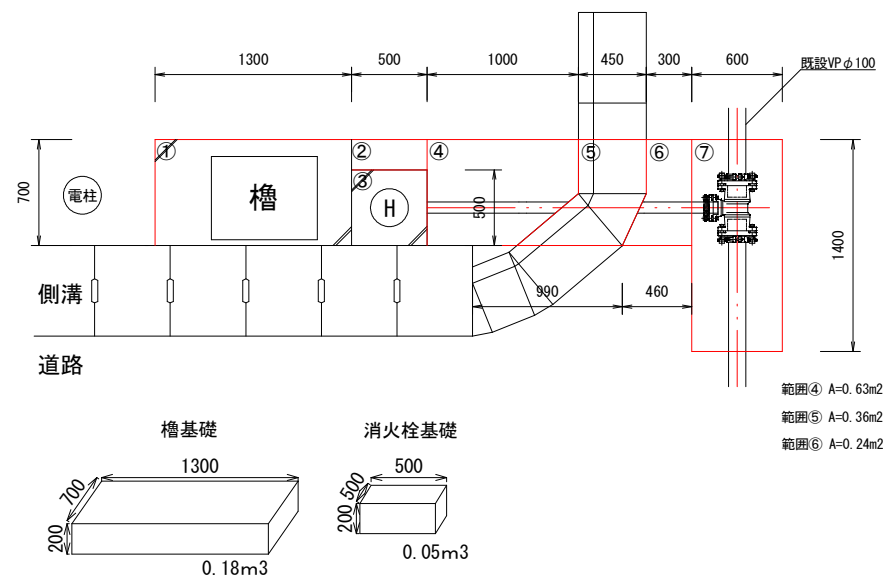


【復旧断面図（A-A断面）】 S=1/50

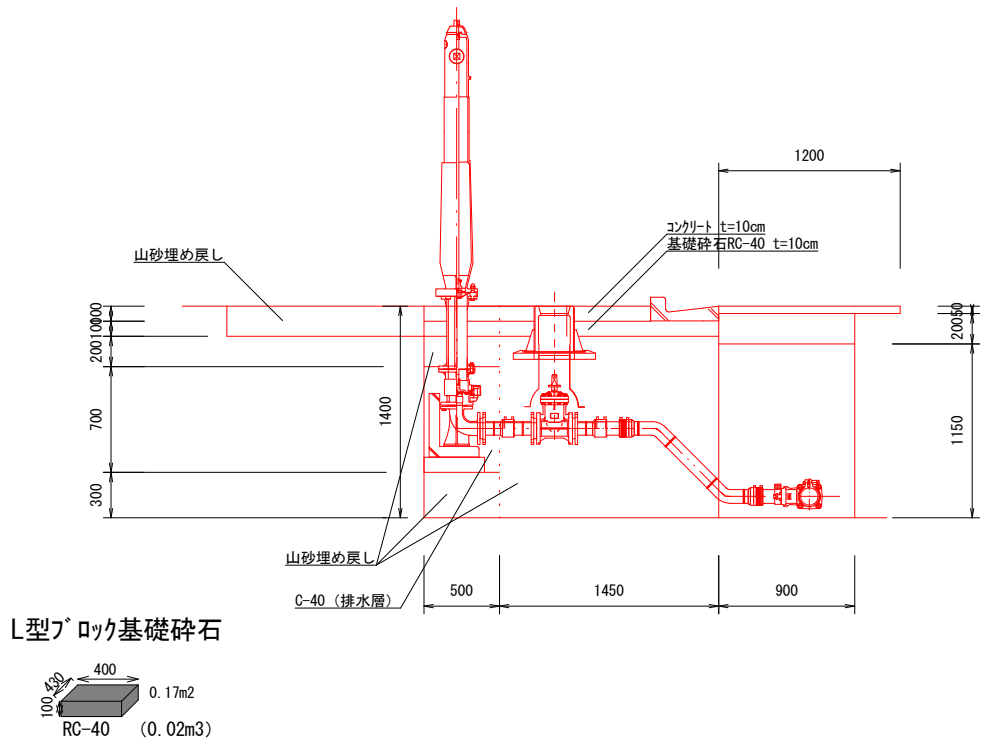

【復旧平面図】 S=1/50

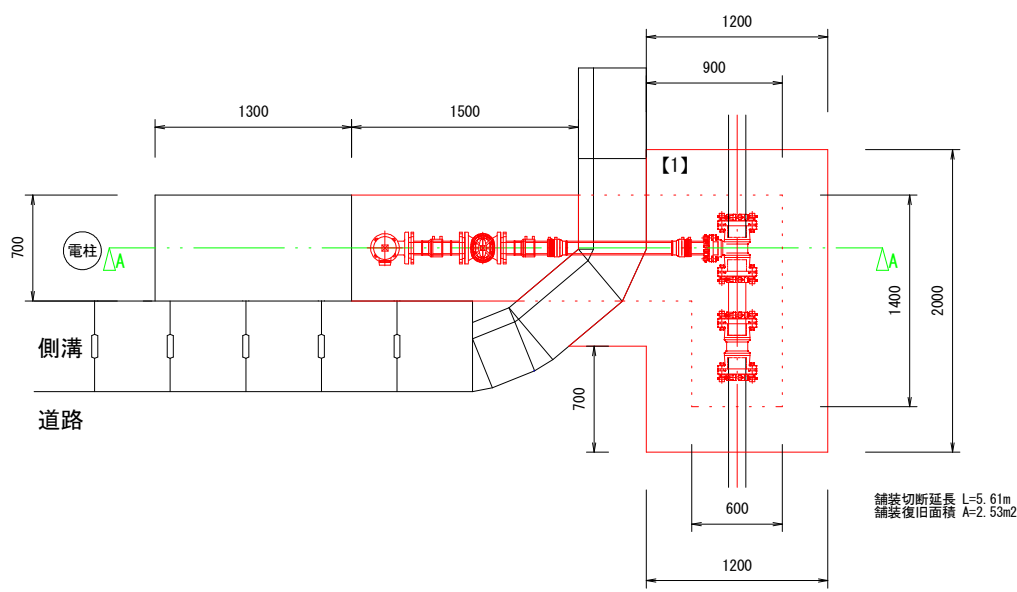

【復旧断面図】 S=1/50

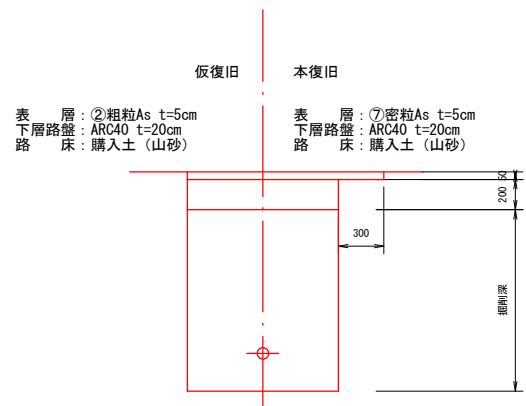


当初設計図

令和6年度 工事番号 消工第R6-6号					
魚沼市		江口		地内	
江口地内消火栓更新（その2）工事					
掘削復旧平面・断面図					
縮尺		S = 図 示			
測量		年 月 日			図番
設計		年 月 日			1 / 2
魚 沼 市 消 防 本 部					

配管図

使用資材

鑄鉄製幼型T字管 V100\*P75 N=1個  
 配水ホリ直管 φ75 L=5.0m N=1本  
 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100 L=5.0m N=1本  
 配水ホリEFフランジ短管(G形)片受け φ75 N=2個  
 配水ホリEFフランジ短管(G形)スリット φ75 N=1個  
 配水ホリEF-Sベント H-450 φ75 N=1個  
 水道用バルブビニ弁HI製F型 φ75 N=1基  
 弁筐 LJV2TD-81HK 表記：消火栓 蓋色：黄色 N=1基  
 座台 THP11 N=1個  
 FRP筒 B-400J N=1個  
 地上式多雪型消火栓55B I N=1基  
 消火栓用L型ブロック N=1個  
 消火栓標識ホルセット N=1式  
 ホルトナット N=3組  
 管明示テープ L=4.0m  
 保安シート L=4.0m  
 マーカー N=1個

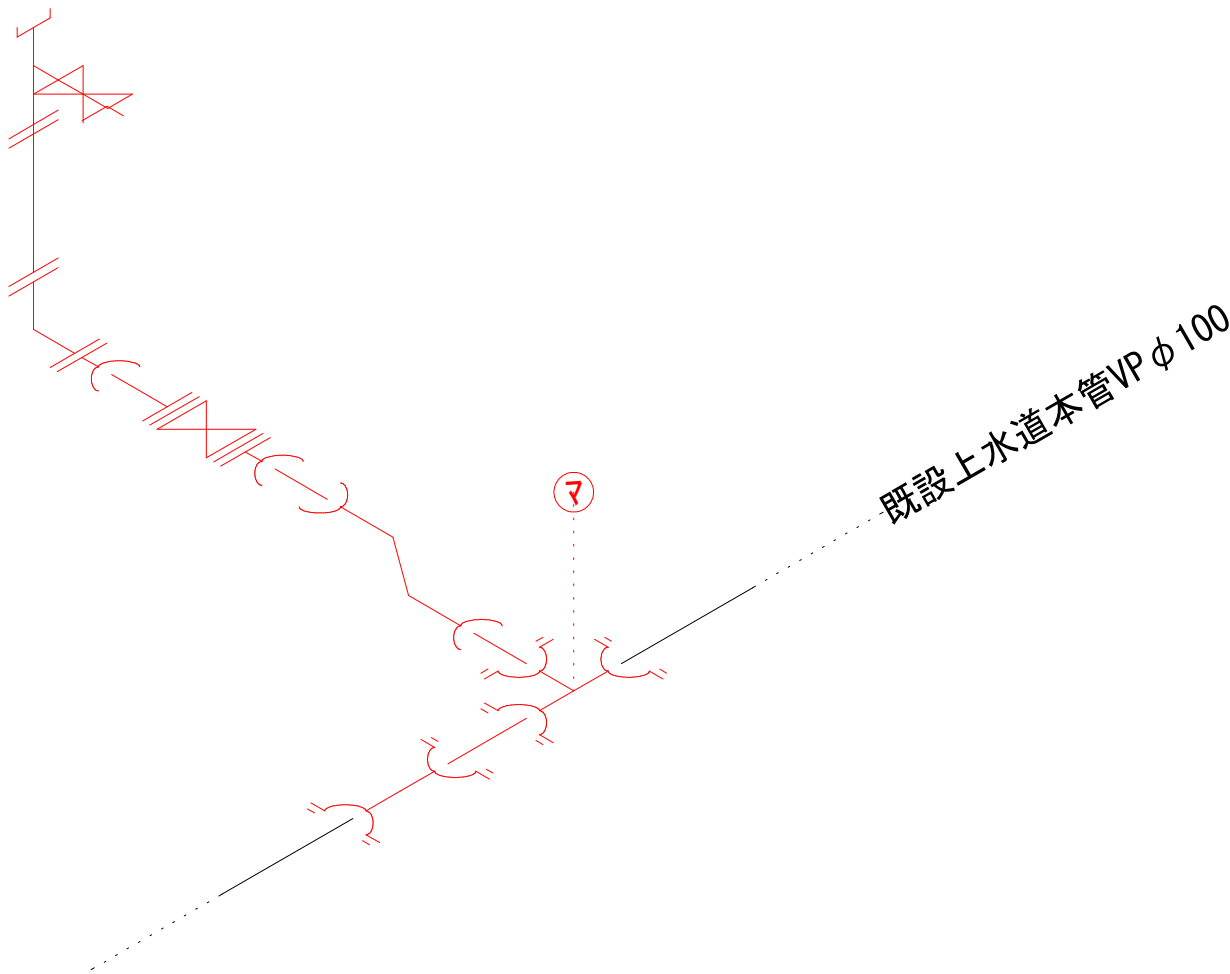

当初設計図

令和6年度 工事番号 消工第R6-6号				
魚沼市		江口		地内
江口地内消火栓更新（その2）工事				
配管図				
縮尺	S = F			
測量	年 月 日			図番
設計	年 月 日			2 / 2
魚 沼 市 消 防 本 部				