


【位置図】委R6-35 ガス水道施設除雪業務委託（堀之内）


- 【水道施設】
- 堀W-1 : 長屋ポンプ場
  - 堀W-2 : 田川入配水池
  - 堀W-3 : 原減圧槽
  - 堀W-4 : 田代ポンプ場
  - 堀W-5 : 下稲倉配水池
  - 堀W-6 : 上稲倉ポンプ場
- 【ガス施設】
- 堀G-1 : 竜光ガバナ室
  - 堀G-2 : 桜又ガバナ室
  - 堀G-3 : 本村ガバナ室
  - 堀G-4 : 新田ガバナ室
  - 堀G-5 : 田戸ガバナ室
  - 堀G-6 : 下倉ガバナ室
  - 堀G-7 : 河原町ガバナ室
  - 堀G-8 : 徳田ガバナ室
  - 堀G-9 : 下新田ガバナ室

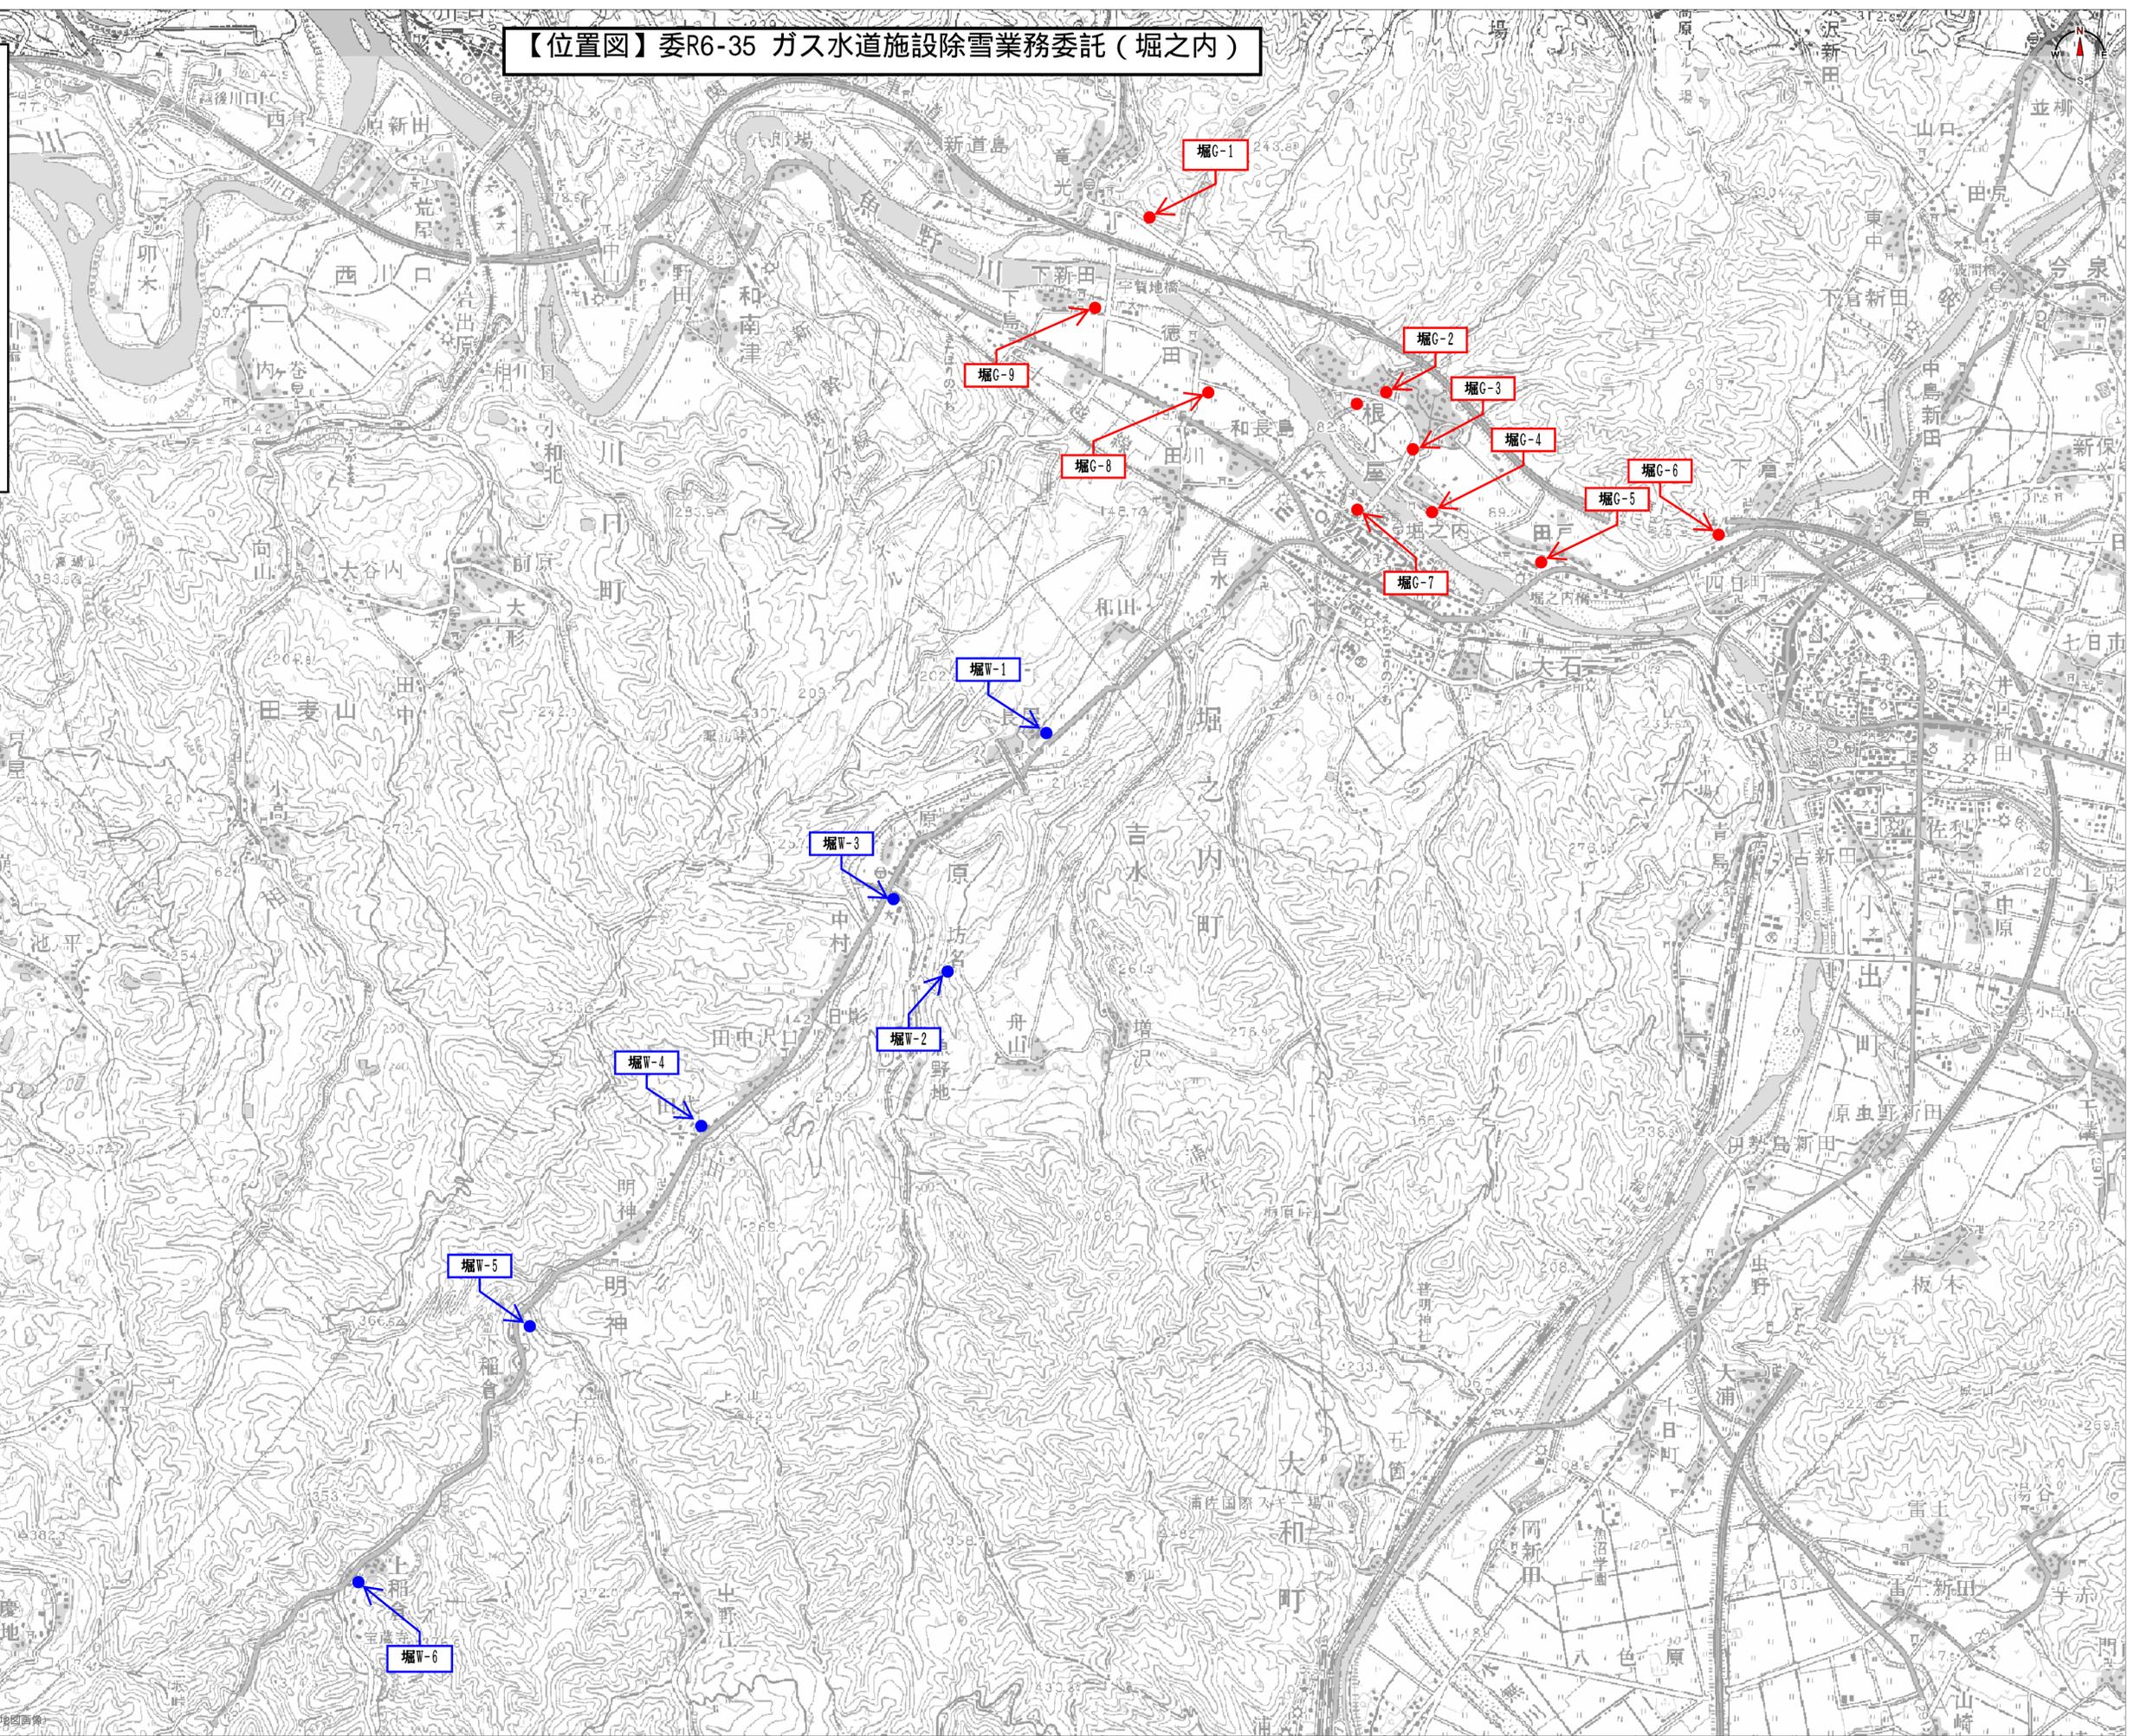

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。©承認番号 平18総復/第969号  
 UserID = 101386

【位置図】委R6-35 ガス水道施設除雪業務委託（小出）


- 【水道施設】  
小W-1 : 向山配水池  
小W-2 : 伊米ヶ崎浄水場
- 【ガス施設】  
小G-1 : 大河原ガバナ室

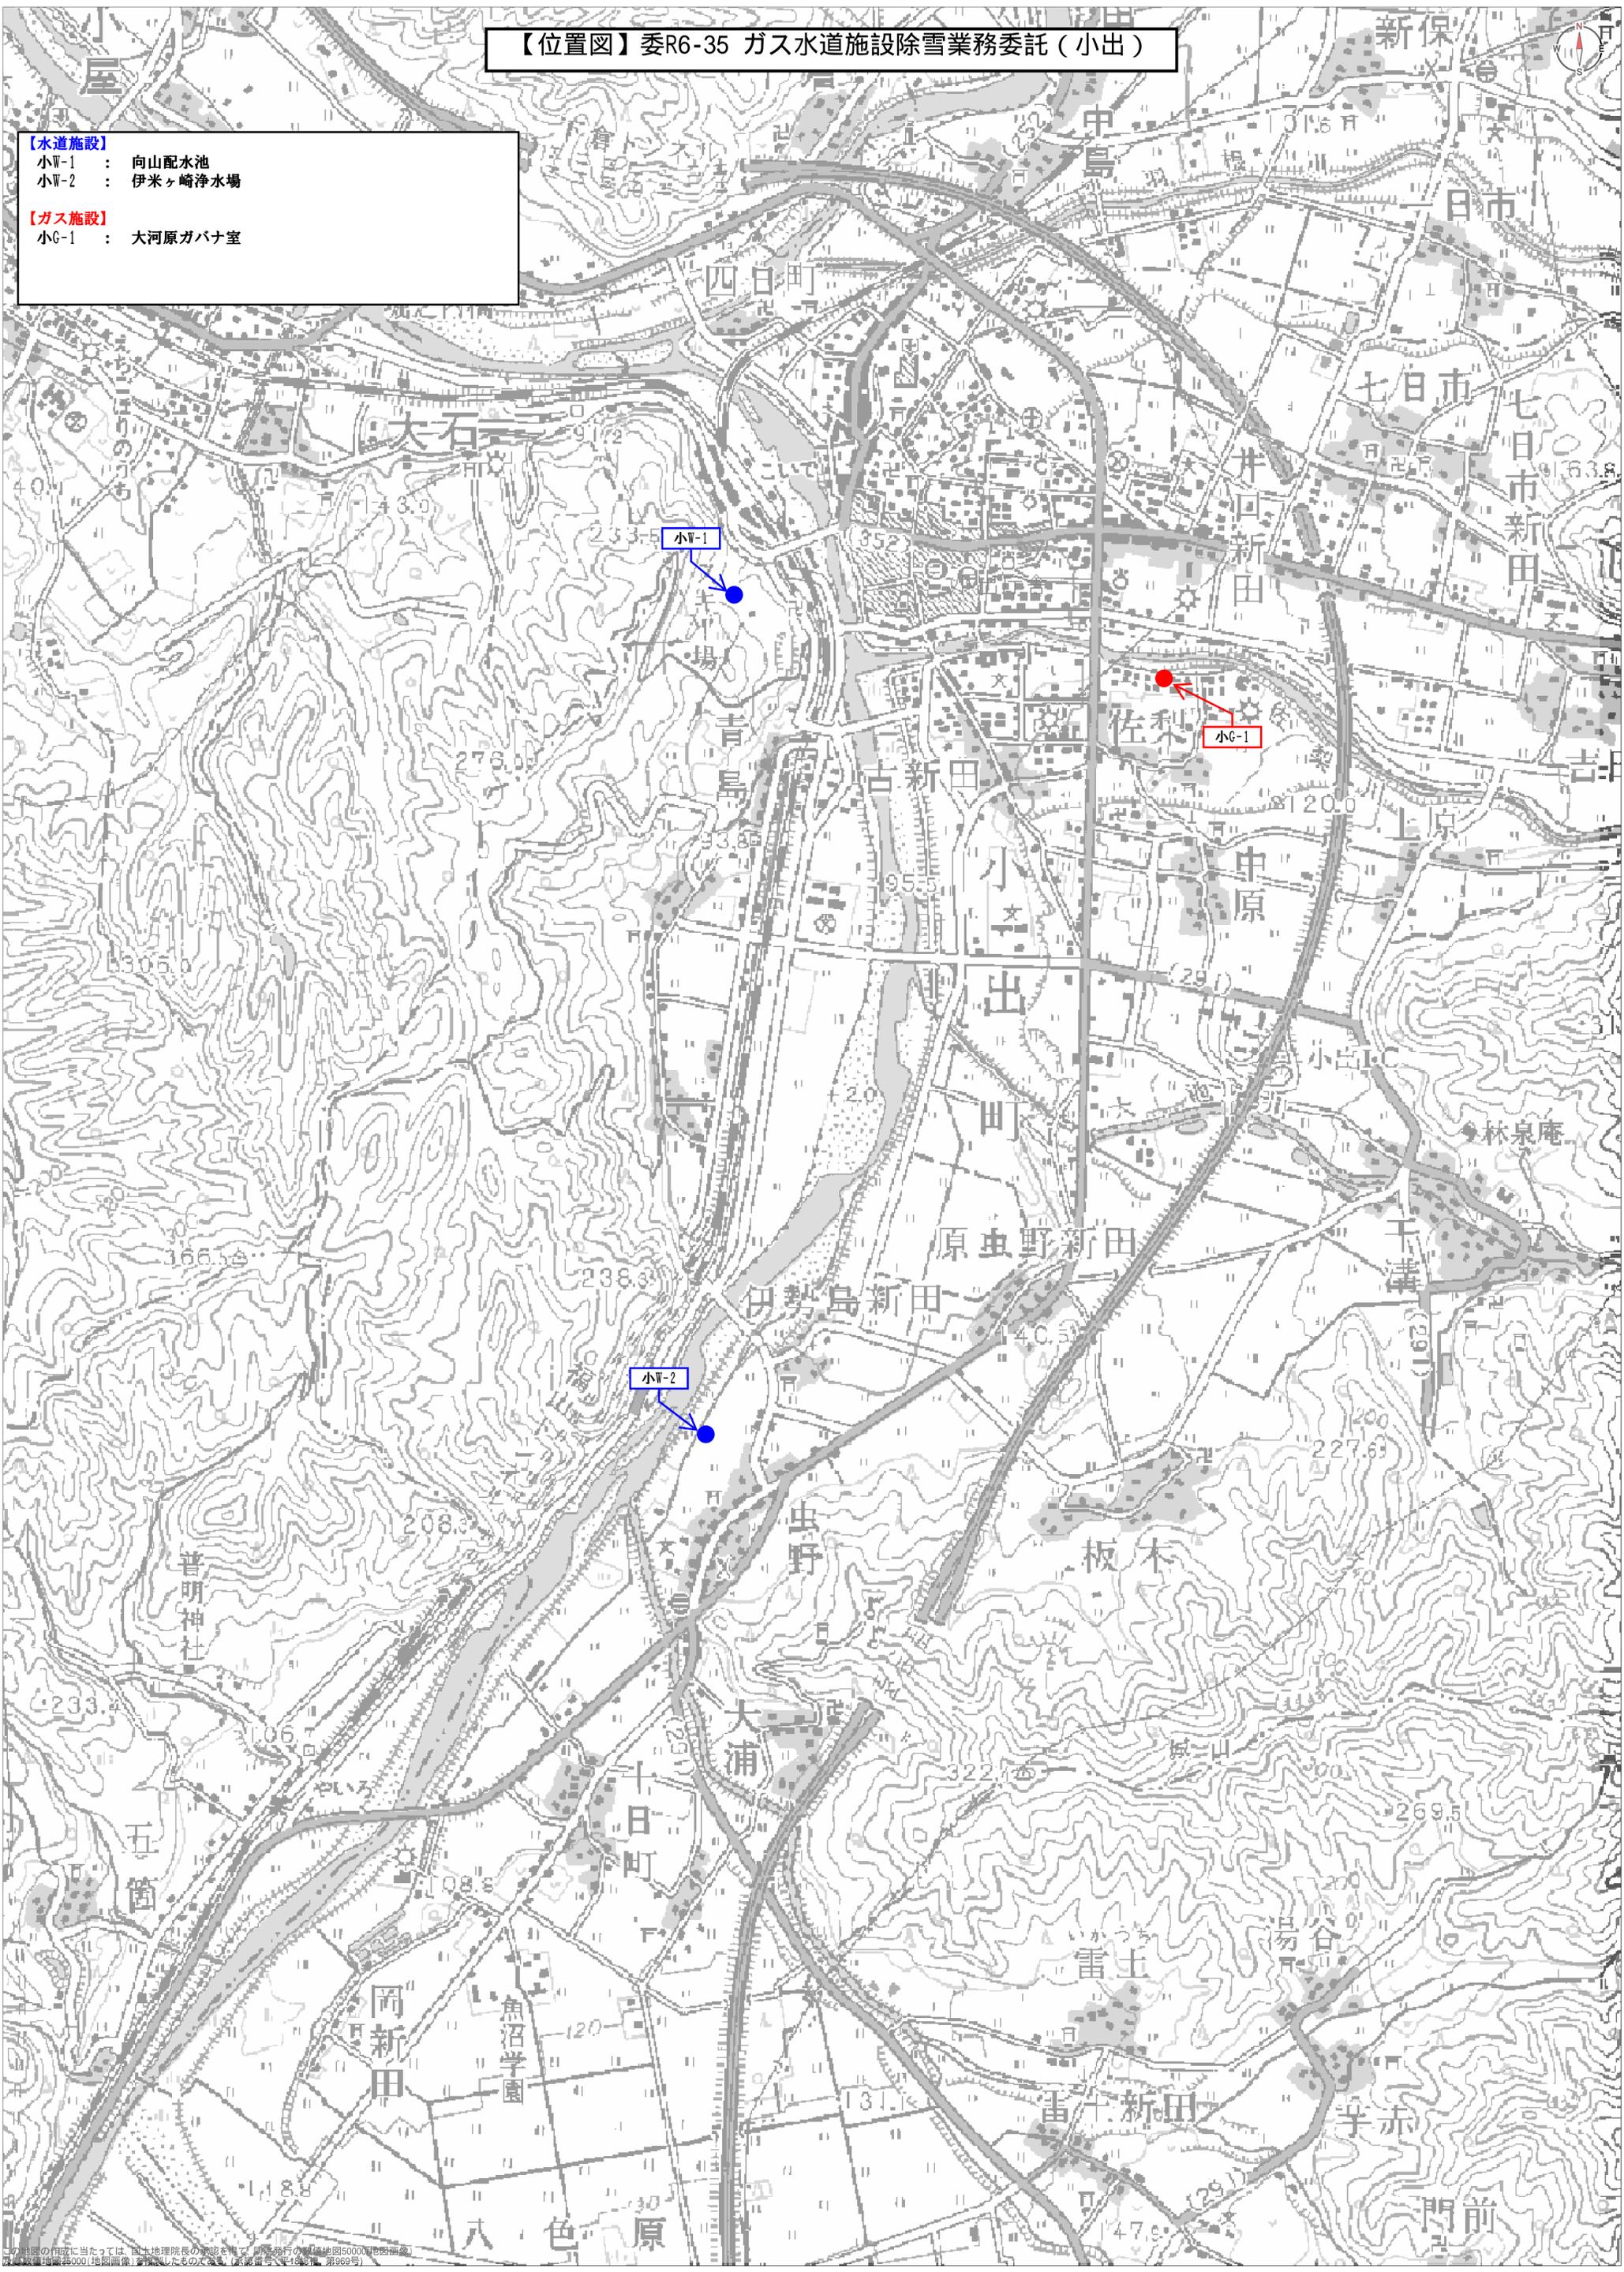


この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の標準地図50000(地図画像)及び数値地形データ50000(地図画像)を利用したものとします。(作成番号: K-18-037、第969号)

【位置図】委R6-35 ガス水道施設除雪業務委託（湯之谷）

- 【水道施設】**
- 湯W-1 : 七日市配水池
  - 湯W-2 : 滝之上配水池
  - 湯W-3 : 大湯第1浄水場
  - 湯W-4 : 大湯第2浄水場
  - 湯W-5 : 银山第1浄水場
- 【ガス施設】**
- 湯G-1 : 井口新田ガバナ室
  - 湯G-2 : 大沢東ガバナ室

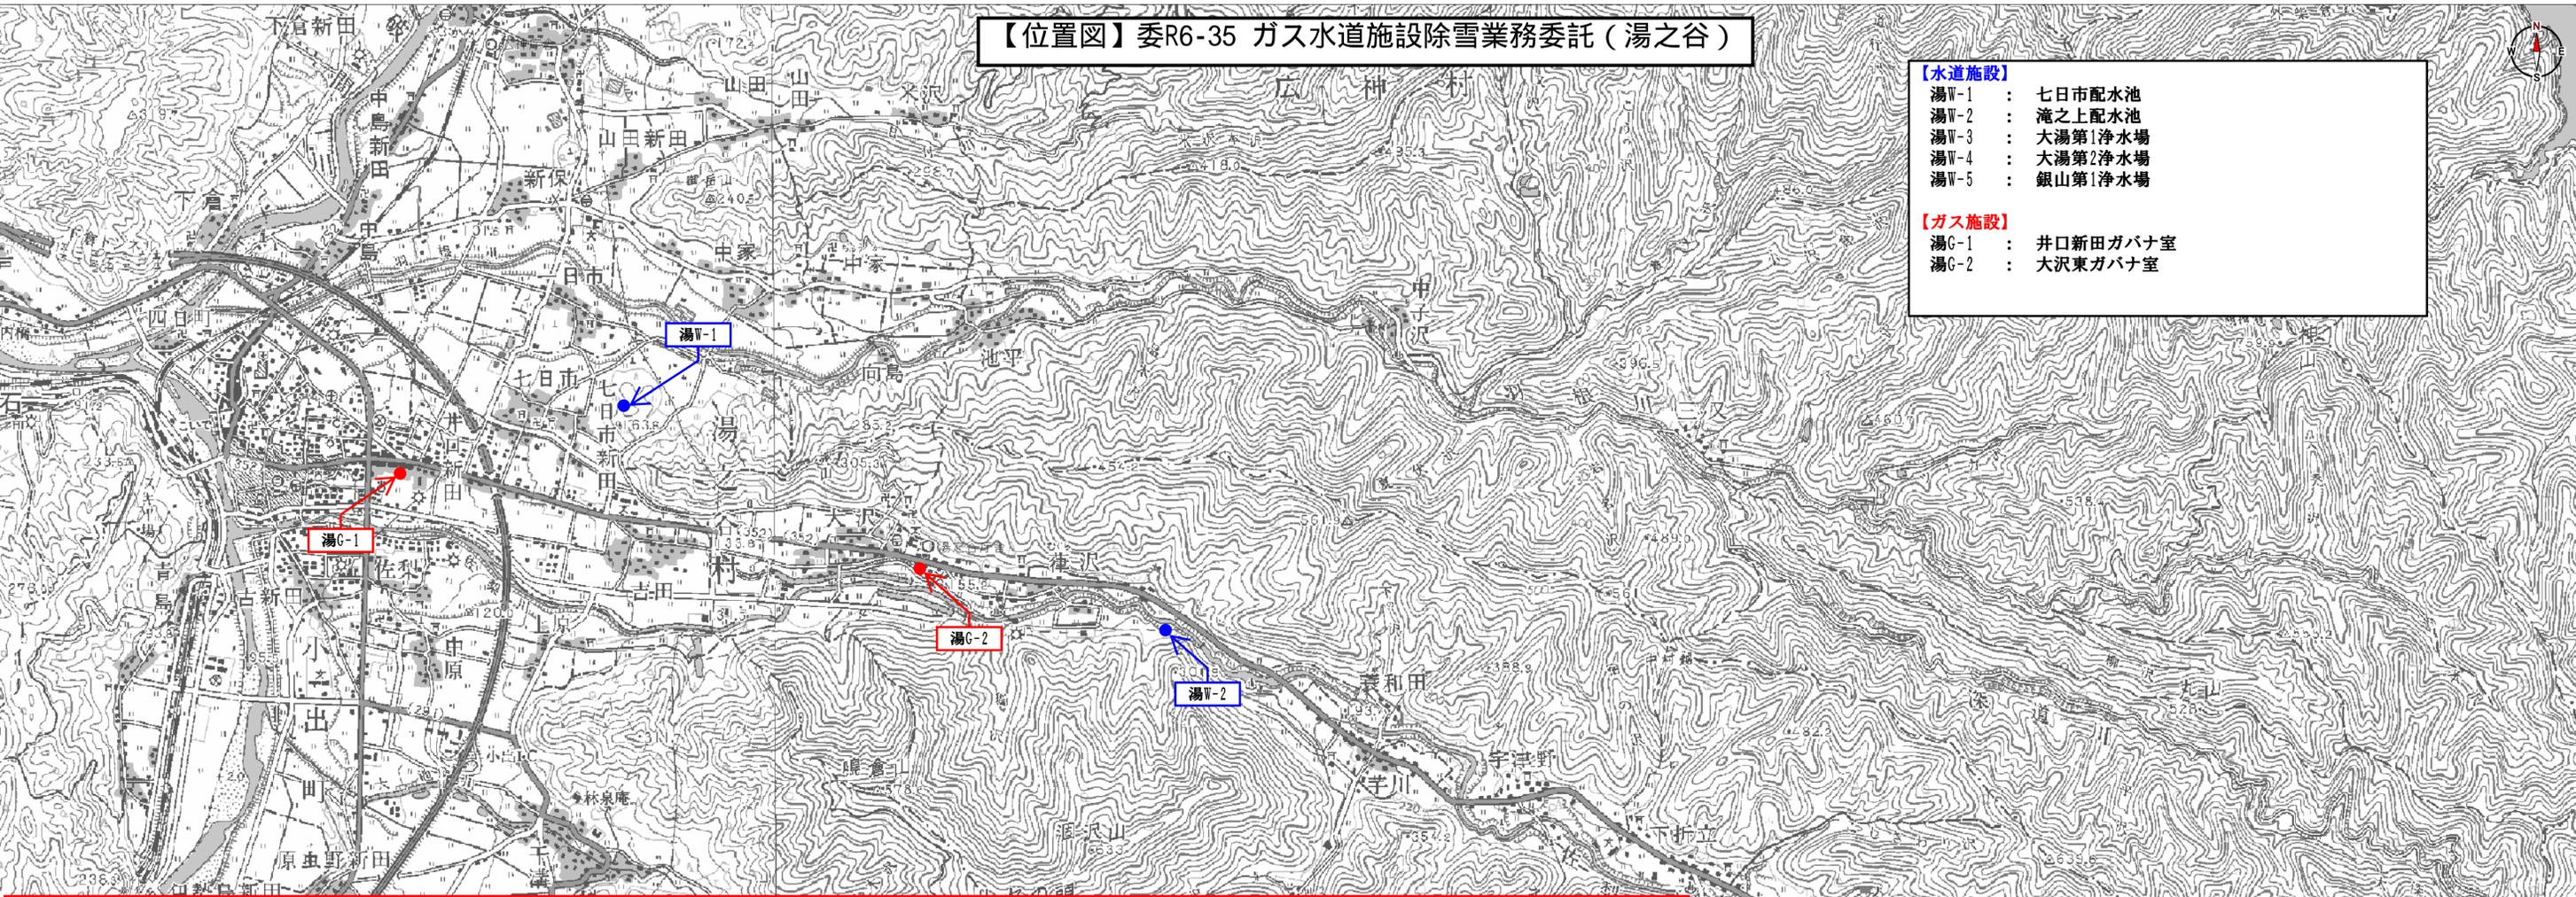


【位置図】银山第1浄水場

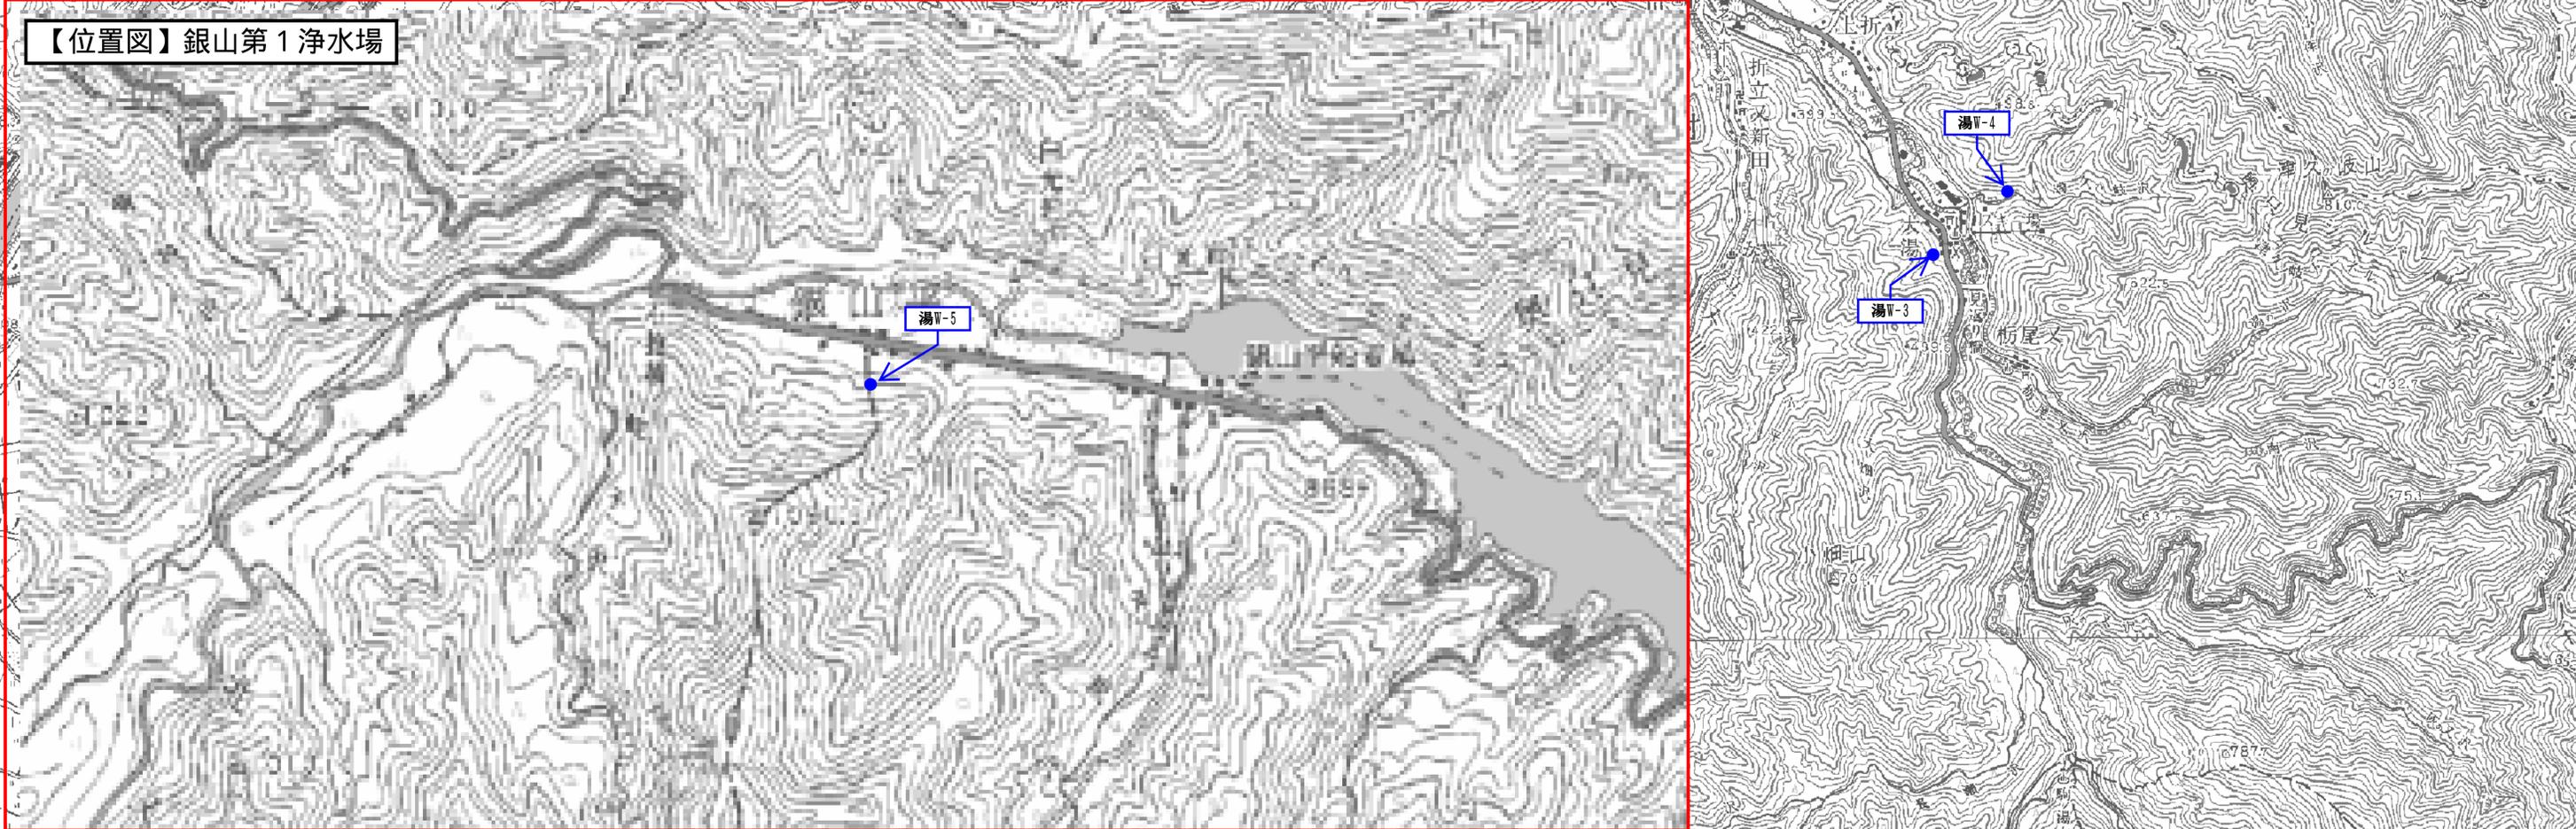

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図5000(地形画像)及び数値地図25000(地形画像)を複製したものを元とし、(承認番号: 平18認復 第069号)

【位置図】委R6-35 ガス水道施設除雪業務委託（広神）


- 【水道施設】
- 広W-1 : 川西第1浄水場
  - 広W-2 : 川西第2浄水場
  - 広W-3 : 外山配水池
  - 広W-4 : 大芋川浄水場
  - 広W-5 : 大芋川配水池
  - 広W-6 : 長松浄水場
  - 広W-7 : 三ツ又浄水場
  - 広W-8 : 岩名沢浄水場
  - 広W-9 : 池平浄水場
  - 広W-10 : 今泉旧浄水場

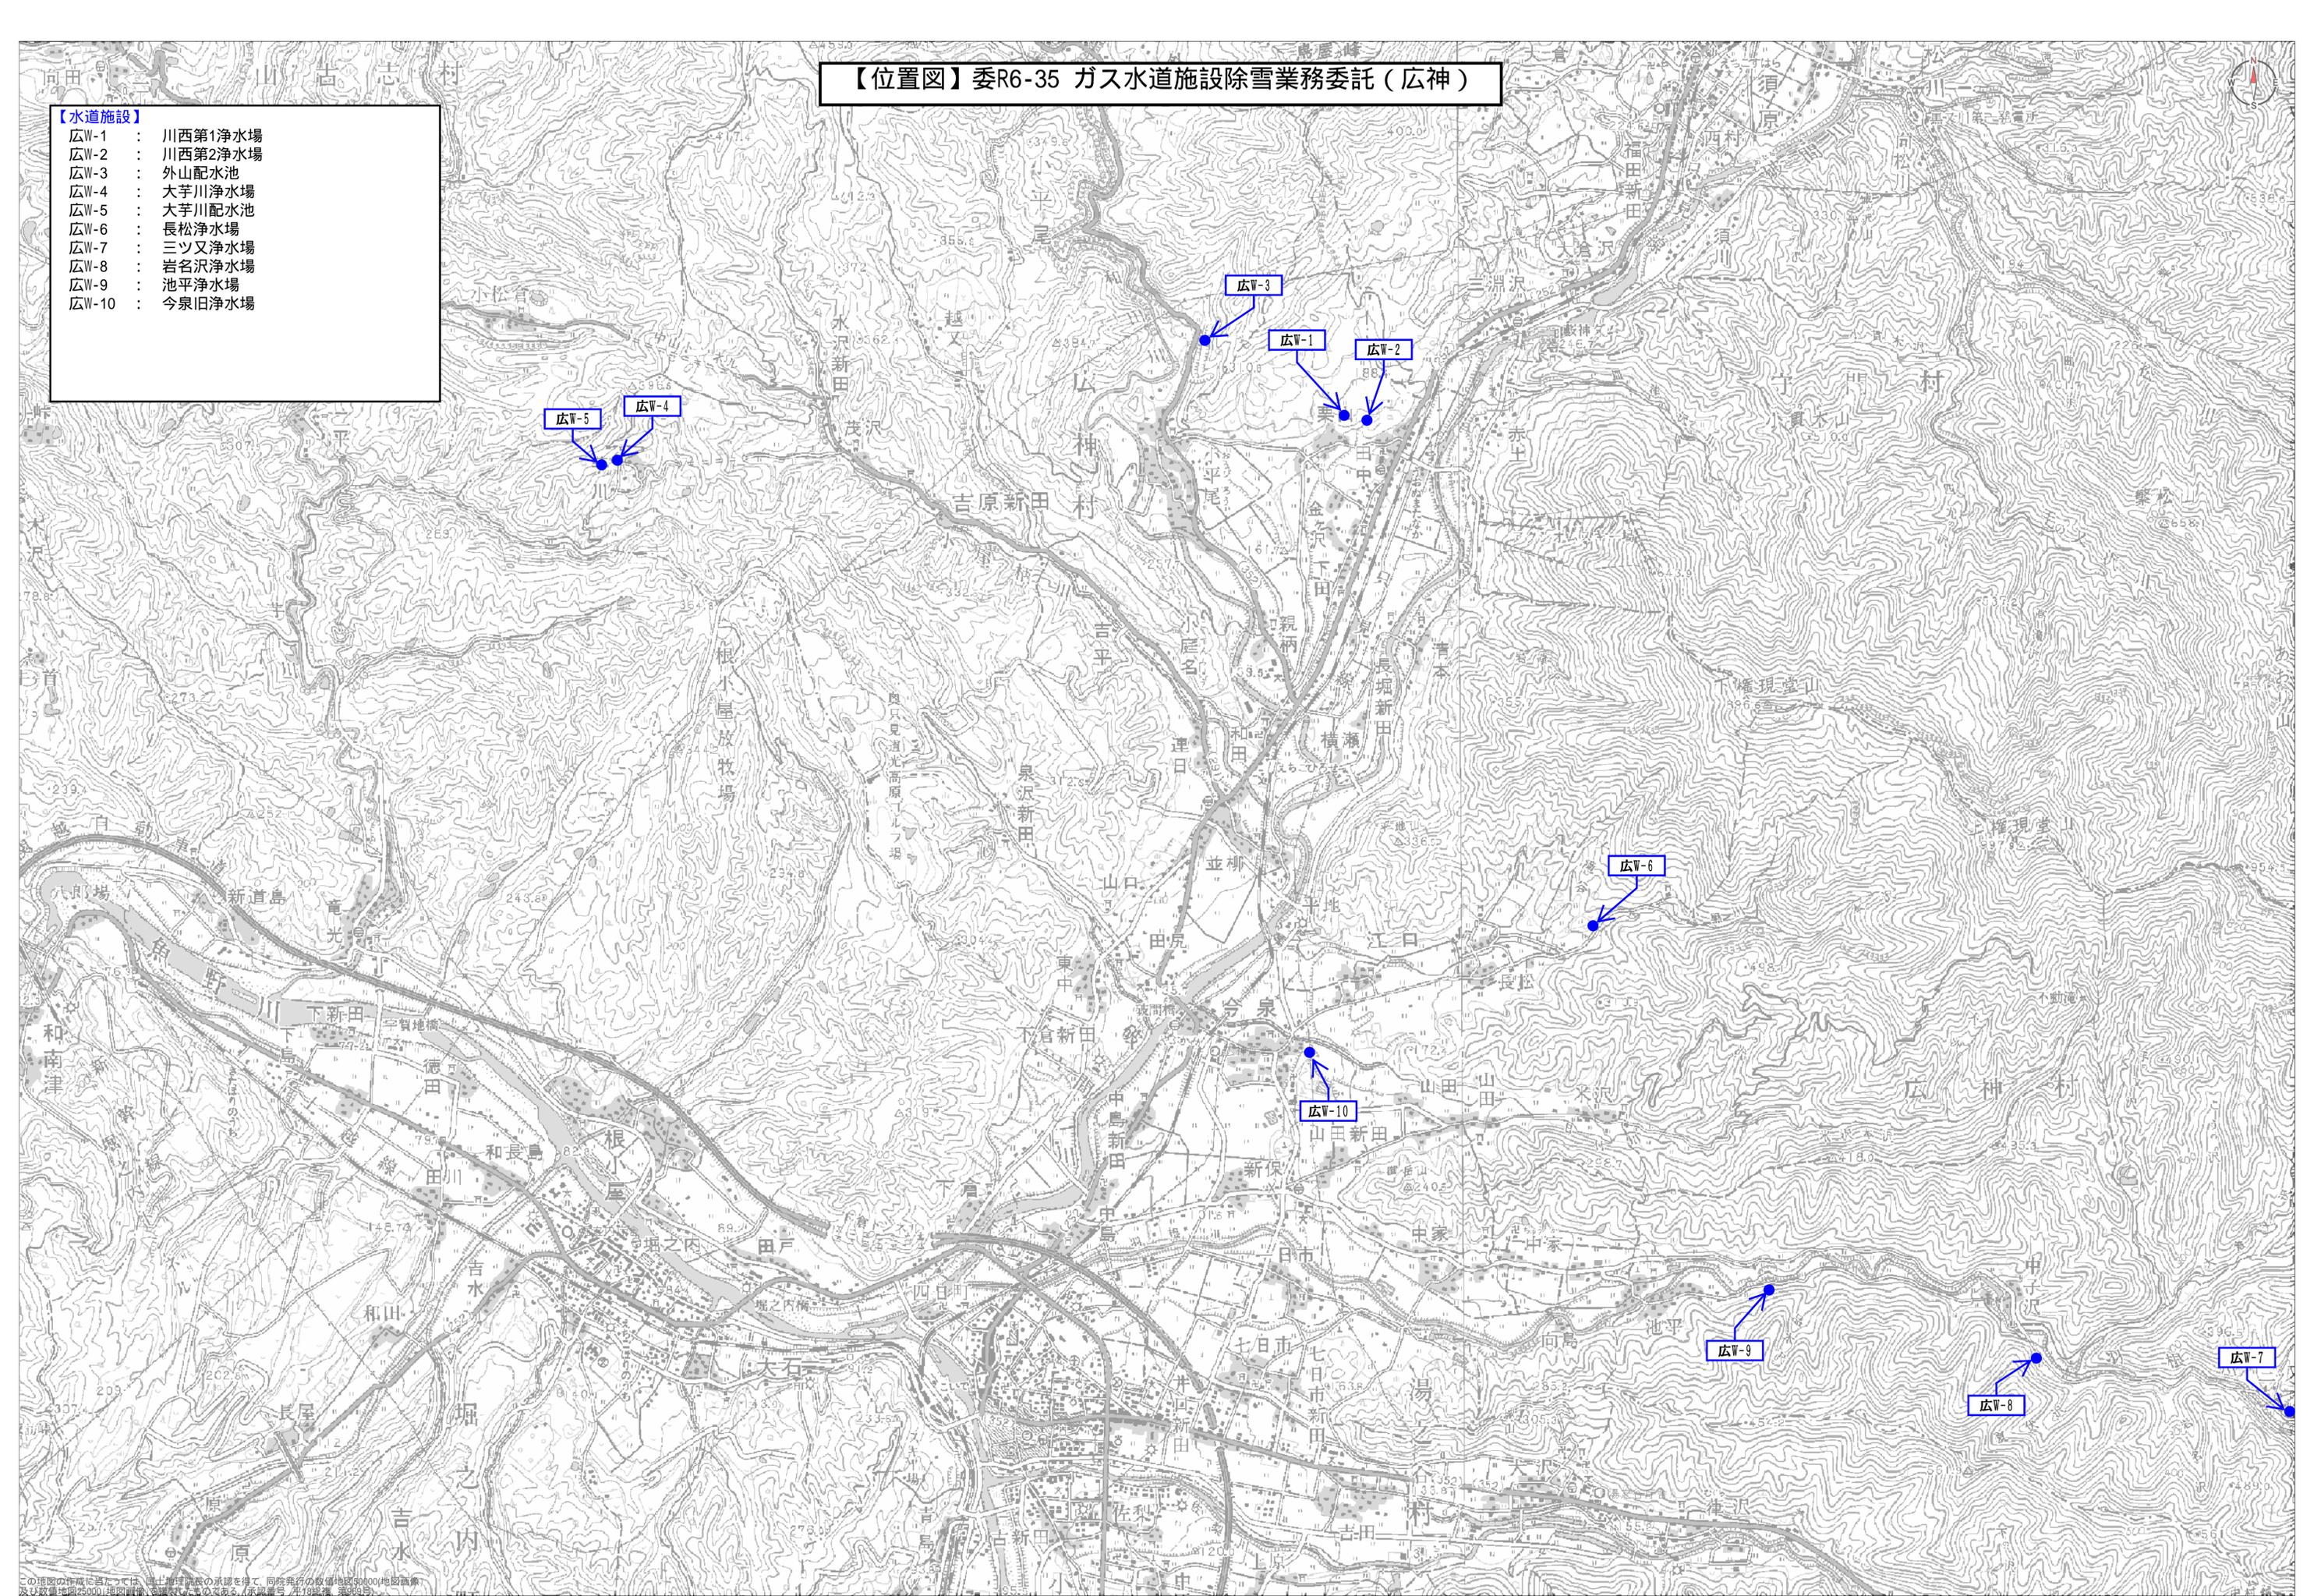

この地図の作成に当たっては、国土地理院の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号/平19認地第099号)

【位置図】委R6-35 ガス水道施設除雪業務委託（守門）

- 【水道施設】
- 守W-1 : 大倉浄水場
  - 守W-2 : 中山配水池
  - 守W-3 : 赤土配水池
  - 守W-4 : 大滝沢水管橋
  - 守W-5 : 福山配水池
  - 守W-6 : 福山第1浄水場
  - 守W-7 : 福山第2浄水場

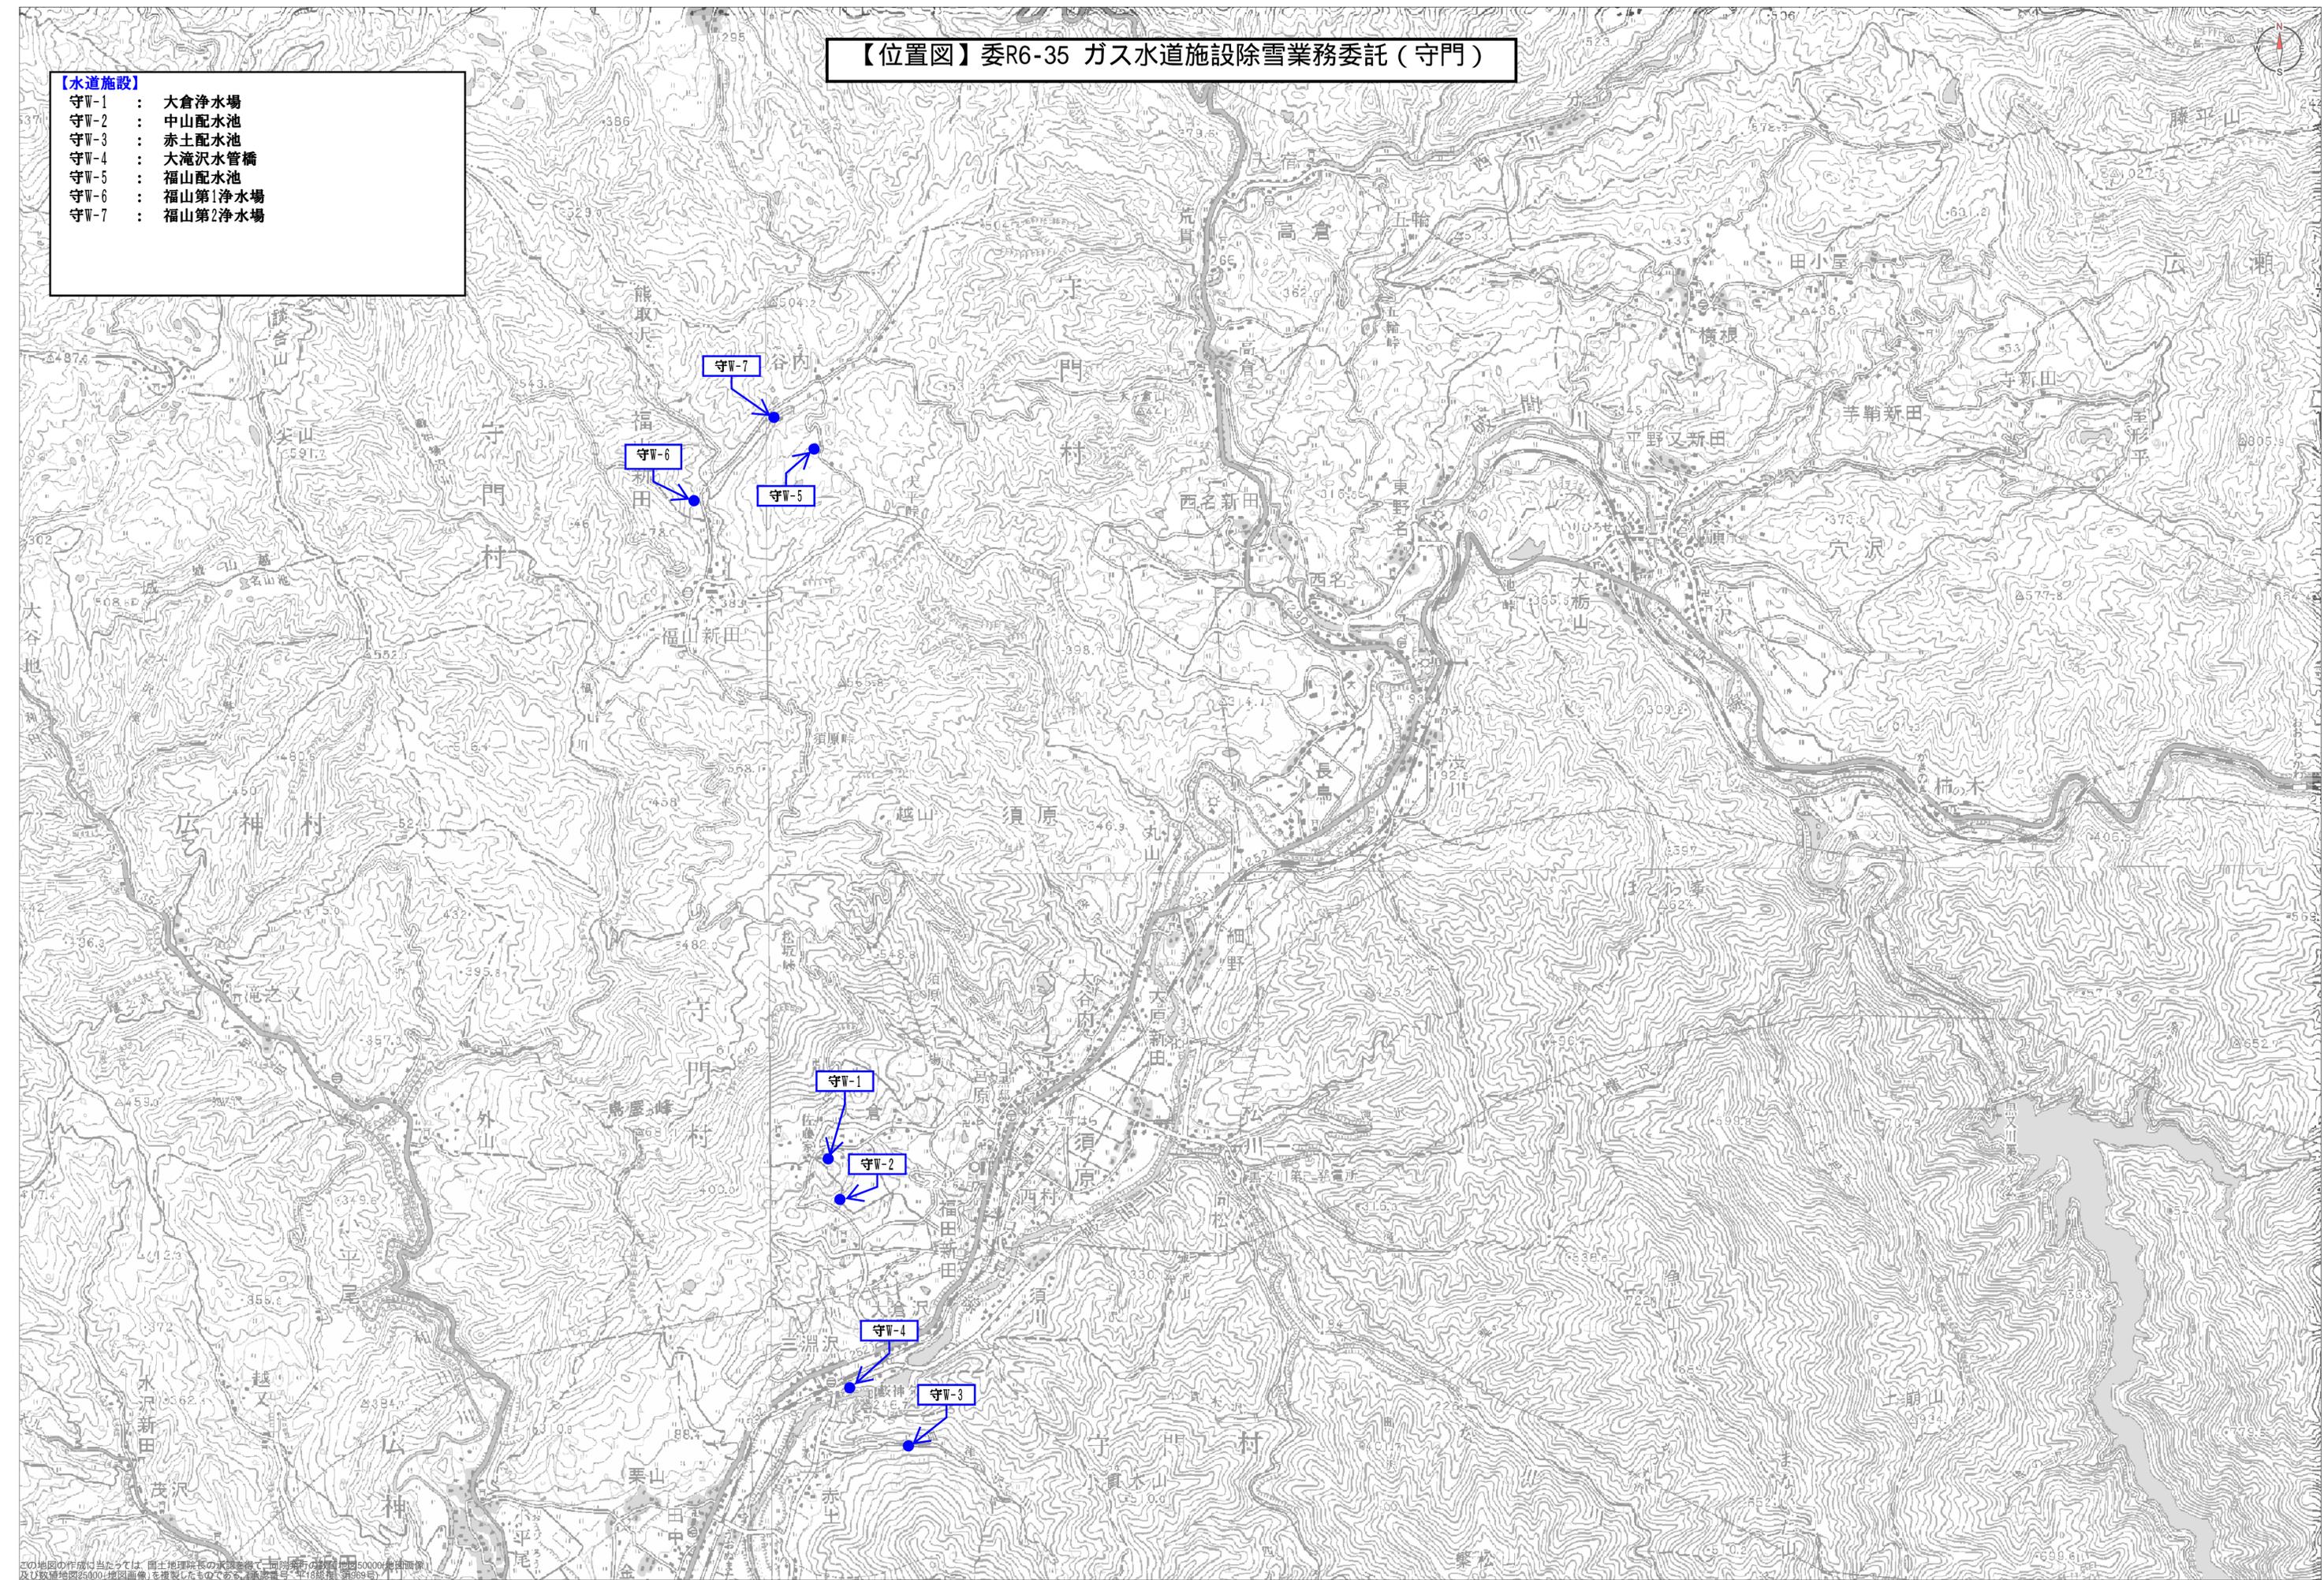

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、国土地理院の提供した地形図50000地形画像及び数値地形図25000地形画像を複製したものである。複製番号：平18総復：第999号

【位置図】委R6-35 ガス水道施設除雪業務委託（入広瀬）

- 【水道施設】  
入W-1 : 平野又第1浄水場  
入W-2 : 平野又第2浄水場  
入W-3 : 柿ノ木ポンプ室

