






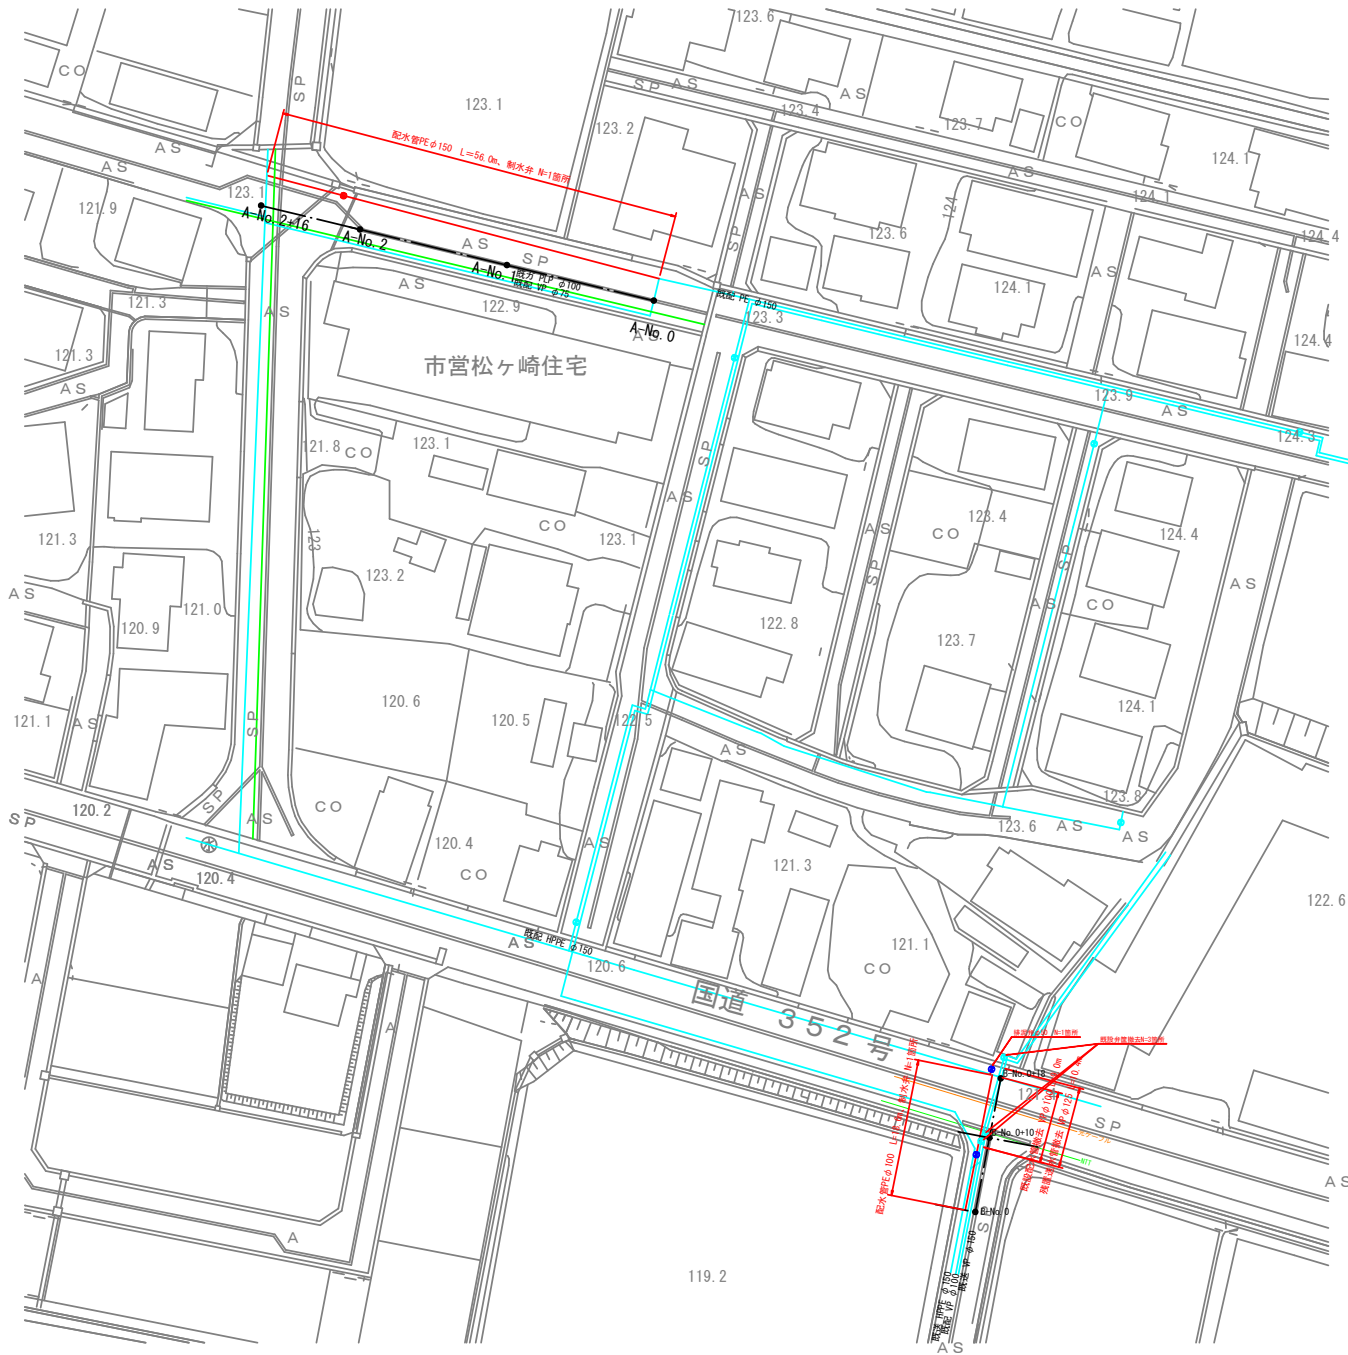






平面図 S=1:500



令和4年度 工事番号 工単R4-15		
魚沼市	井口新田	地内
井口新田11号線水道管 布設替工事		
平面図・掘削断面図		
縮尺	S=1/100	
測量	年 月 日	図番
設計	年 月 日	1/3
魚沼市ガス水道局		



令和4年度 工事番号 工単R4-15		
魚沼市	井口新田	地内
井口新田11号線他水道管 布設替工事		
横断面図		
縮尺	S=1/100	
測量	年 月 日	図番
設計	年 月 日	2/3
魚沼市ガス水道局		

A-No. 0~No. 2+16

既設配水管 VP φ100  
既設配水管 VP φ100

W配 PE φ150

配水幹り直管	φ150	L= 8.0m
配水幹り EF片受直管	φ150	L=48.0m
EFベンド90° 片受	φ150	N=6.0個
EFフランジ継管	φ150	N=2.0個
メカ形ドレサラー (P+P)	φ150*φ150	N=1.0個
レデューサ	φ150*φ100	N=1.0個
水道用バルブ	φ150	N=1.0個
水道用バルブボルトナット	φ150	N=2.0組
井篋	φ150	N=1.0個
FRP	φ150	N=1.0個
座台		N=1.0個
水道用フランジパッキン		N=2.0枚
管明示テープ	φ150	L=56.0m
保安シート		L=56.0m
さや管VP	φ200	L=2.5m

W配 PE φ100

配水幹り直管	φ100	L= 0.6m
配水幹り EF片受直管	φ100	L=0.5m
EFソケット	φ100	N=1.0個
EFチーz継受	φ100*φ100	N=1.0個
メカ形ドレサラー (P+V)	φ100*φ100	N=2.0個
管明示テープ	φ100	L=1.1m
保安シート		L=1.1m
マーカ		L=1.0本

B-No. 0~No. 0+18

既設配水管 PE φ150

W配 PE φ100

配水幹り直管	φ100	L=8.2m
配水幹り EF片受直管	φ100	L=10.4m
EFベンド90° 片受	φ100	N=1.0個
EFベンド90° 継受	φ100	N=4.0個
EFフランジ継管	φ100	N=2.0個
メカ形ドレサラー (P+V)	φ100*φ100	N=1.0個
水道用バルブ	φ100	N=1.0個
水道用バルブボルトナット	φ100	N=2.0組
井篋	φ100	N=1.0個
FRP	φ100	N=1.0個
座台		N=1.0個
水道用フランジパッキン		N=2.0枚
管明示テープ	φ100	L=18.6m
保安シート		L=18.0m
さや管VP	φ150	L=2.0m

W配 PE φ150

配水幹り直管	φ150	L= 1.0m
EFチーz	φ150*φ100	N=1.0個
メカ形ドレサラー (P+P)	φ150*φ150	N=2.0個
管明示テープ	φ150	L=1.0m
保安シート		L=1.0m
マーカ		L=1.0本

排泥 φ50

HI-VP	φ50	L= 1.6m
サドル付き分水栓	φ150*φ50	N=1.0個
メカソケット (分止水栓用)	φ50	N=1.0個
メカフランジ	φ50	N=2.0個
水道用バルブ	φ50	N=1.0個
水道用バルブボルトナット	φ50	N=1.0組
井篋	φ50	N=1.0個
FRP	φ50	N=1.0個
座台		N=1.0個
水道用フランジパッキン		N=2.0枚
管明示テープ	φ150	L=1.6m
保安シート		L=1.2m
マーカ		L=1.0本

既設配水管 VP φ100

既設配水管 PE φ150

令和4年度 工事番号 工単R4-15

魚沼市 井口新田 地内

井口新田11号線他水道管  
布設替工事

配管図

縮尺 S=Free

測量 年 月 日 図番

設計 年 月 日 3/3

魚沼市ガス水道局